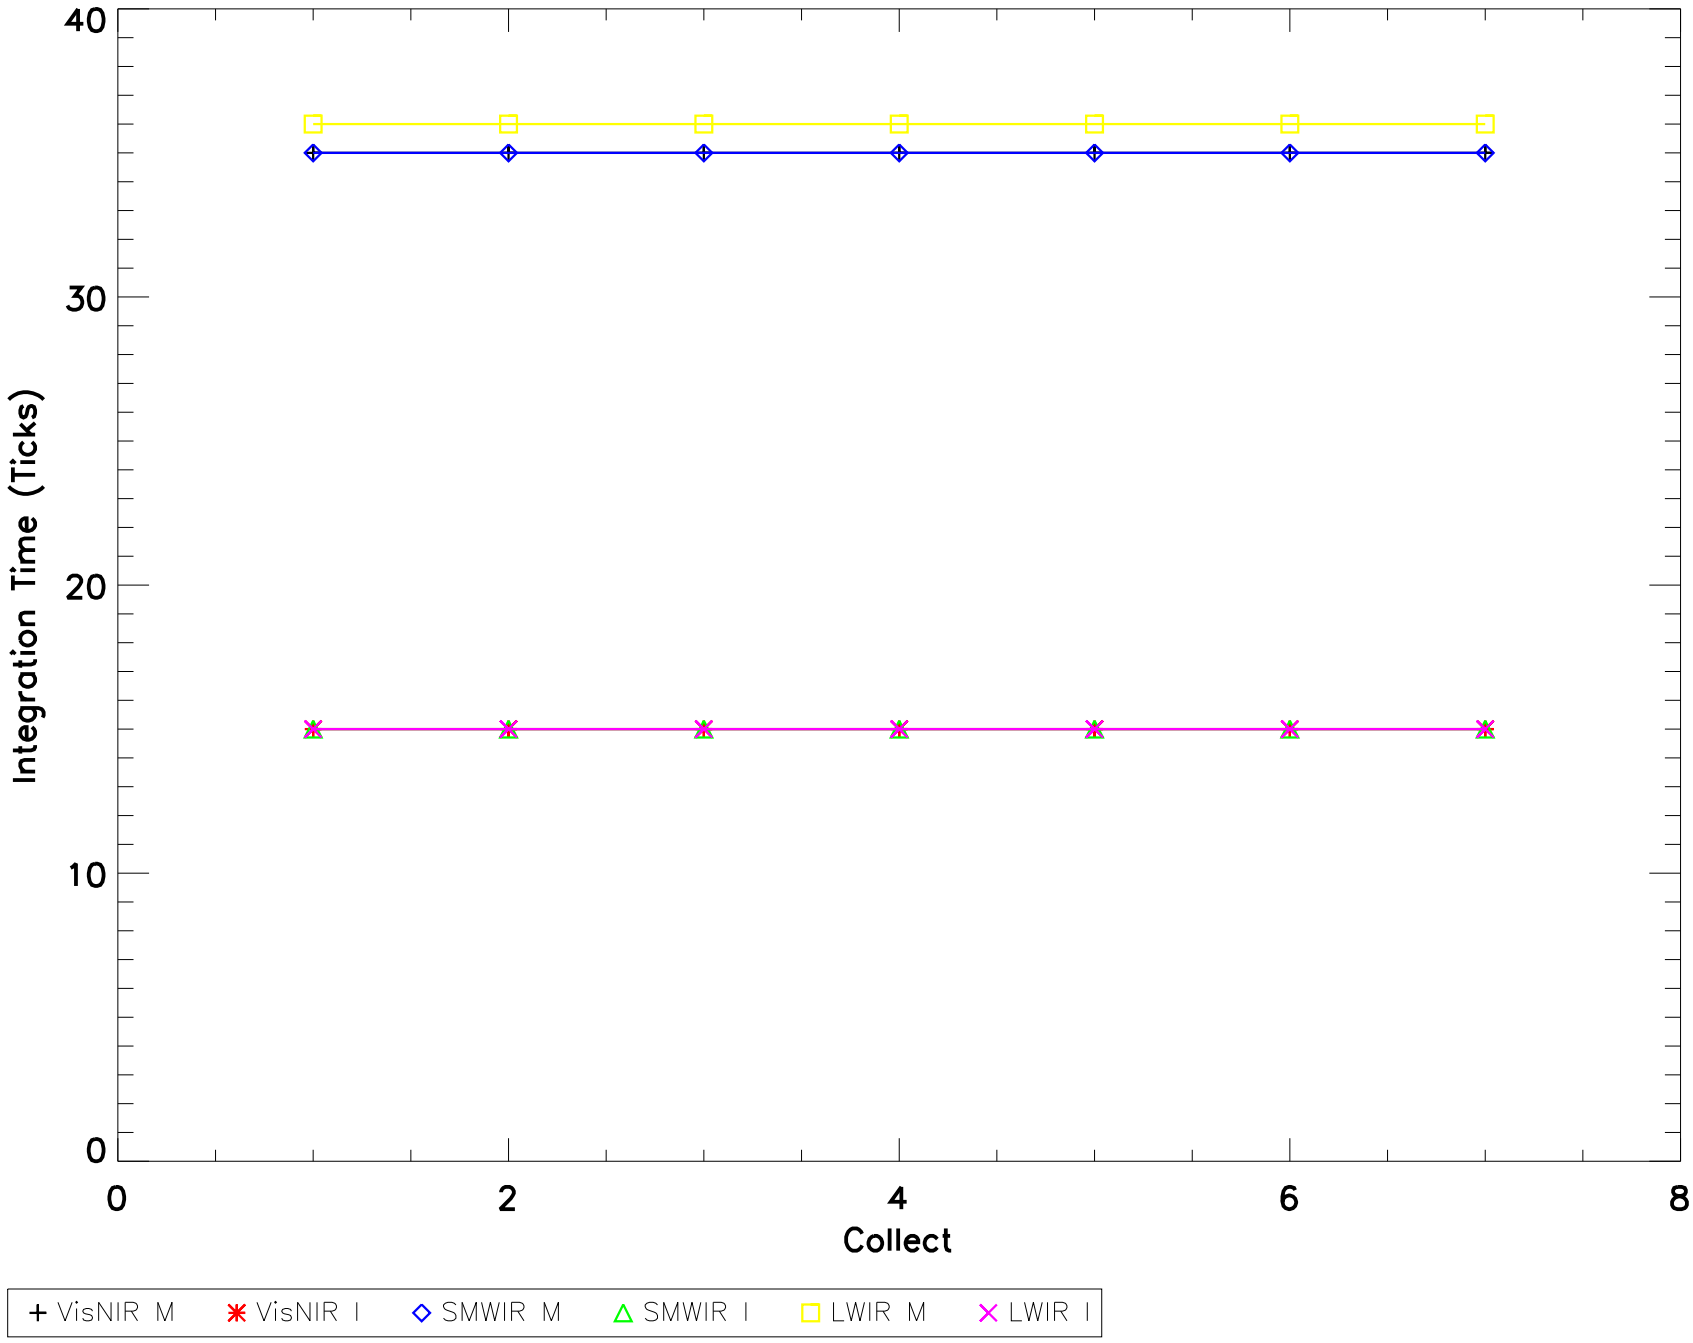
Integration Time vs Collect
Integration Time (Ticks)
40
30
20
10
0
0
2
4
6
8
Collect
VisNIR M
VisNIR I
SMWIR M
SMWIR I
LWIR M
LWIR I

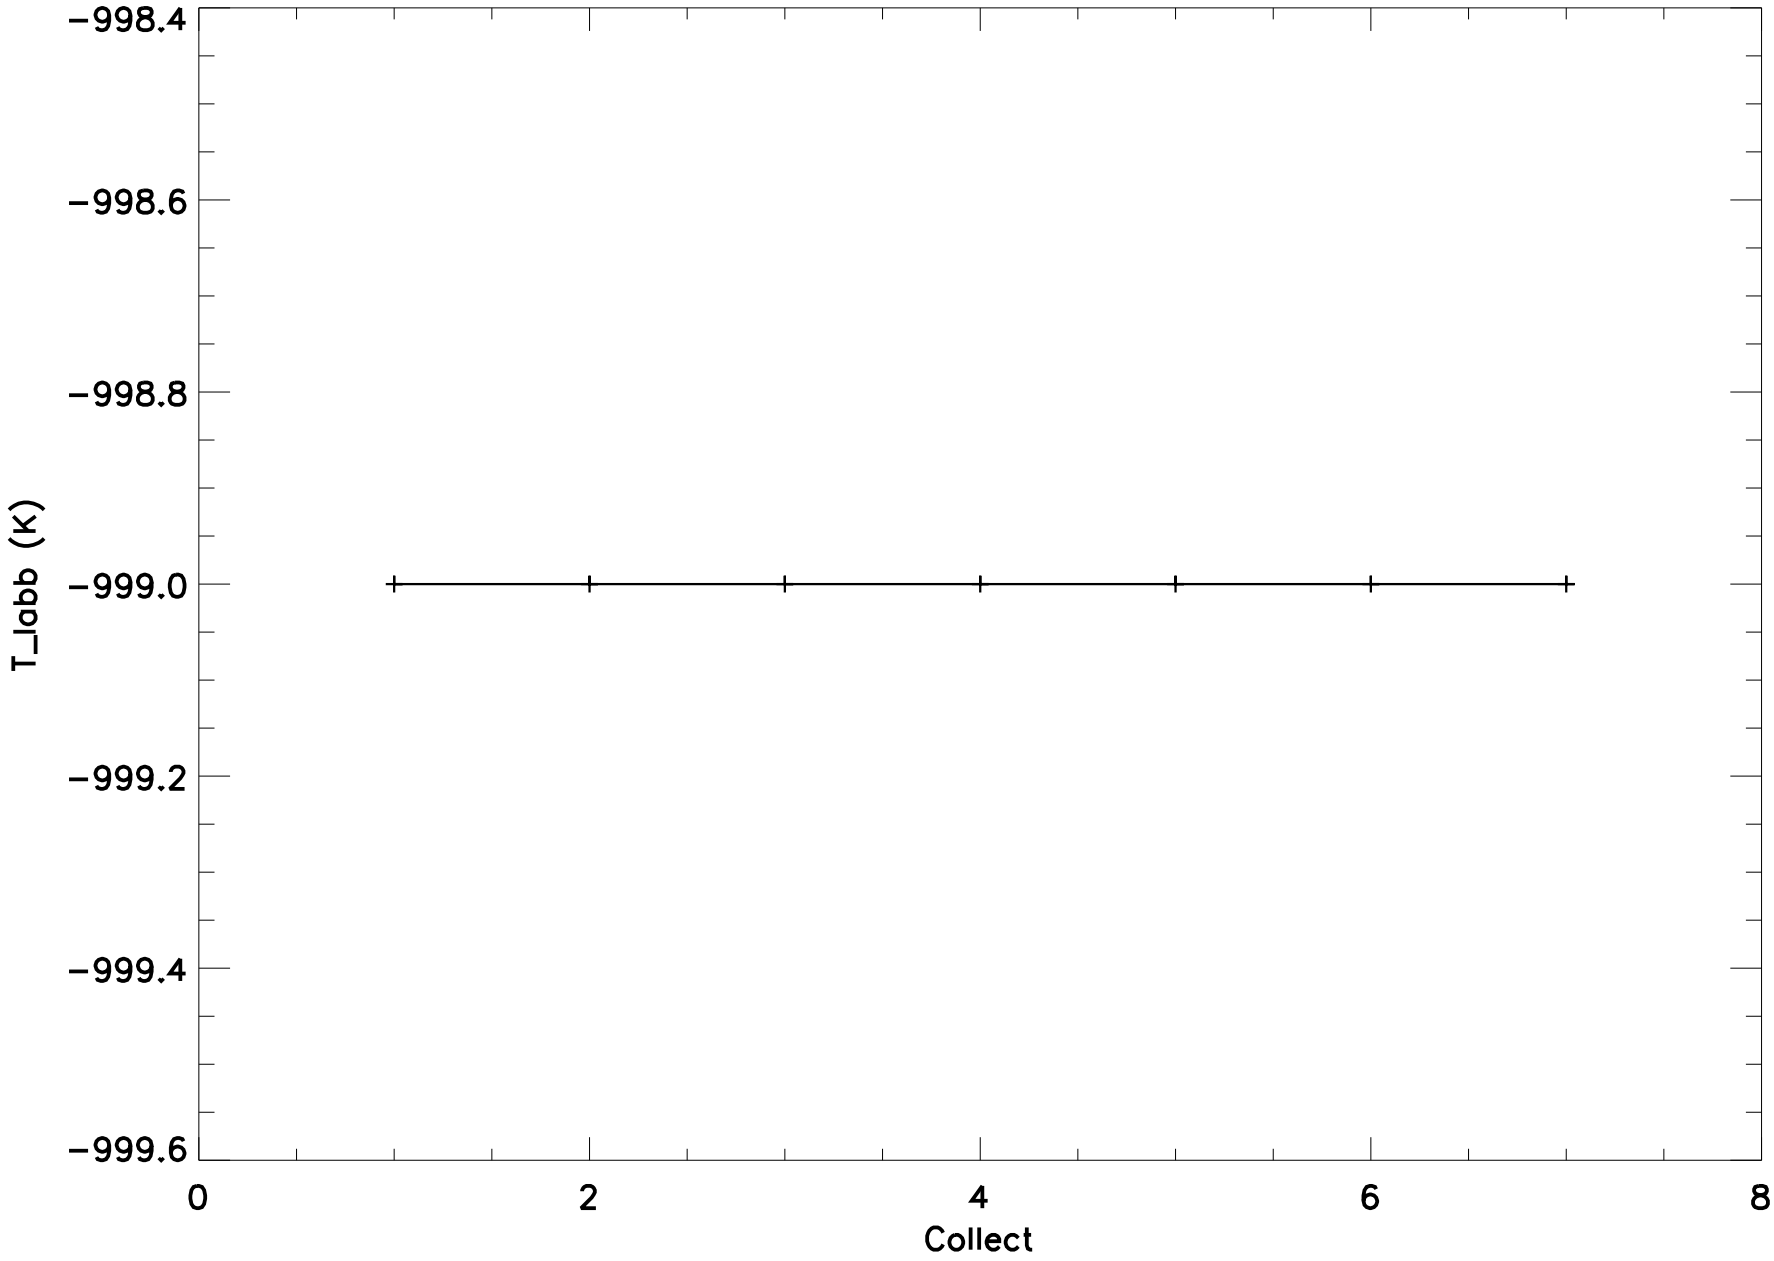
T_labb vs Collect
−998.4
−998.6
−998.8
−999.0
−999.2
−999.4
−999.6
T_labb (K)
0
2
4
6
8
Collect

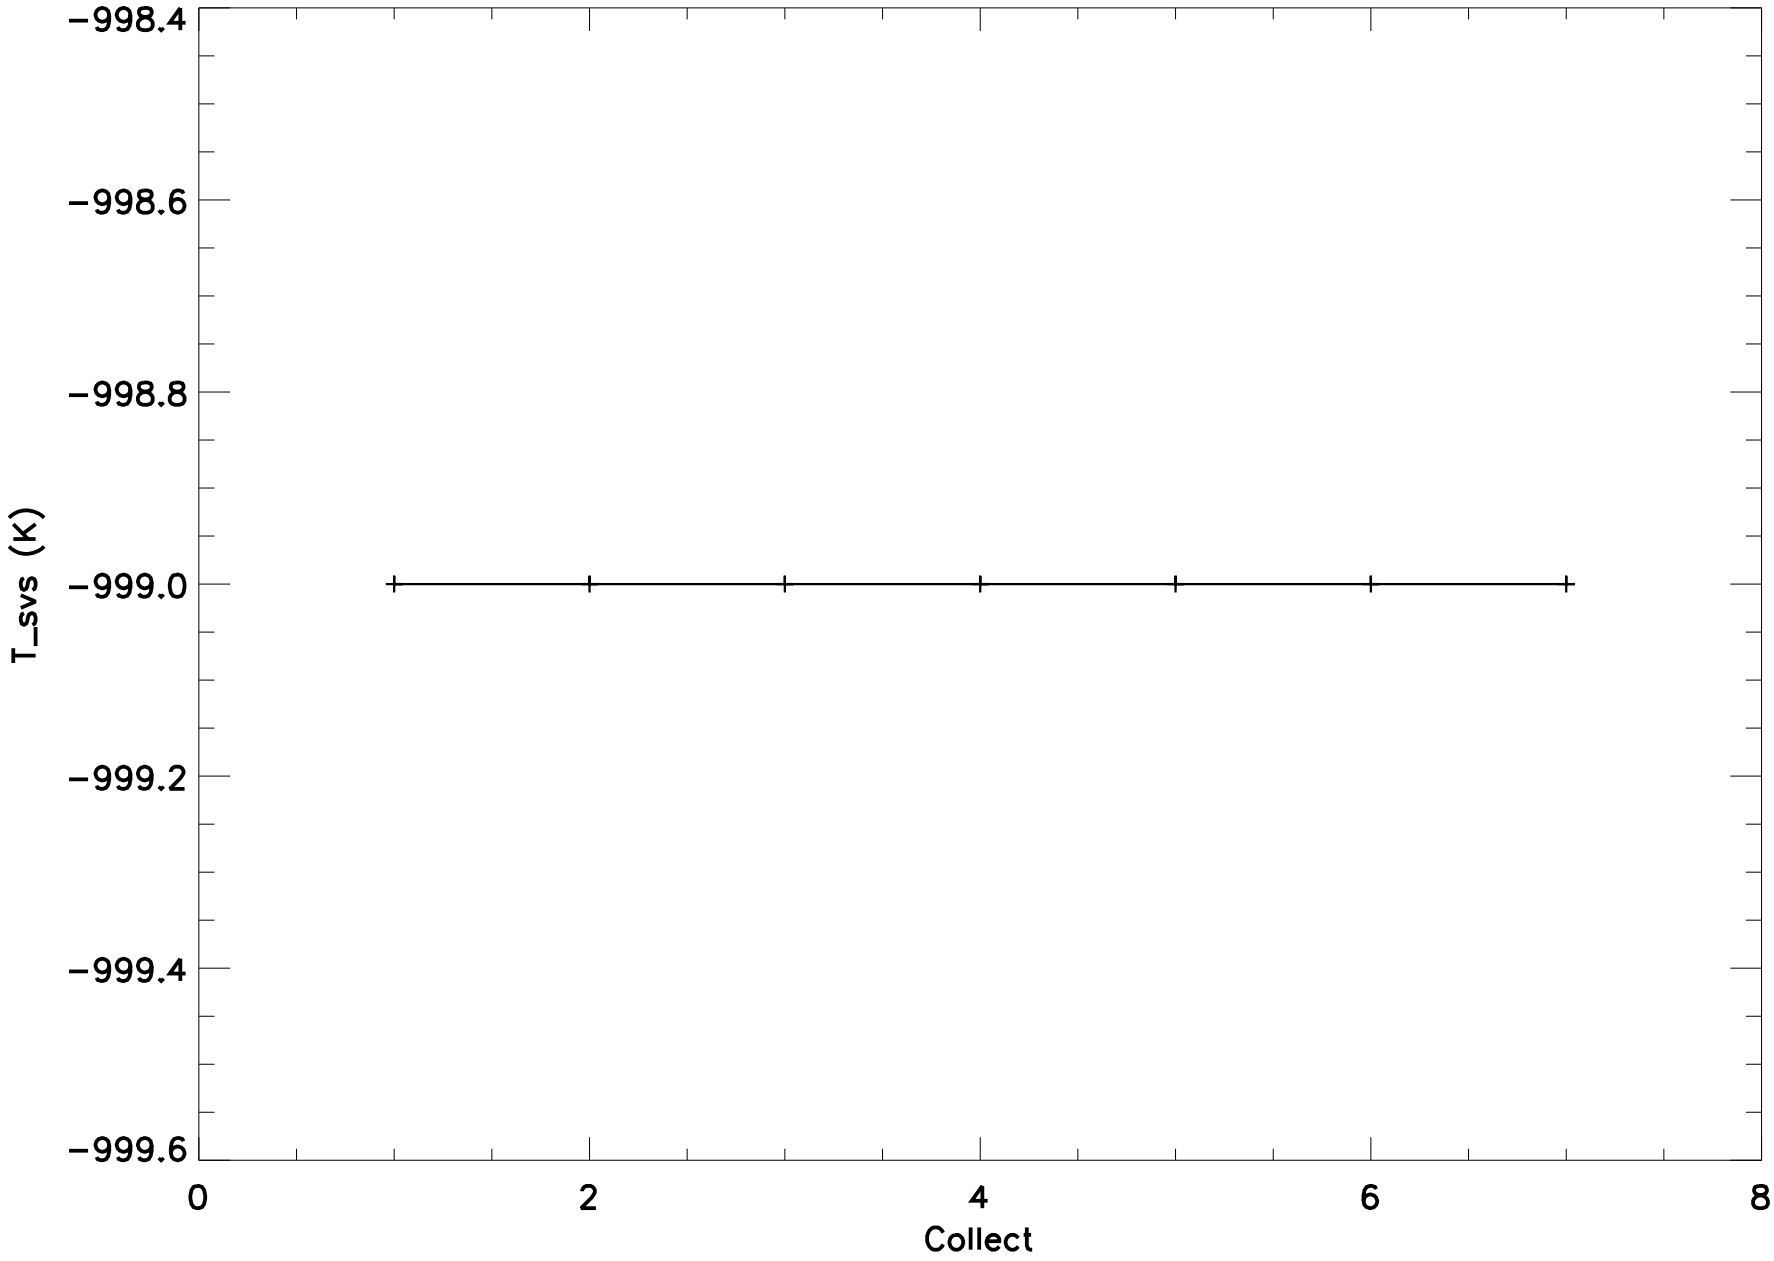
T_svs vs Collect
−998.4
−998.6
−998.8
−999.0
−999.2
−999.4
−999.6
T_svs (K)
0
2
4
6
8
Collect

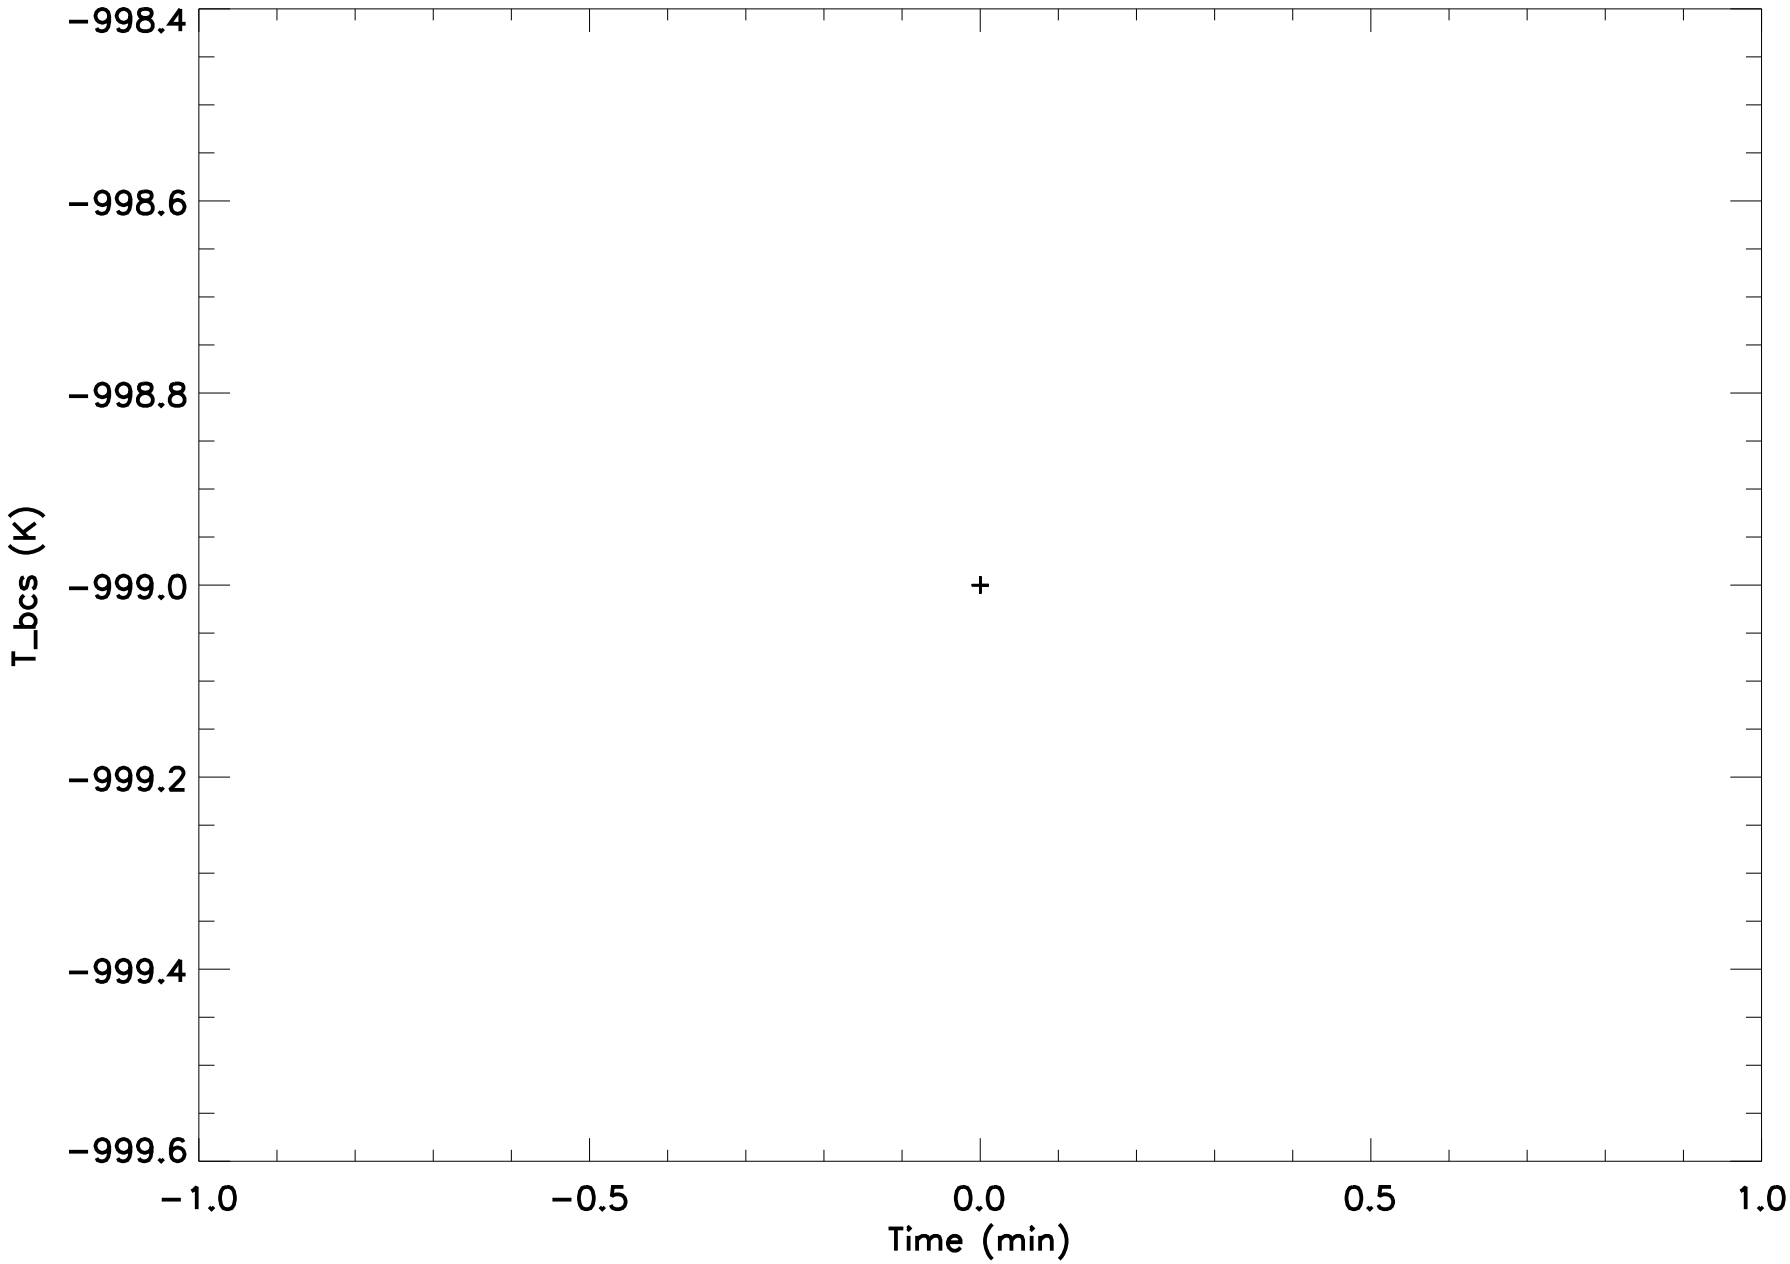
T_labb vs Time
−998.4
−998.6
−998.8
−999.0
−999.2
−999.4
−999.6
T_bcs (K)
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
Time (min)

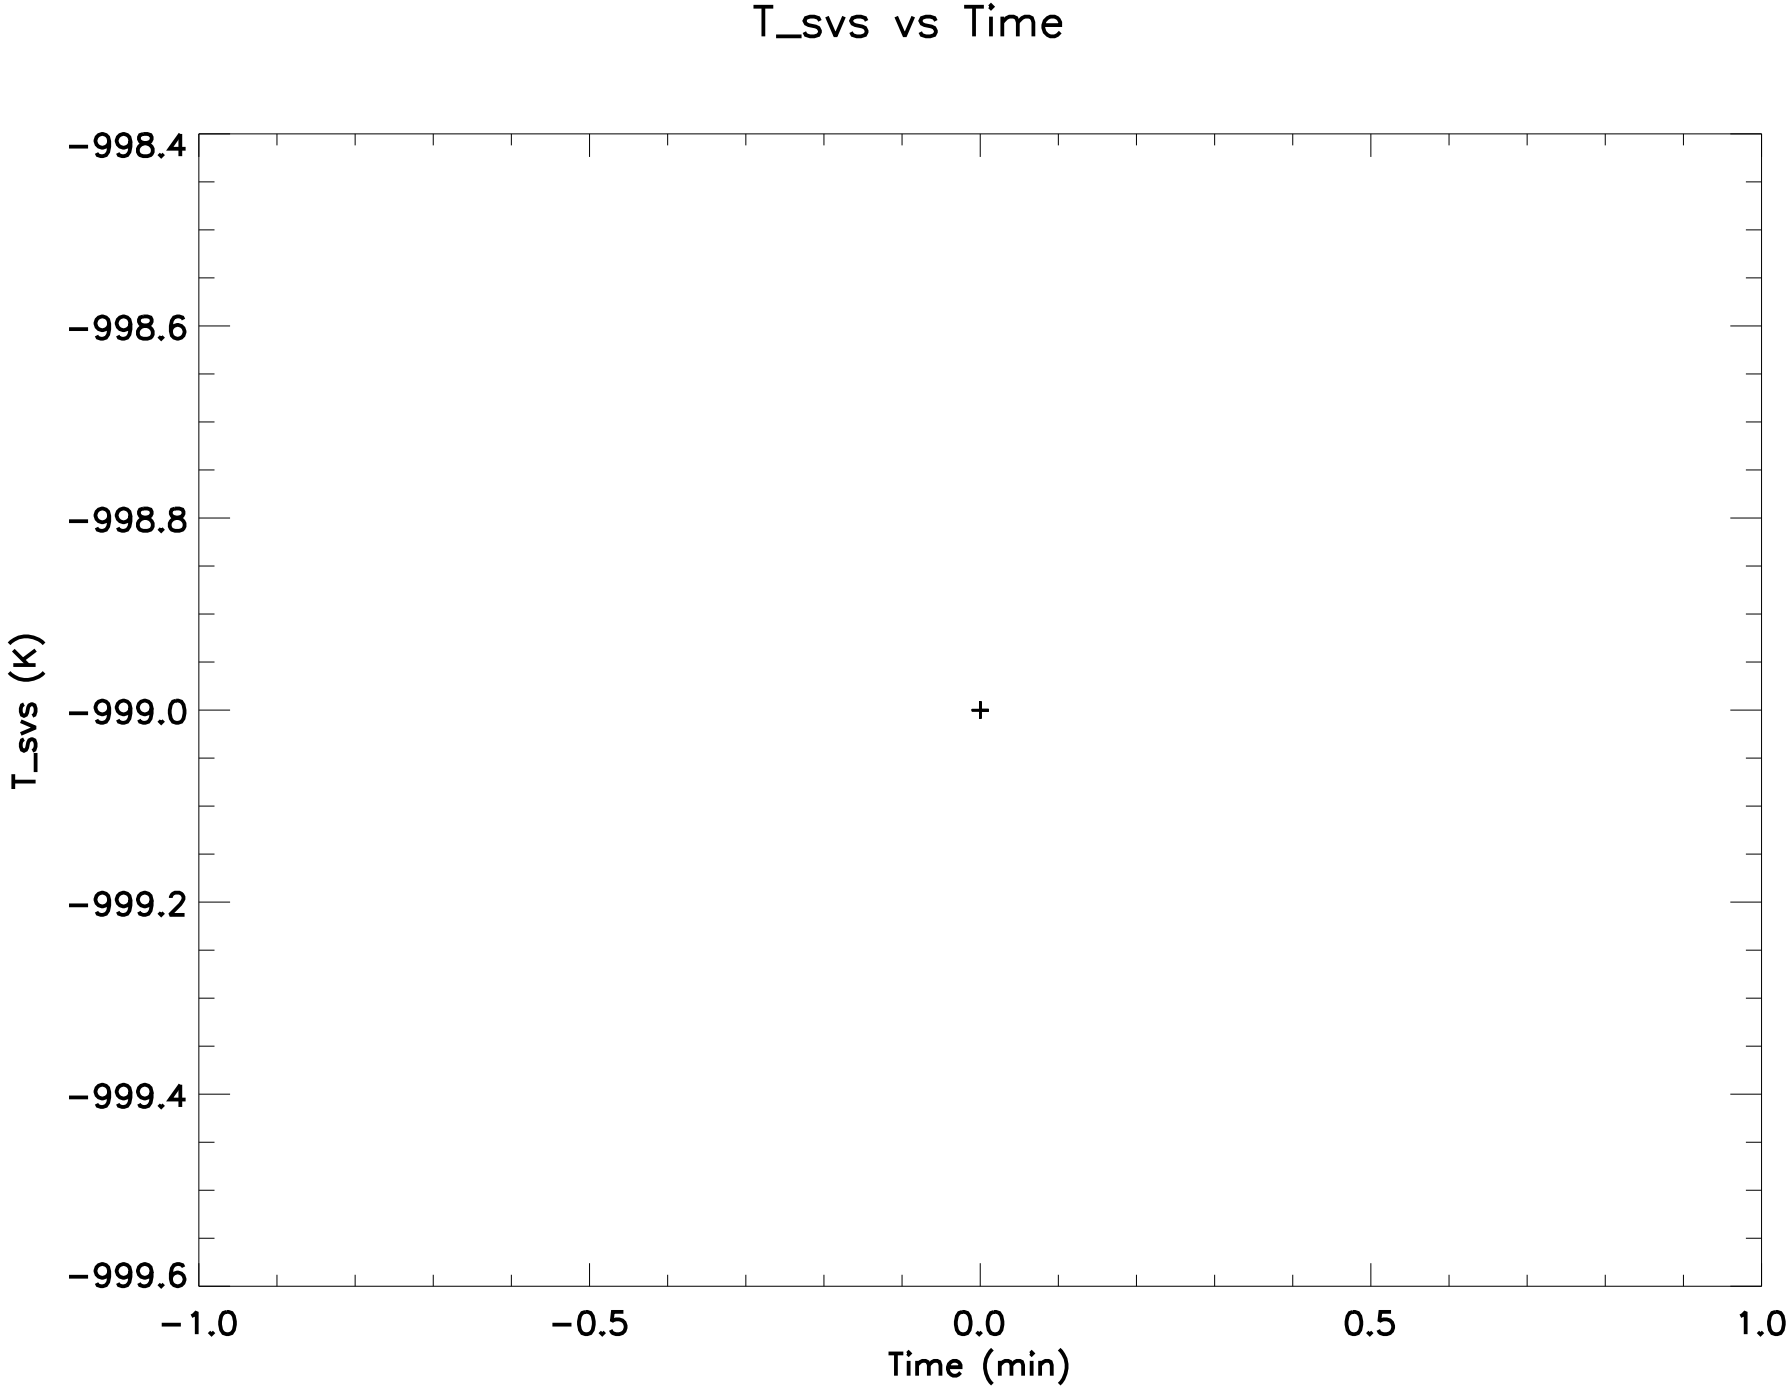
T_svs vs Time
−998.4
−998.6
−998.8
−999.0
−999.2
−999.4
−999.6
T_svs (K)
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
Time (min)

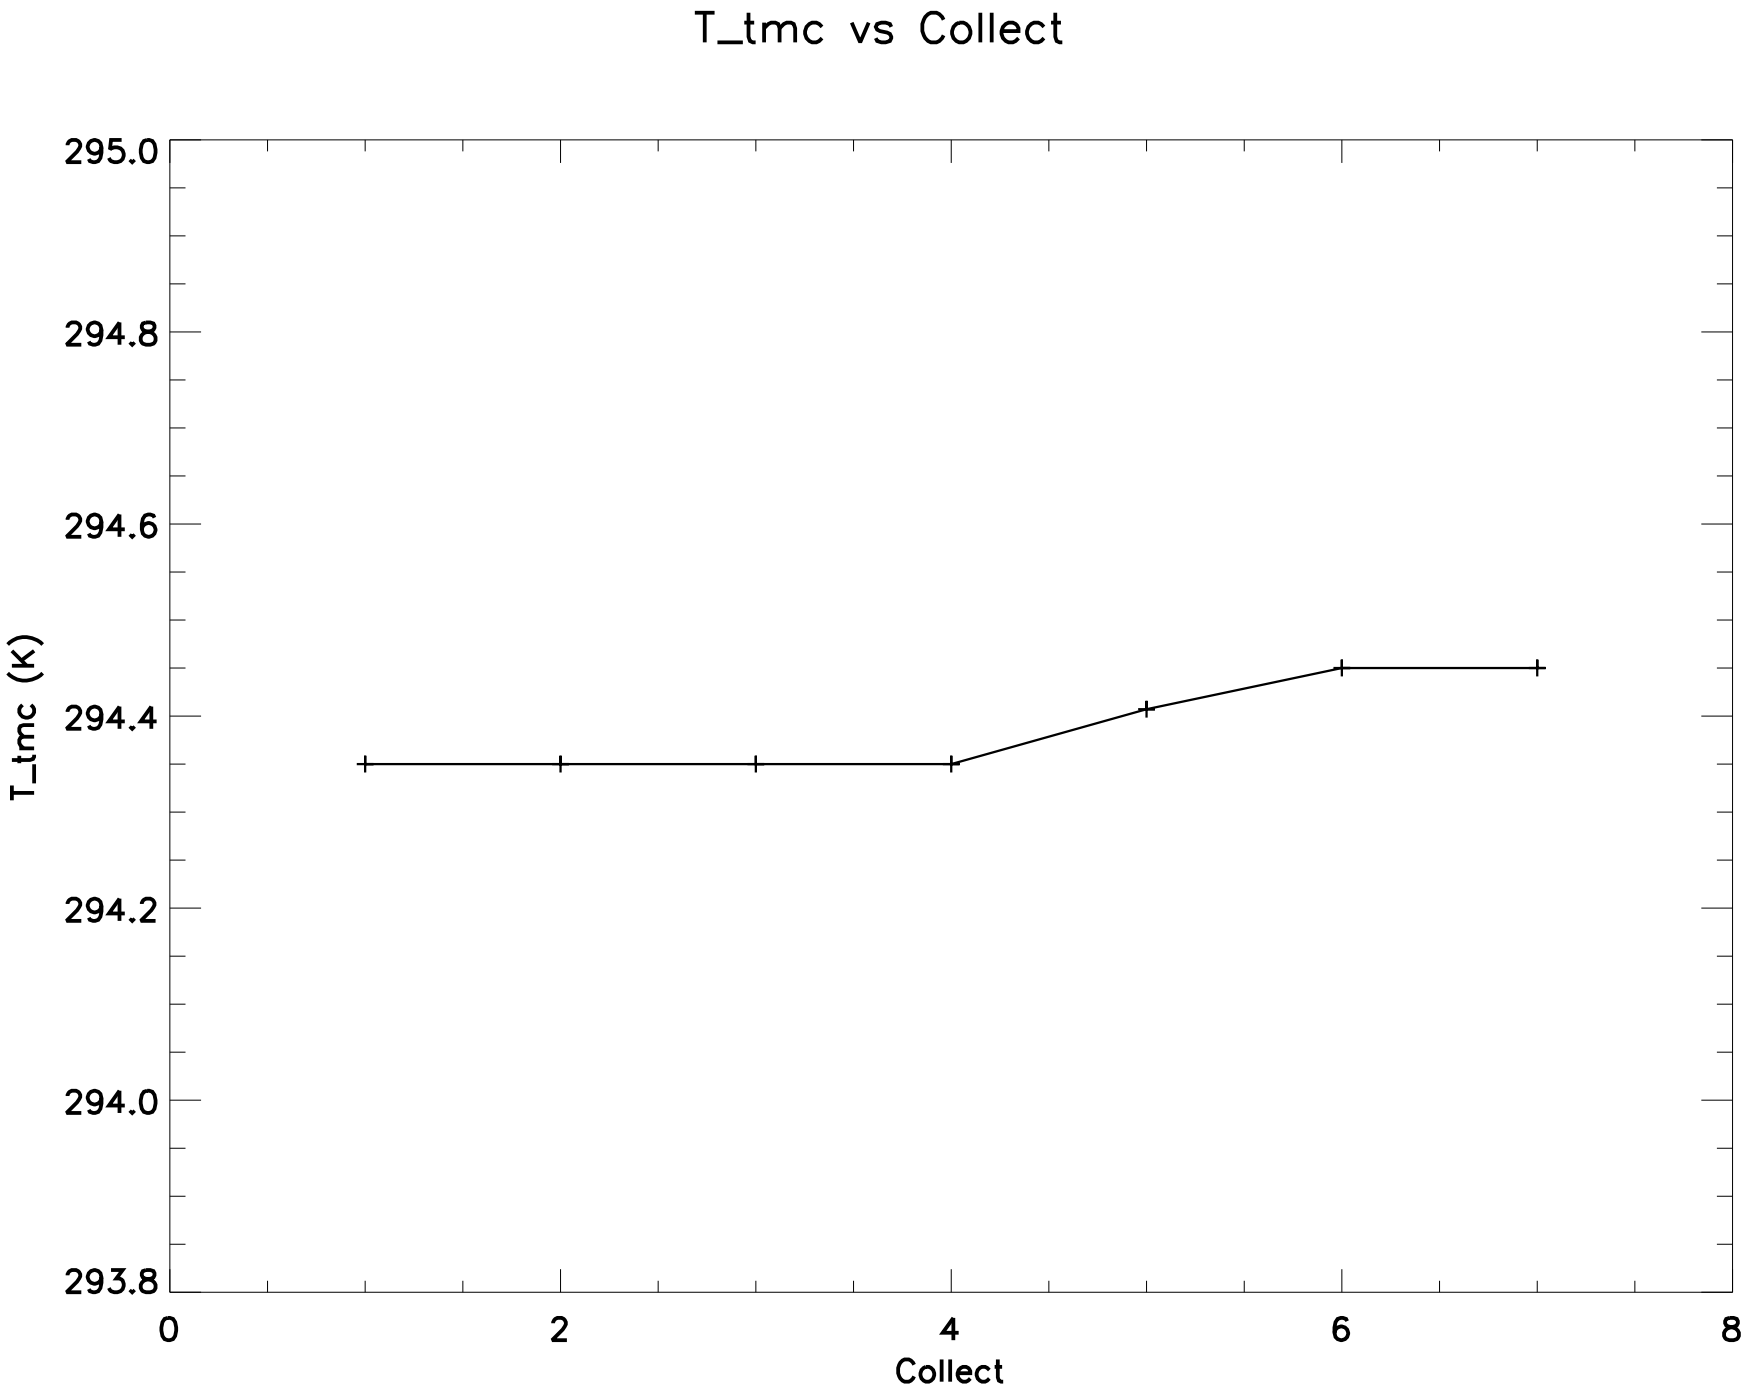
T_tmc vs Collect
295.0
294.8
294.6
294.4
294.2
294.0
293.8
T_tmc (K)
0
2
4
6
8
Collect

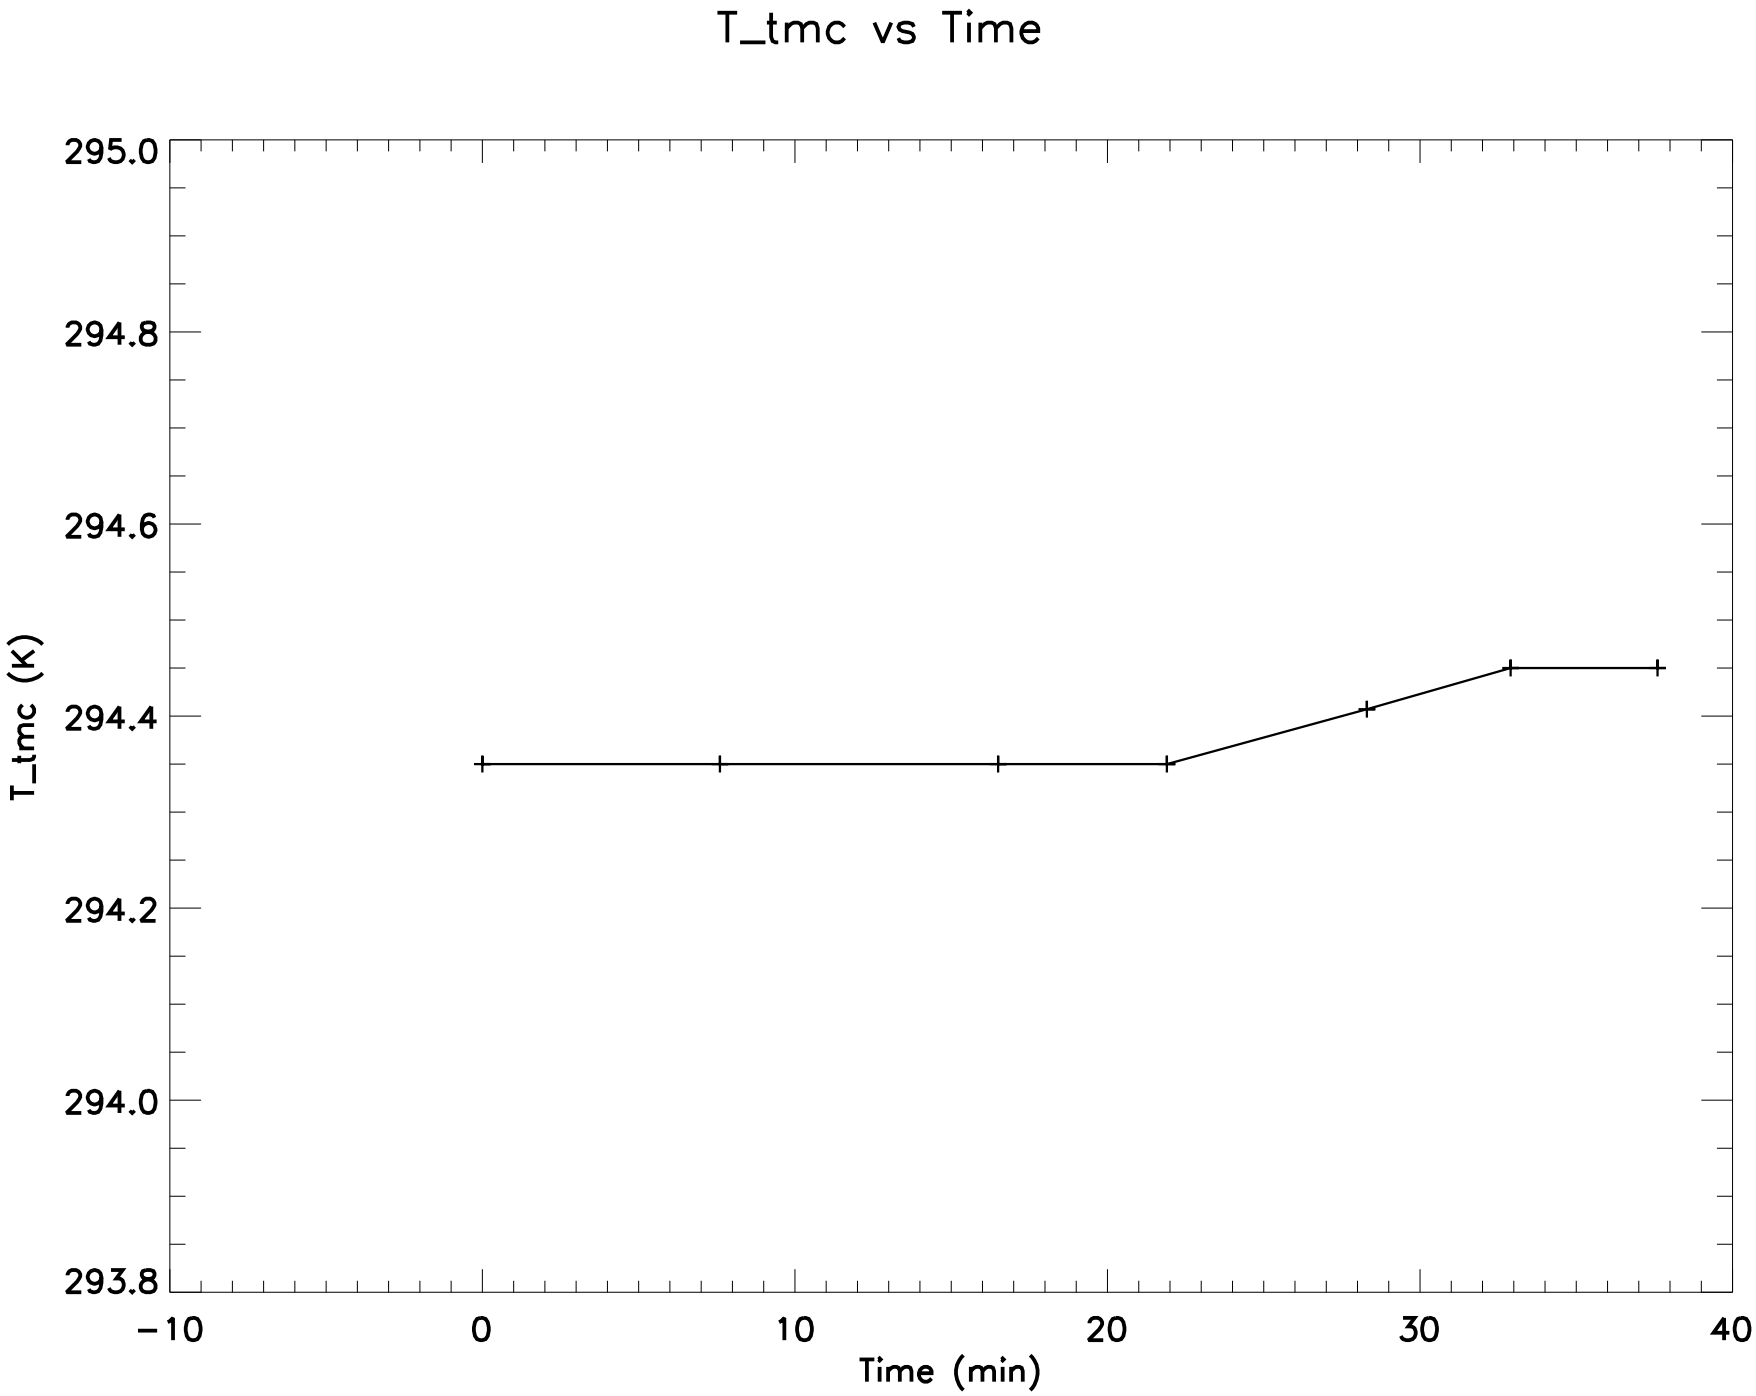
T_tmc vs Time
295.0
294.8
294.6
294.4
294.2
294.0
293.8
T_tmc (K)
−10
0
10
20
30
40
Time (min)

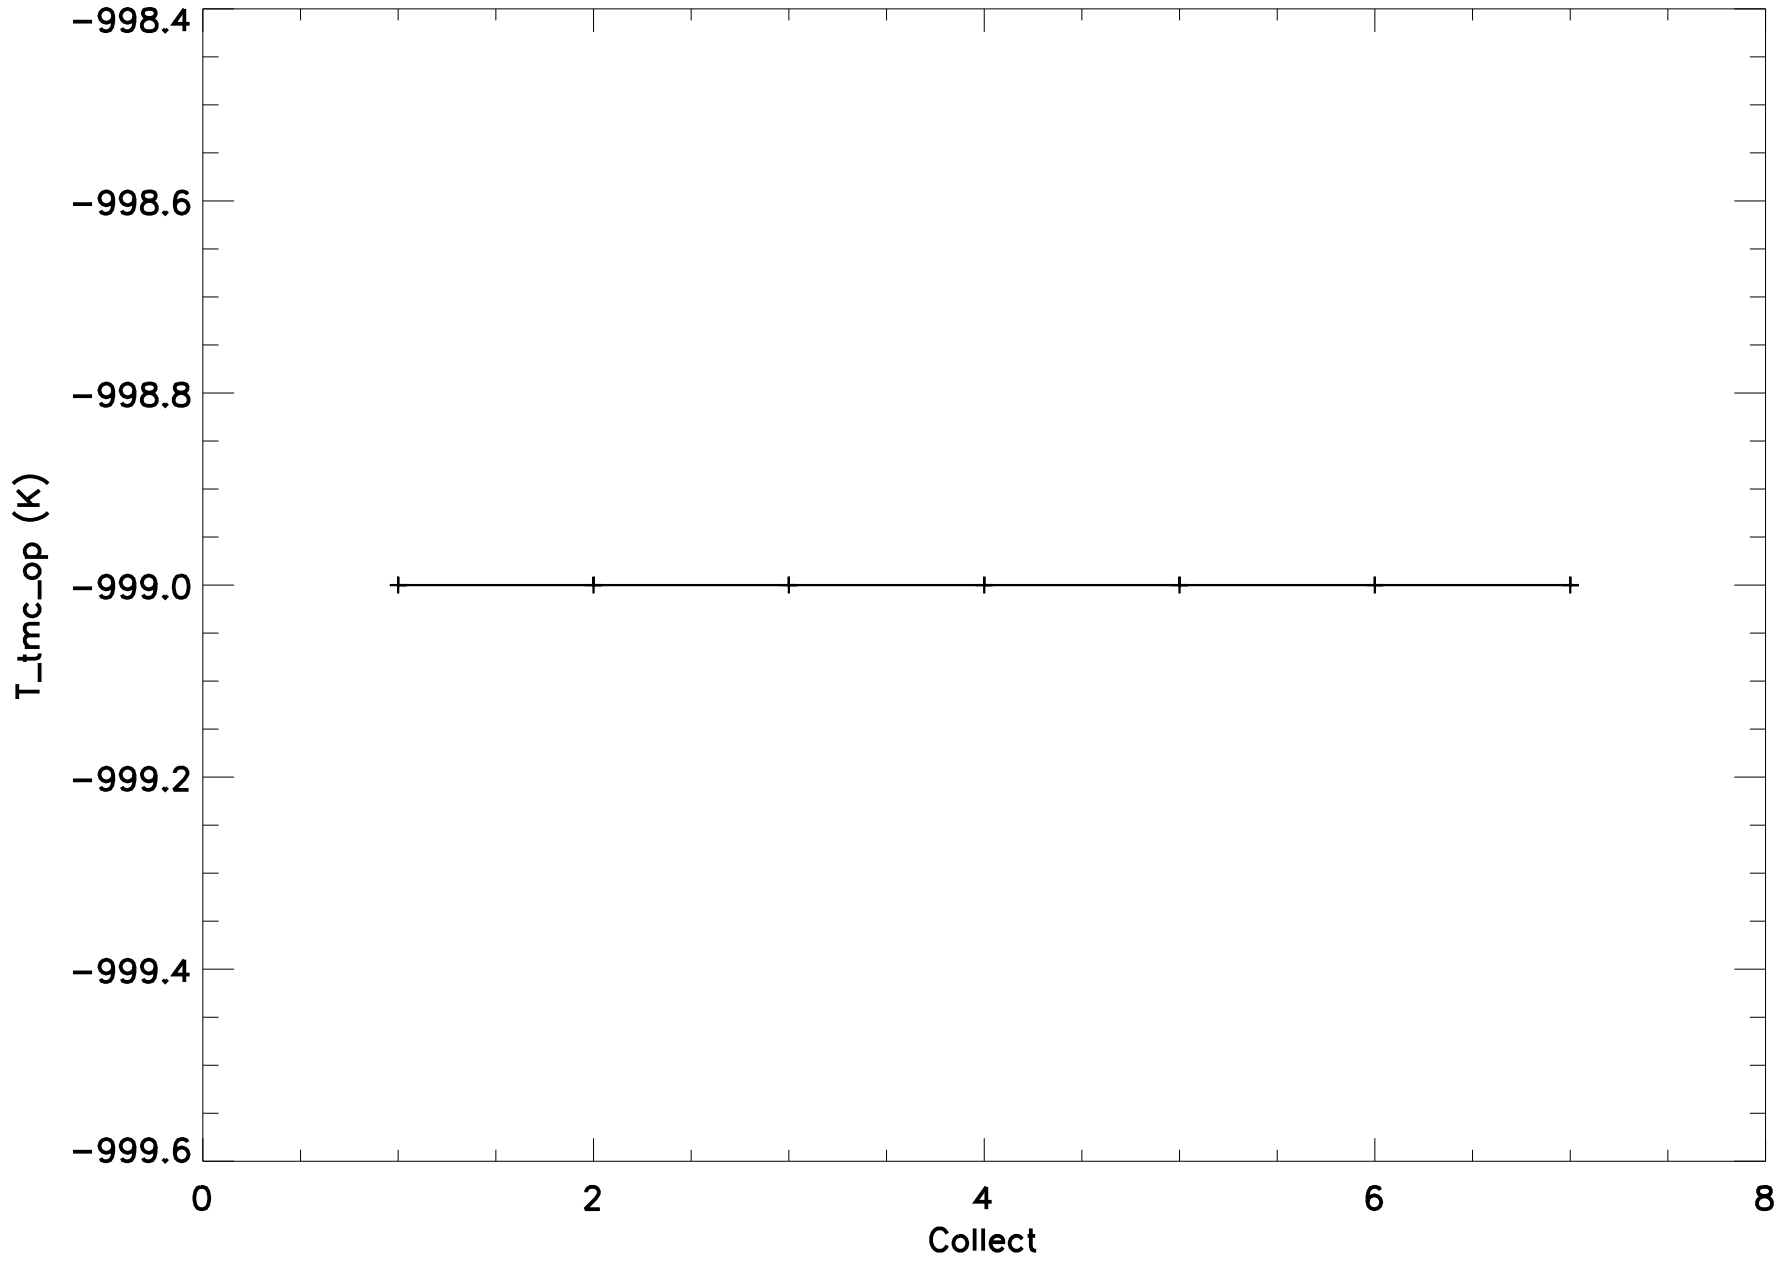
T_tmc_op vs Collect
T_tmc_op (K)
−998.4
−998.6
−998.8
−999.0
−999.2
−999.4
−999.6
0
2
4
6
8
Collect

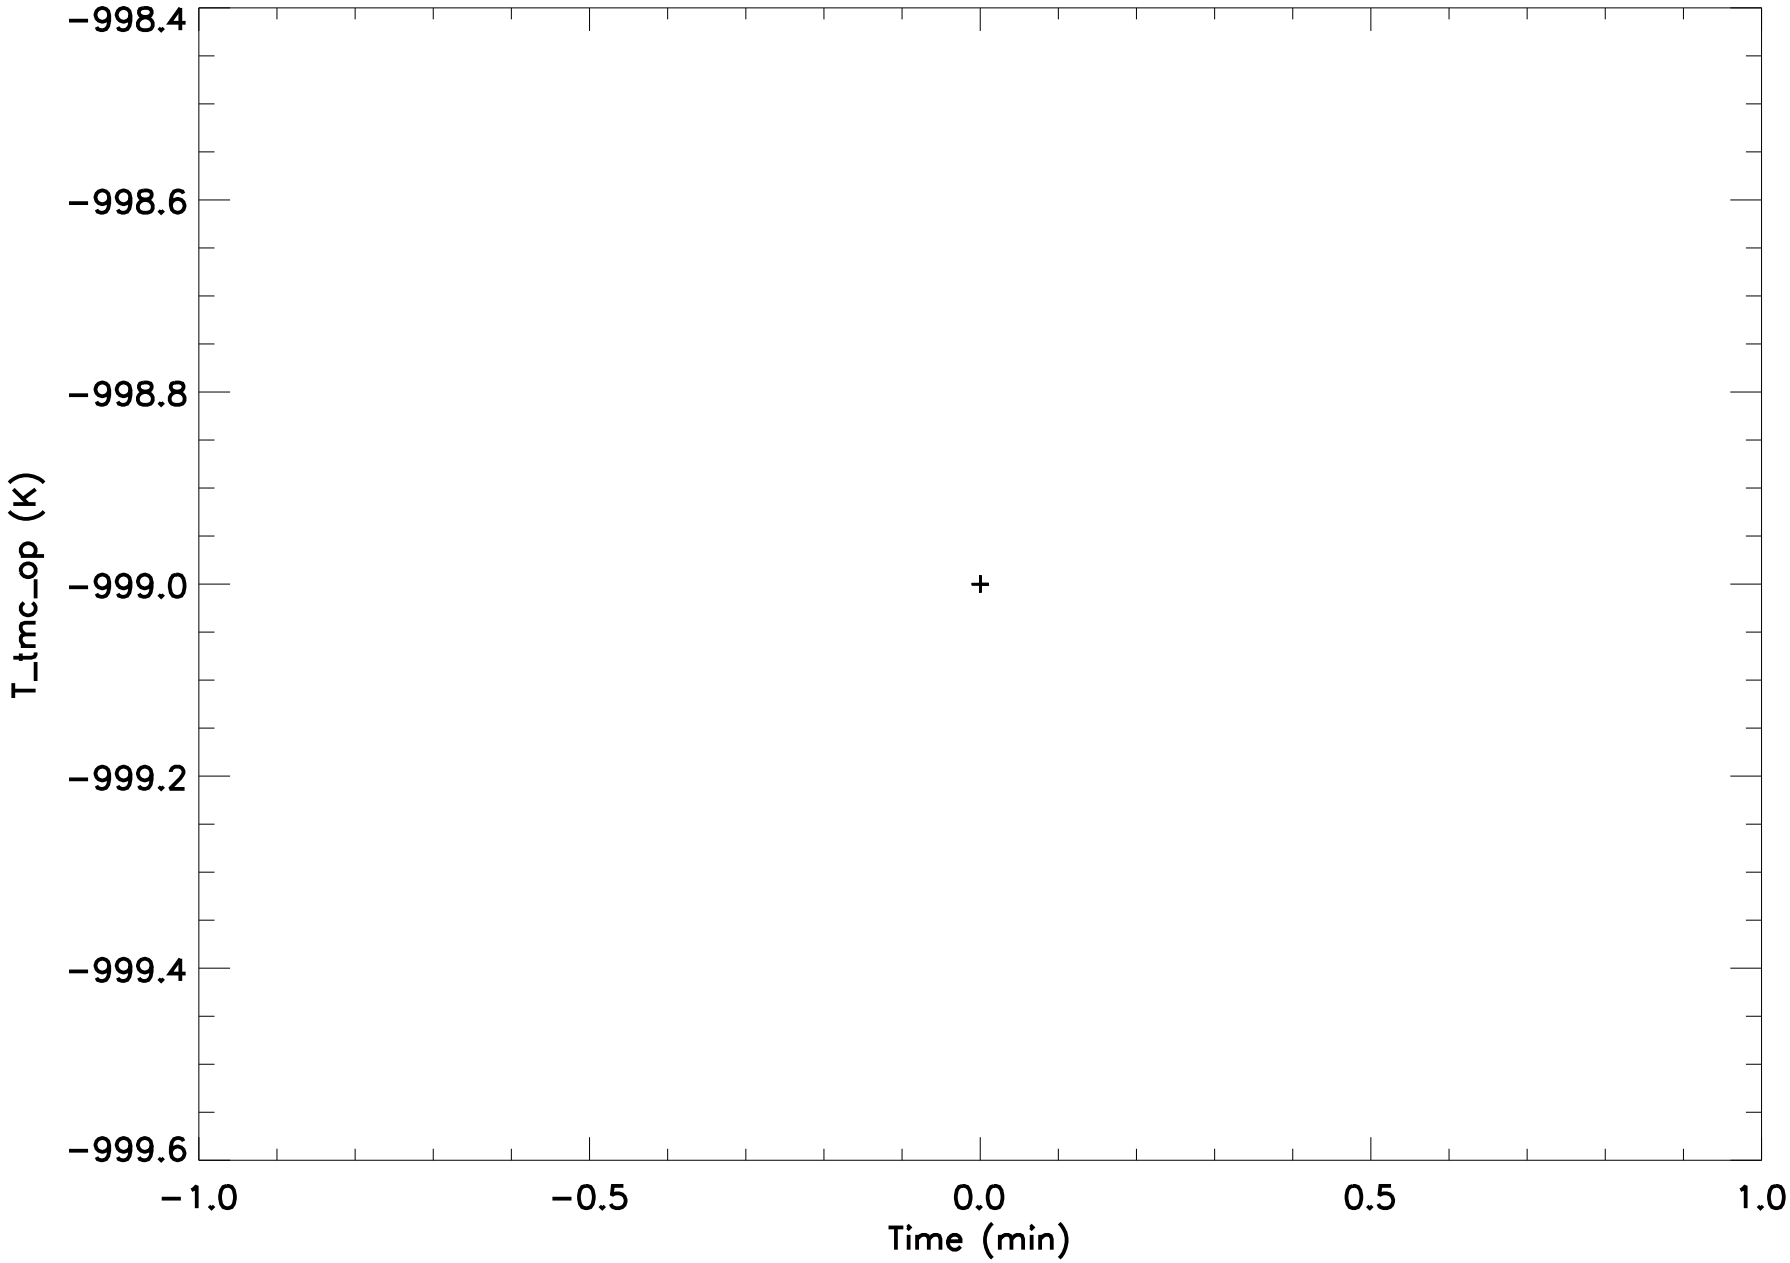
T_tmc_op vs Time
T_tmc_op (K)
−998.4
−998.6
−998.8
−999.0
−999.2
−999.4
−999.6
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
Time (min)

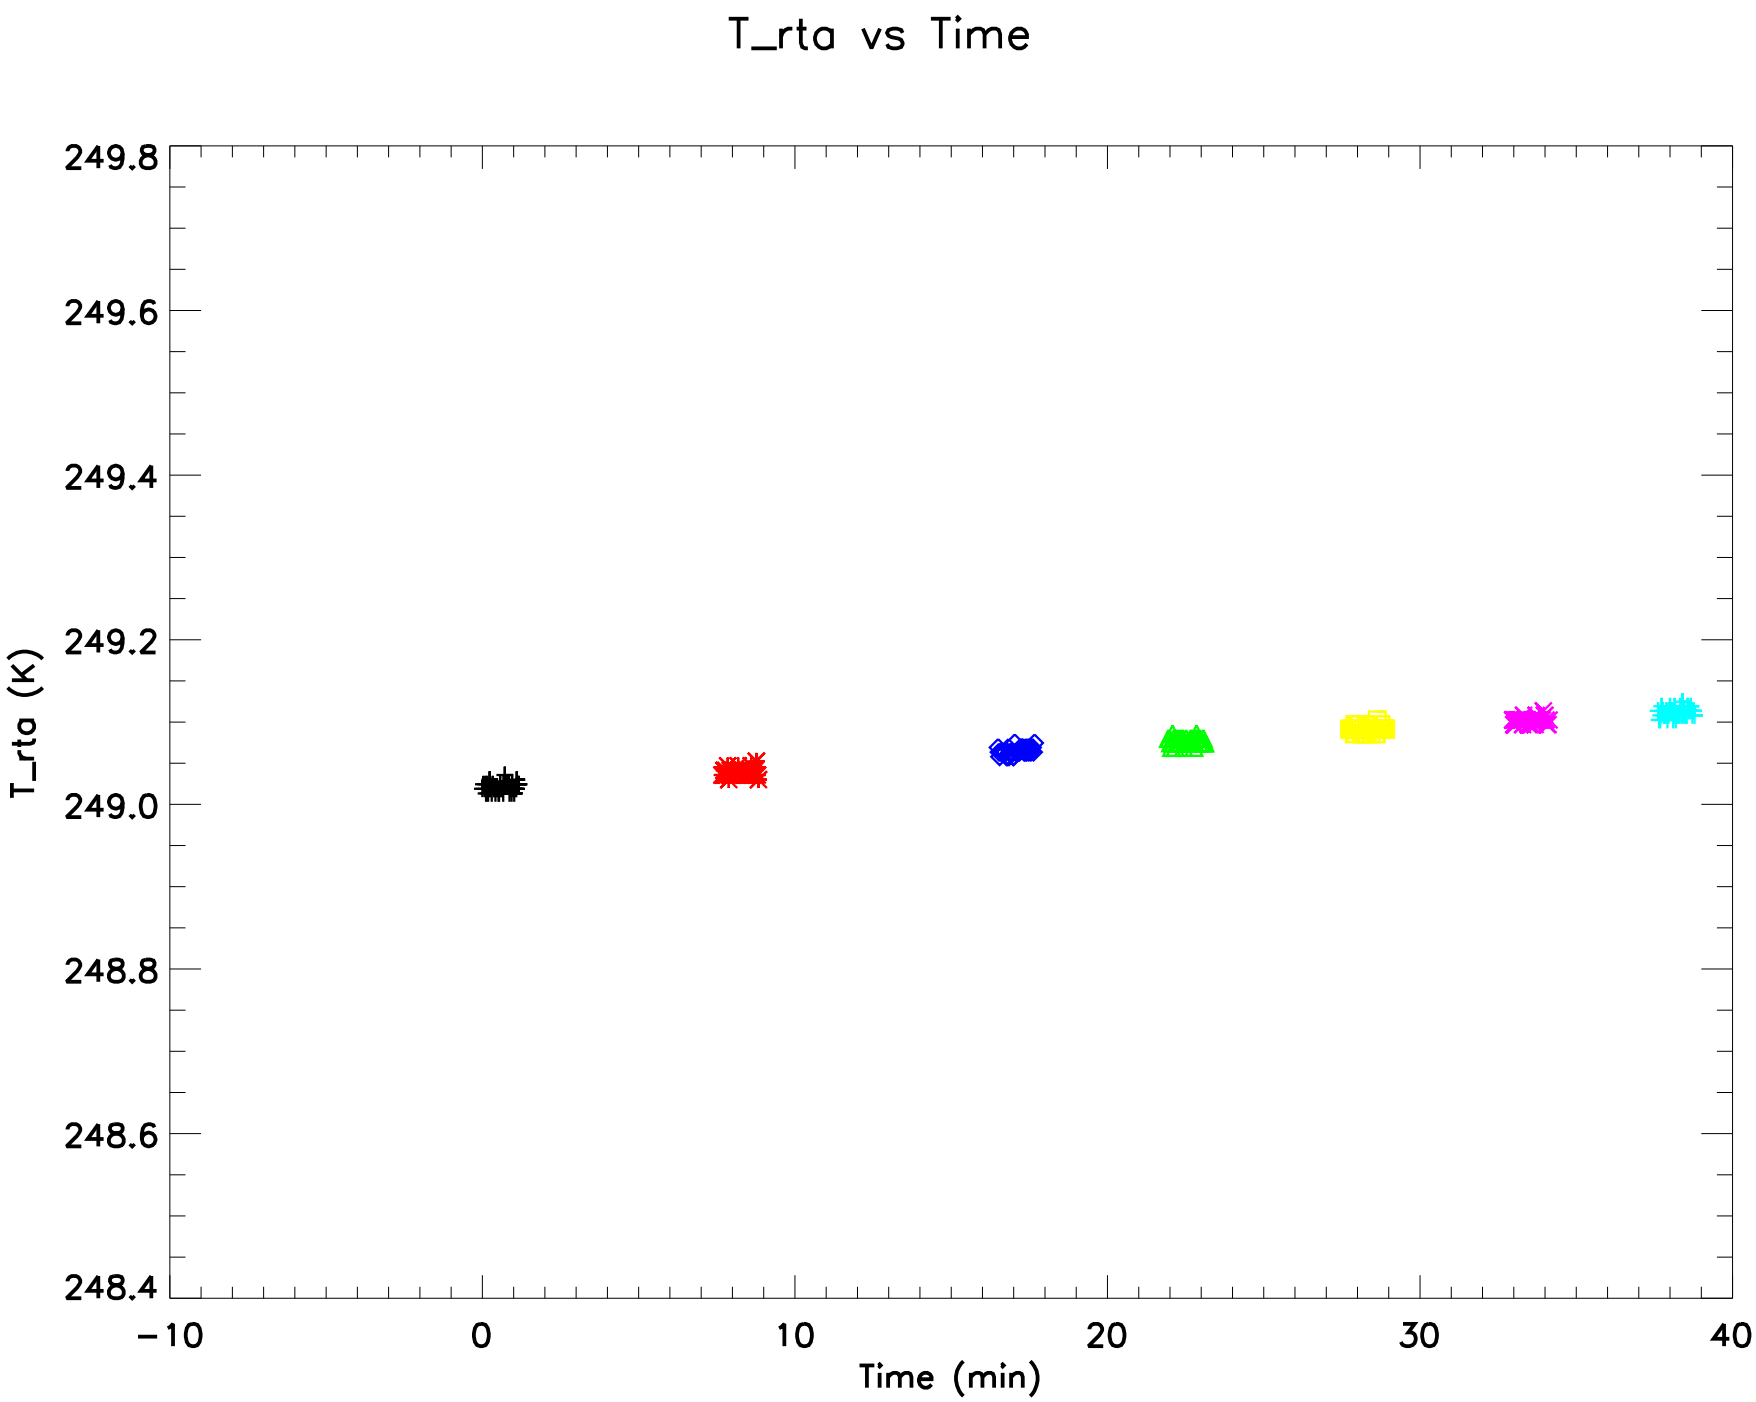
T_rta vs Time
249.8
249.6
249.4
249.2
249.0
248.8
248.6
248.4
T_rta (K)
−10
0
10
20
30
40
Time (min)

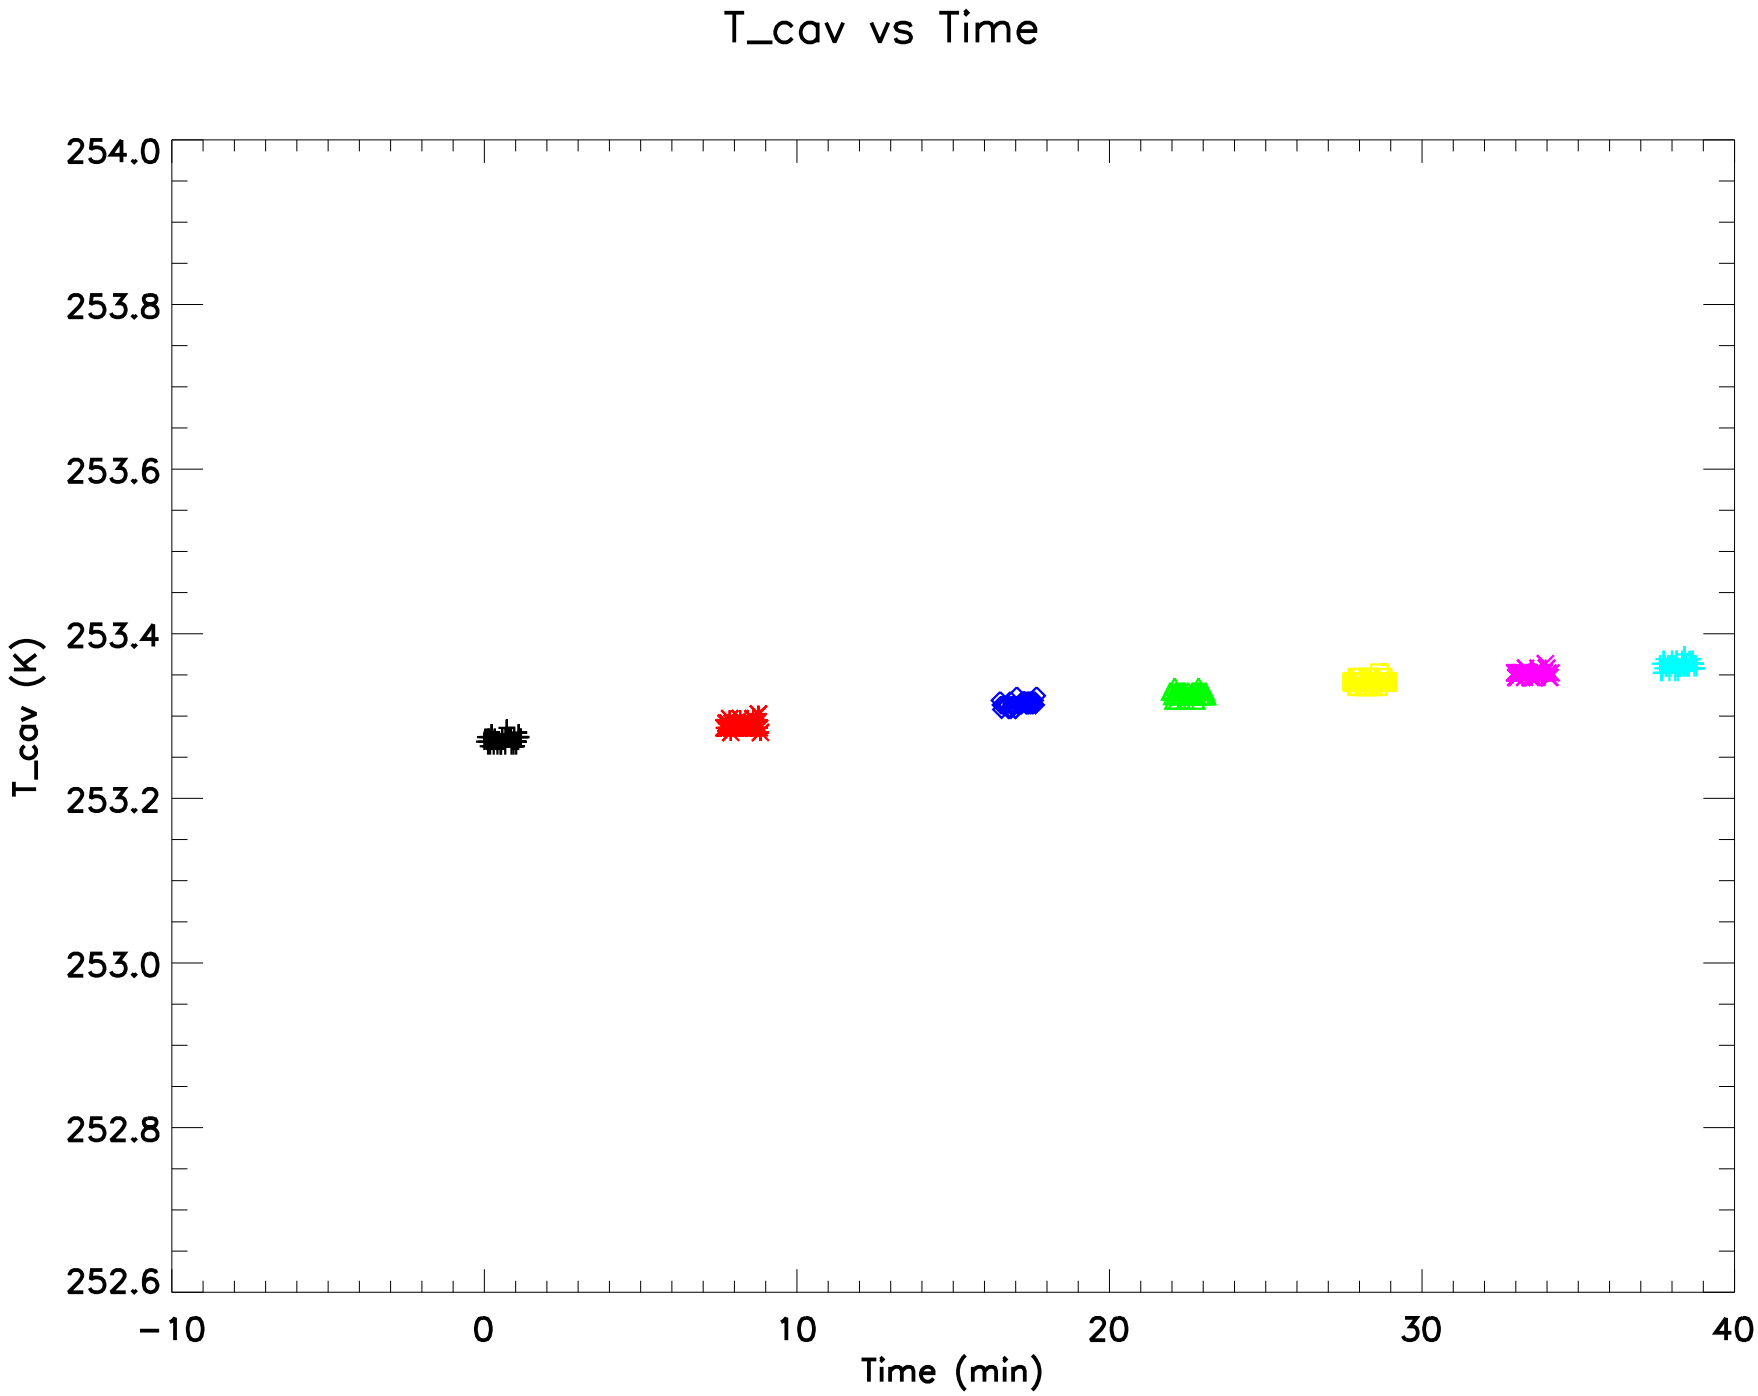
T_cav vs Time
254.0
253.8
253.6
253.4
253.2
253.0
252.8
252.6
T_cav (K)
−10
0
10
20
30
40
Time (min)

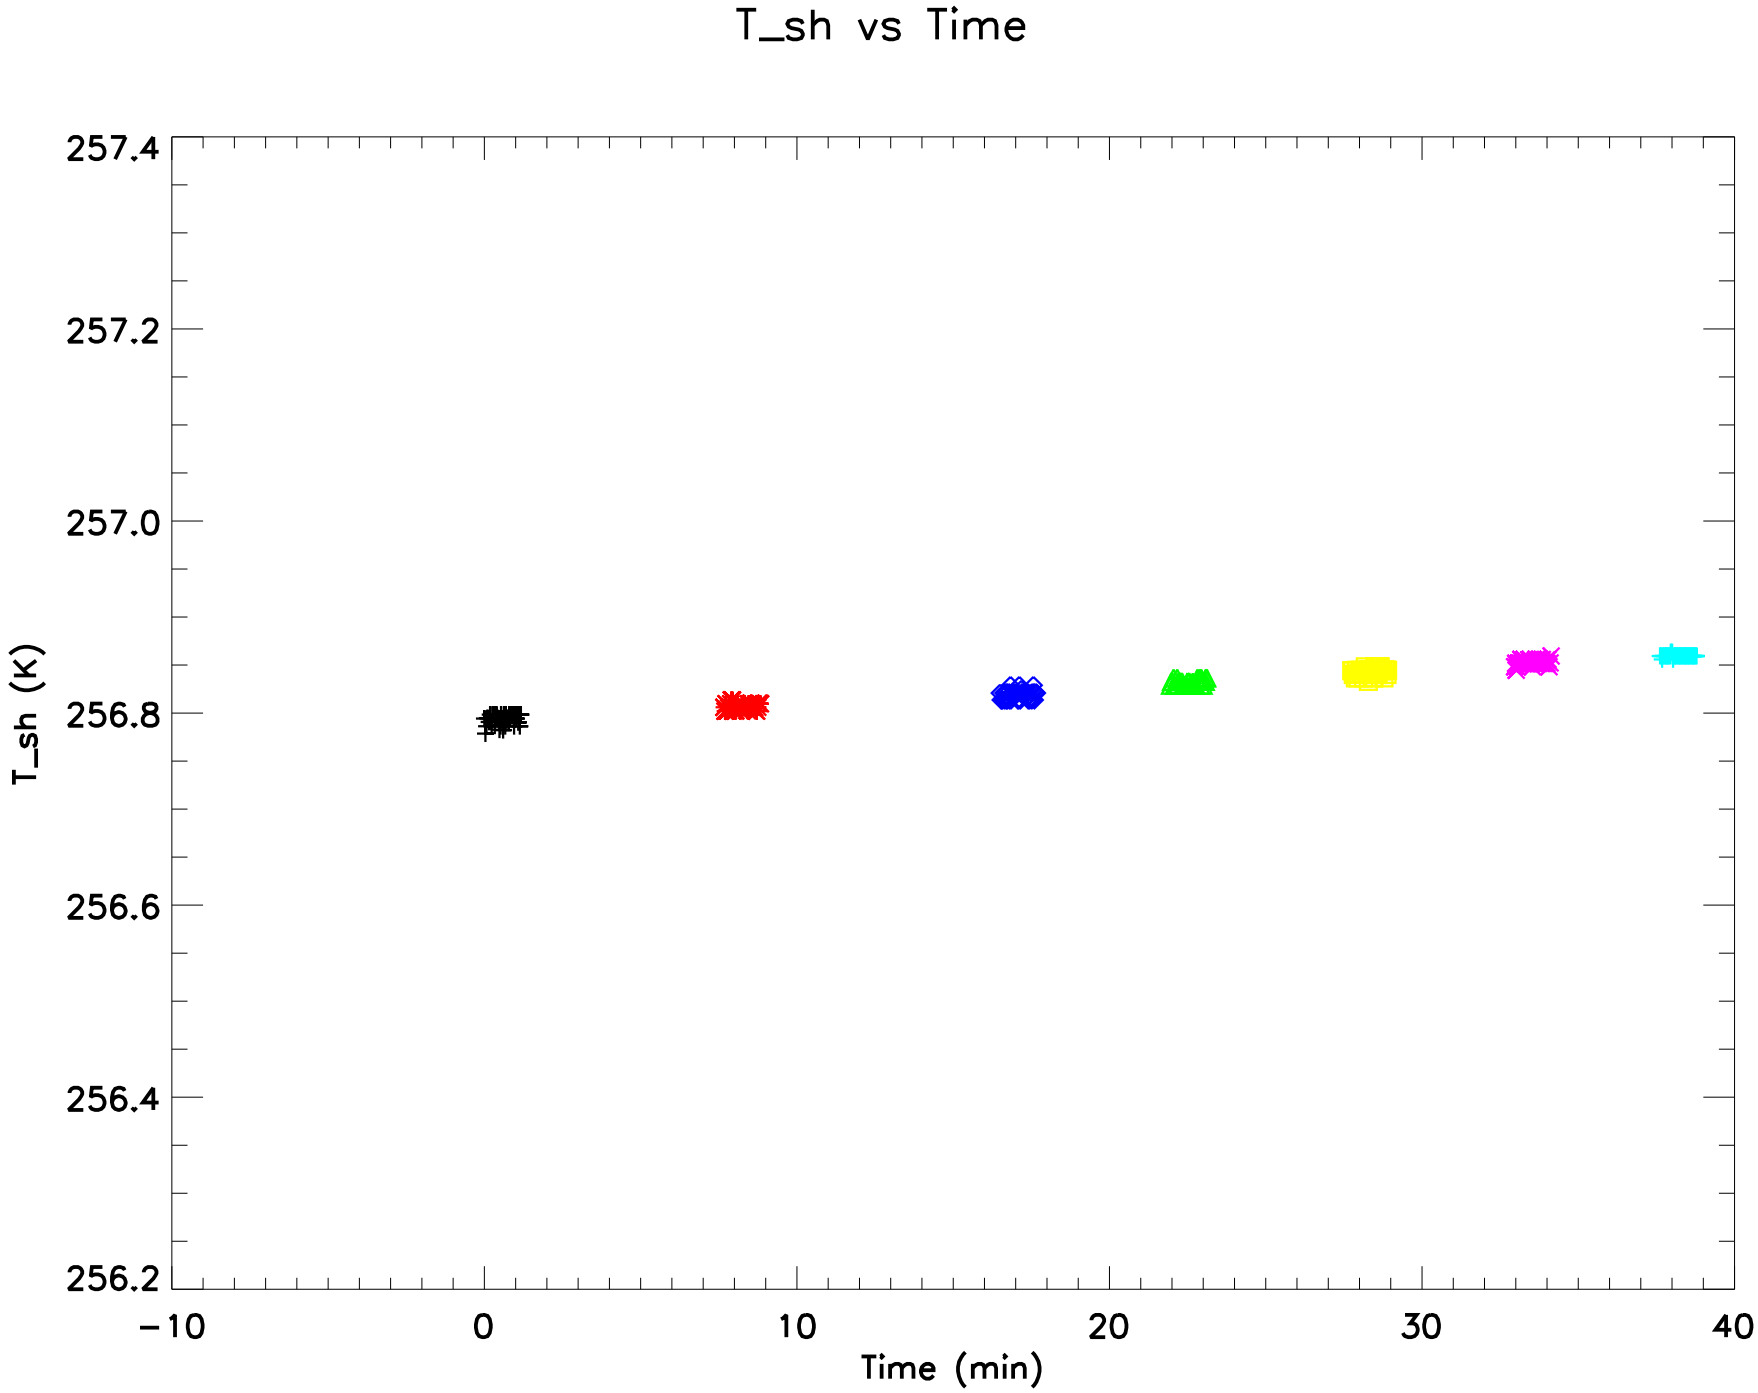
T_sh vs Time
257.4
257.2
257.0
256.8
256.6
256.4
256.2
T_sh (K)
−10
0
10
20
30
40
Time (min)

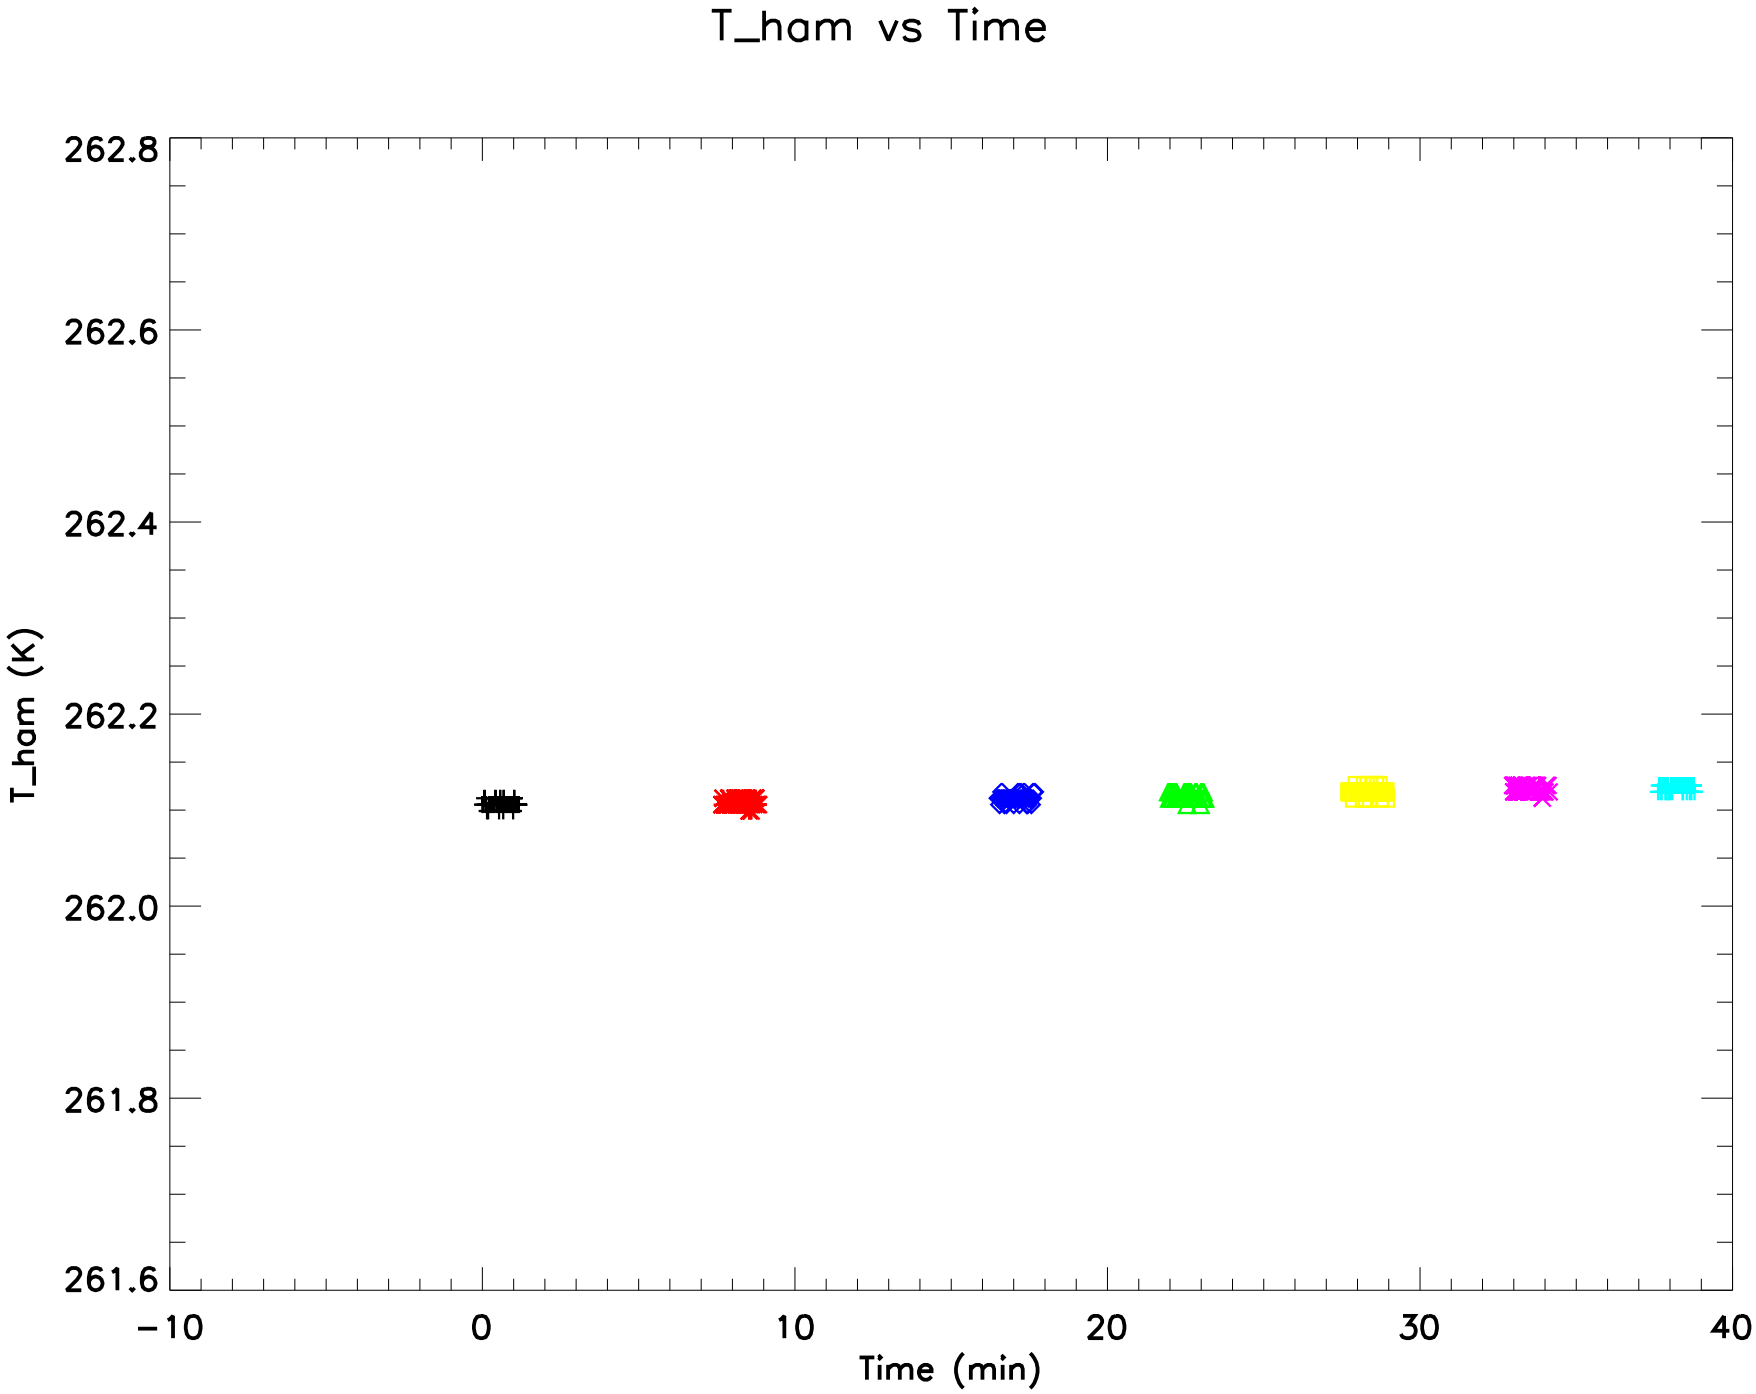
T_ham vs Time
T_ham (K)
262.8
262.6
262.4
262.2
262.0
261.8
261.6
−10
0
10
20
30
40
Time (min)

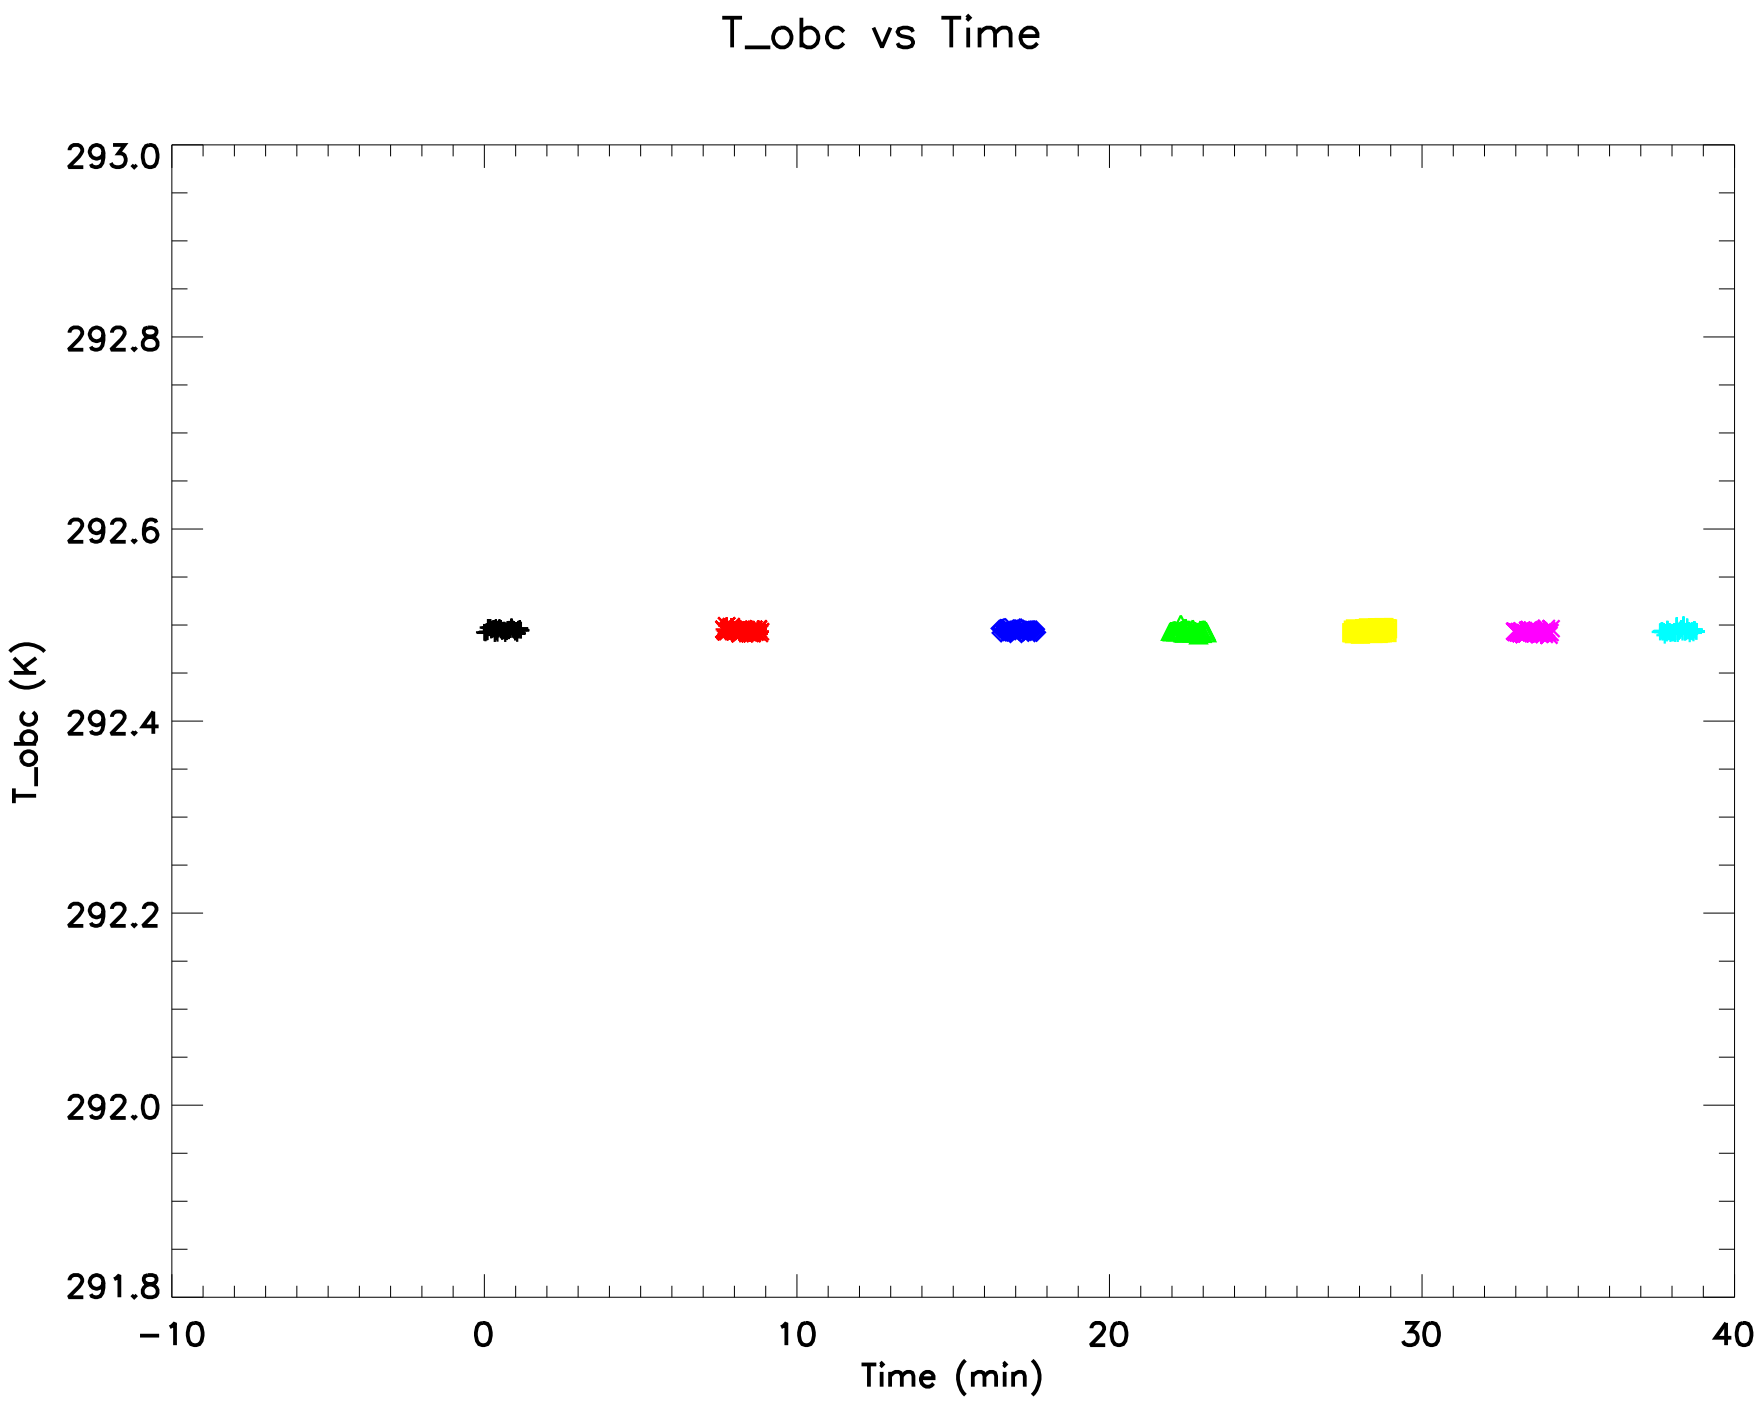
T_obc vs Time
293.0
292.8
292.6
292.4
292.2
292.0
291.8
T_obc (K)
−10
0
10
20
30
40
Time (min)

T_rta vs Scan

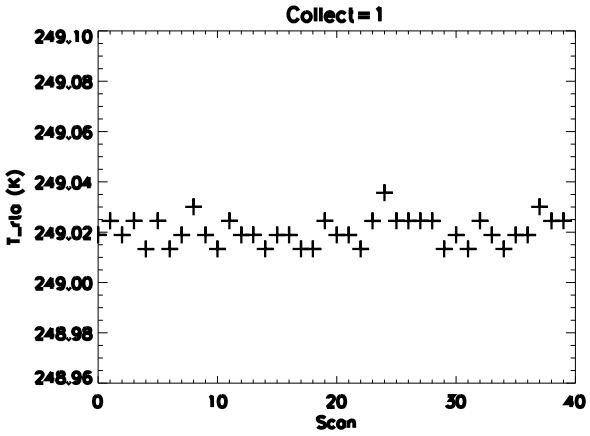
Collect=1
T_rta (K)
Scan

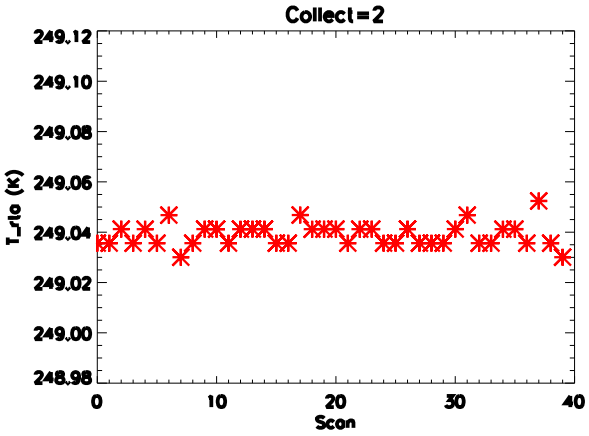
Collect=2
T_rta (K)
Scan

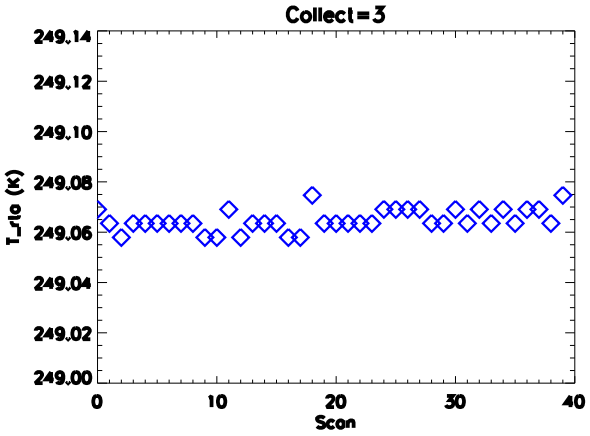
Collect=3
T_rta (K)
Scan

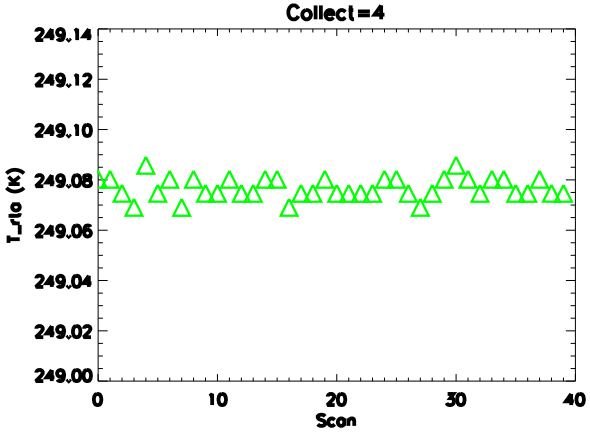
Collect=4
T_rta (K)
Scan

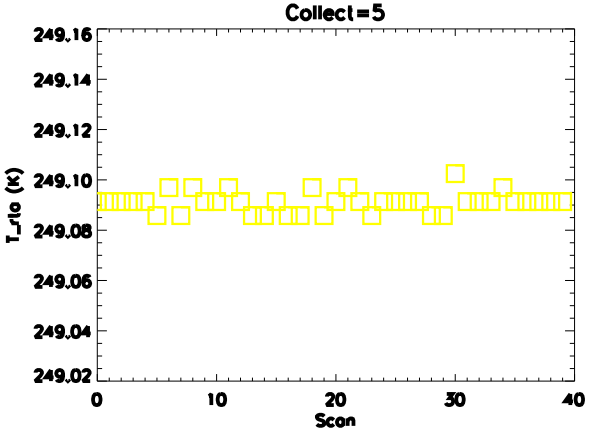
Collect=5
T_rta (K)
Scan

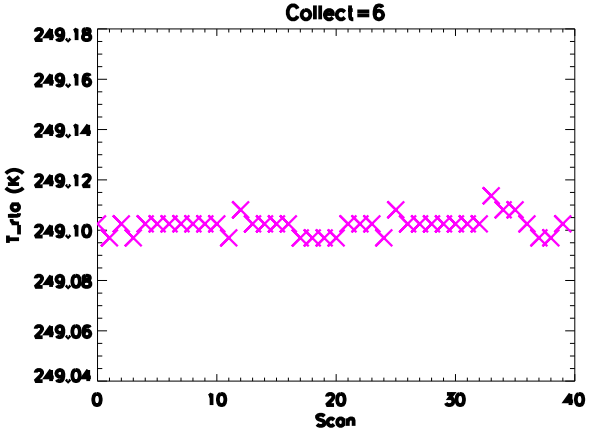
Collect=6
T_rta (K)
Scan

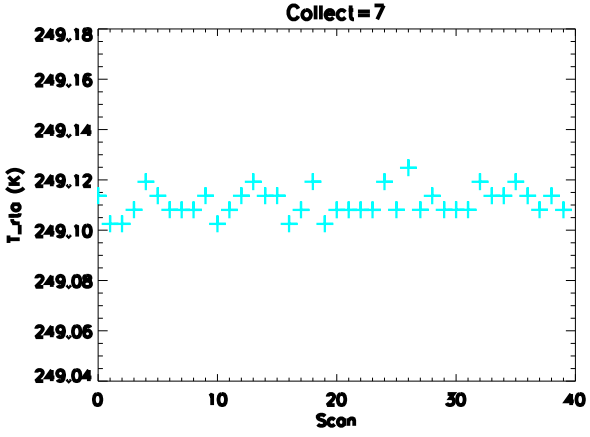
Collect=7
T_rta (K)
Scan

T_cav vs Scan

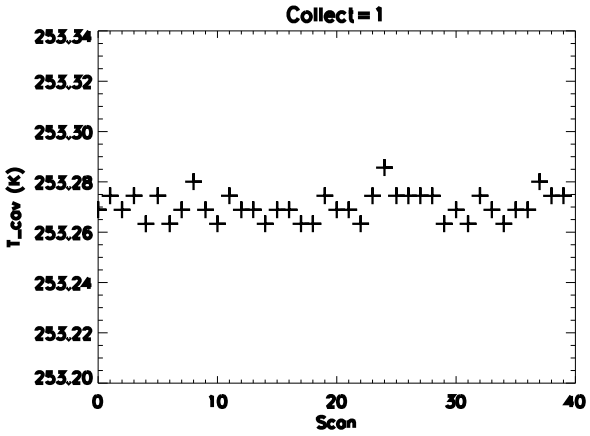
Collect=1
T_cav (K)
253.34
253.32
253.30
253.28
253.26
253.24
253.22
253.20
0
10
20
30
40
Scan

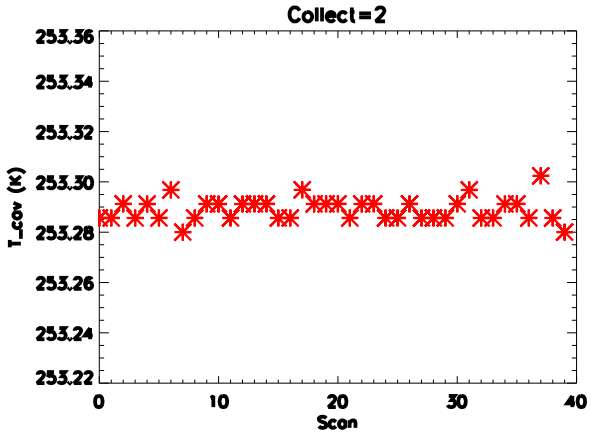
Collect=2
T_cav (K)
253.36
253.34
253.32
253.30
253.28
253.26
253.24
253.22
0
10
20
30
40
Scan

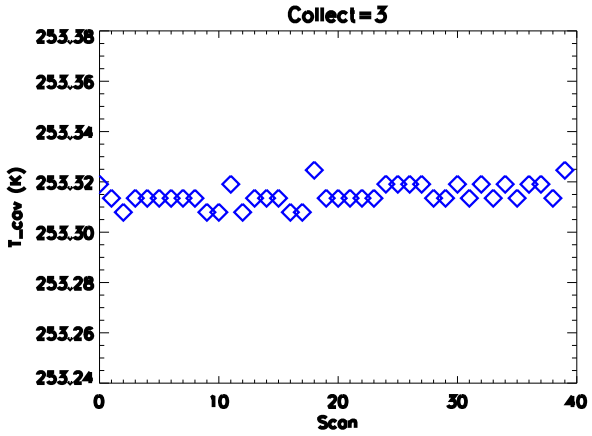
Collect=3
T_cav (K)
253.38
253.36
253.34
253.32
253.30
253.28
253.26
253.24
0
10
20
30
40
Scan

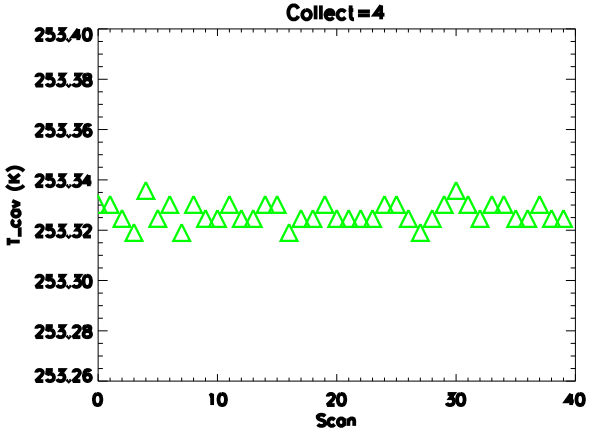
Collect=4
T_cav (K)
253.40
253.38
253.36
253.34
253.32
253.30
253.28
253.26
0
10
20
30
40
Scan

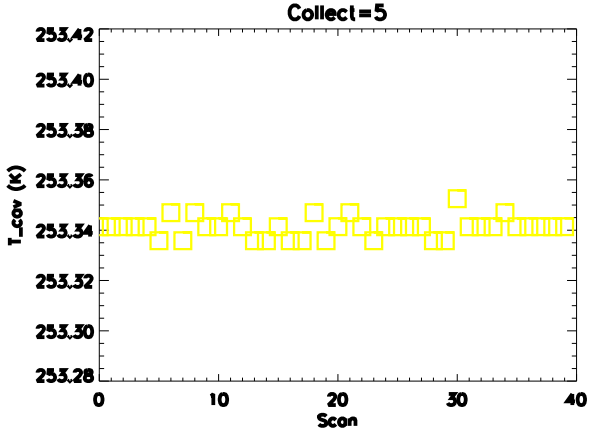
Collect=5
T_cav (K)
253.42
253.40
253.38
253.36
253.34
253.32
253.30
253.28
0
10
20
30
40
Scan

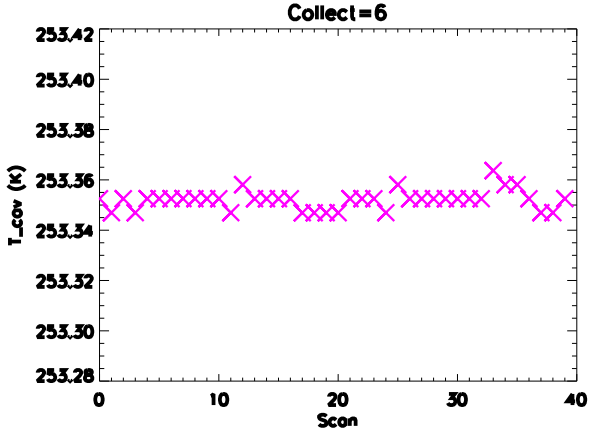
Collect=6
T_cav (K)
253.42
253.40
253.38
253.36
253.34
253.32
253.30
253.28
0
10
20
30
40
Scan

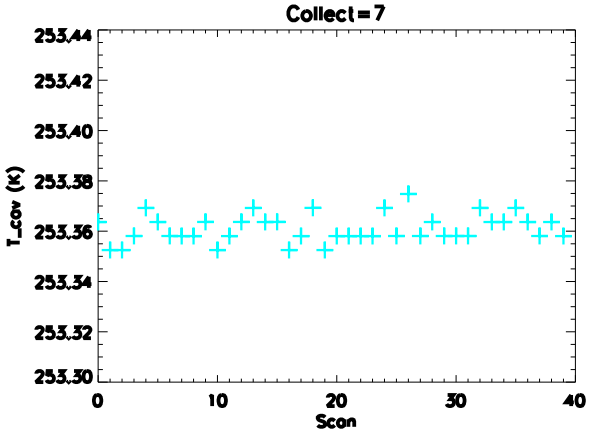
Collect=7
T_cav (K)
253.44
253.42
253.40
253.38
253.36
253.34
253.32
253.30
0
10
20
30
40
Scan

T_sh vs Scan

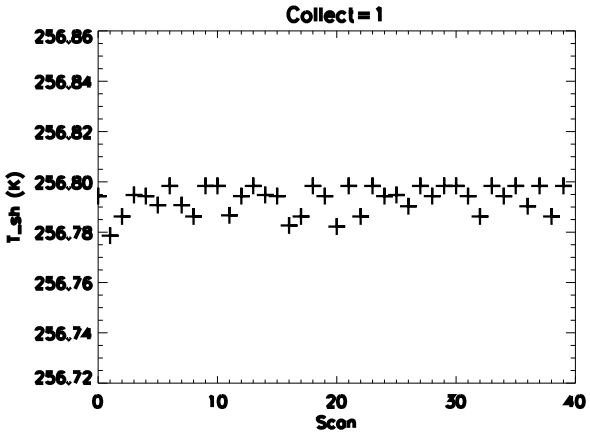
Collect=1
T_sh (K)
256.86
256.84
256.82
256.80
256.78
256.76
256.74
256.72
0
10
20
30
40
Scan

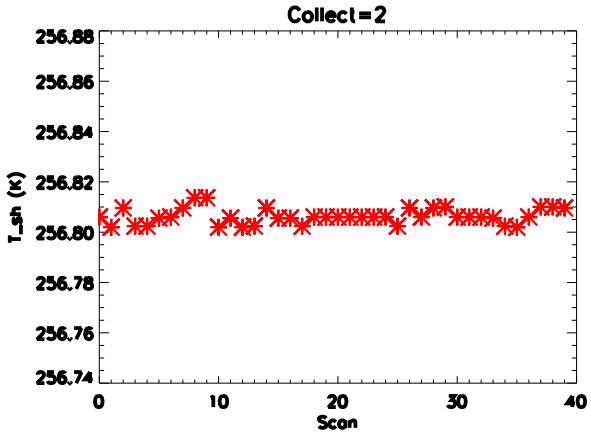
Collect=2
T_sh (K)
256.88
256.86
256.84
256.82
256.80
256.78
256.76
256.74
0
10
20
30
40
Scan

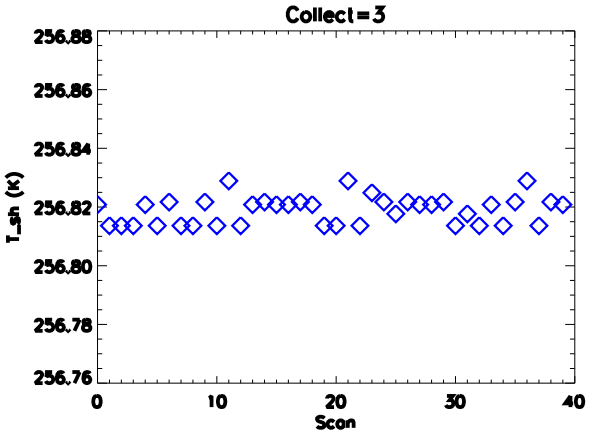
Collect=3
T_sh (K)
256.88
256.86
256.84
256.82
256.80
256.78
256.76
0
10
20
30
40
Scan

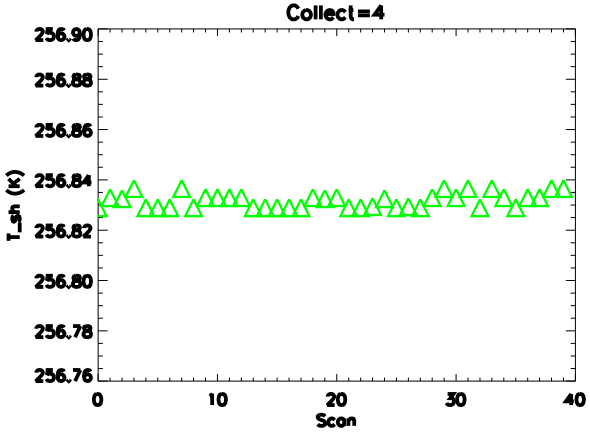
Collect=4
T_sh (K)
256.90
256.88
256.86
256.84
256.82
256.80
256.78
256.76
0
10
20
30
40
Scan

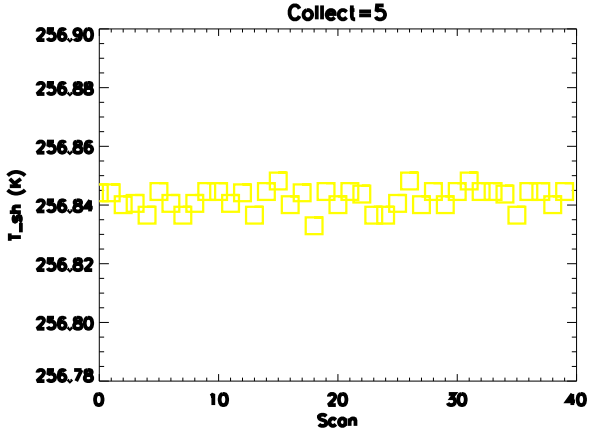
Collect=5
T_sh (K)
256.90
256.88
256.86
256.84
256.82
256.80
256.78
0
10
20
30
40
Scan

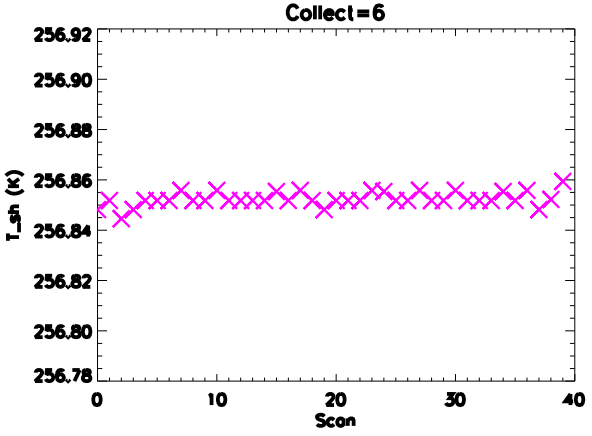
Collect=6
T_sh (K)
256.92
256.90
256.88
256.86
256.84
256.82
256.80
256.78
0
10
20
30
40
Scan

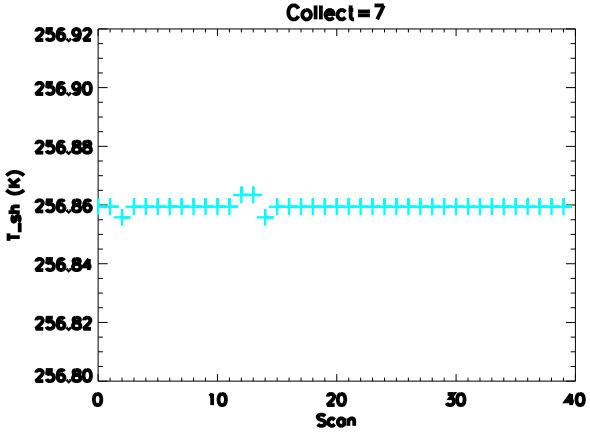
Collect=7
T_sh (K)
256.92
256.90
256.88
256.86
256.84
256.82
256.80
0
10
20
30
40
Scan

T_ham vs Scan

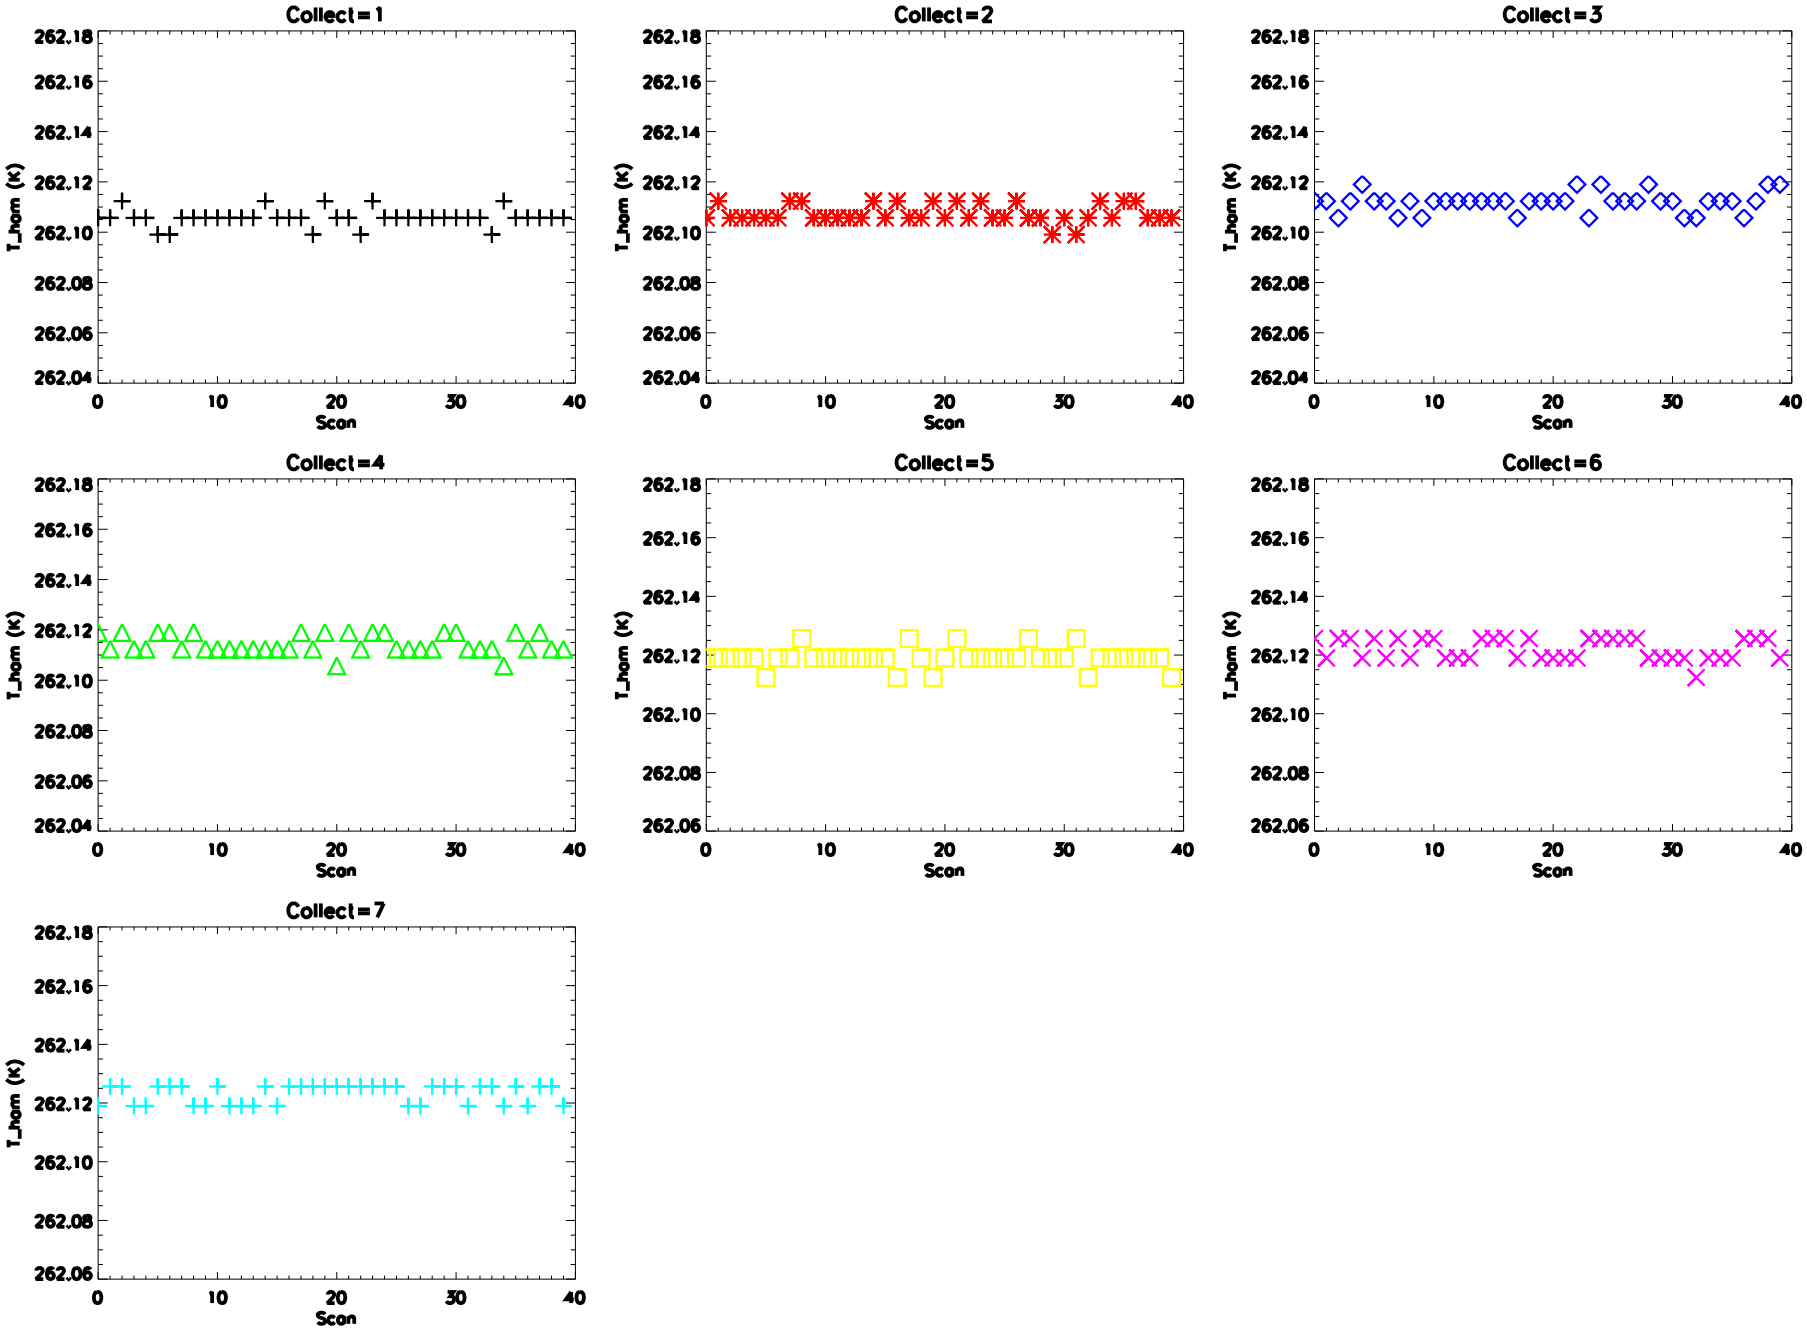
Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
T_ham (K)
Scan
262.18
262.16
262.14
262.12
262.10
262.08
262.06
262.04
0
10
20
30
40

T_obc vs Scan

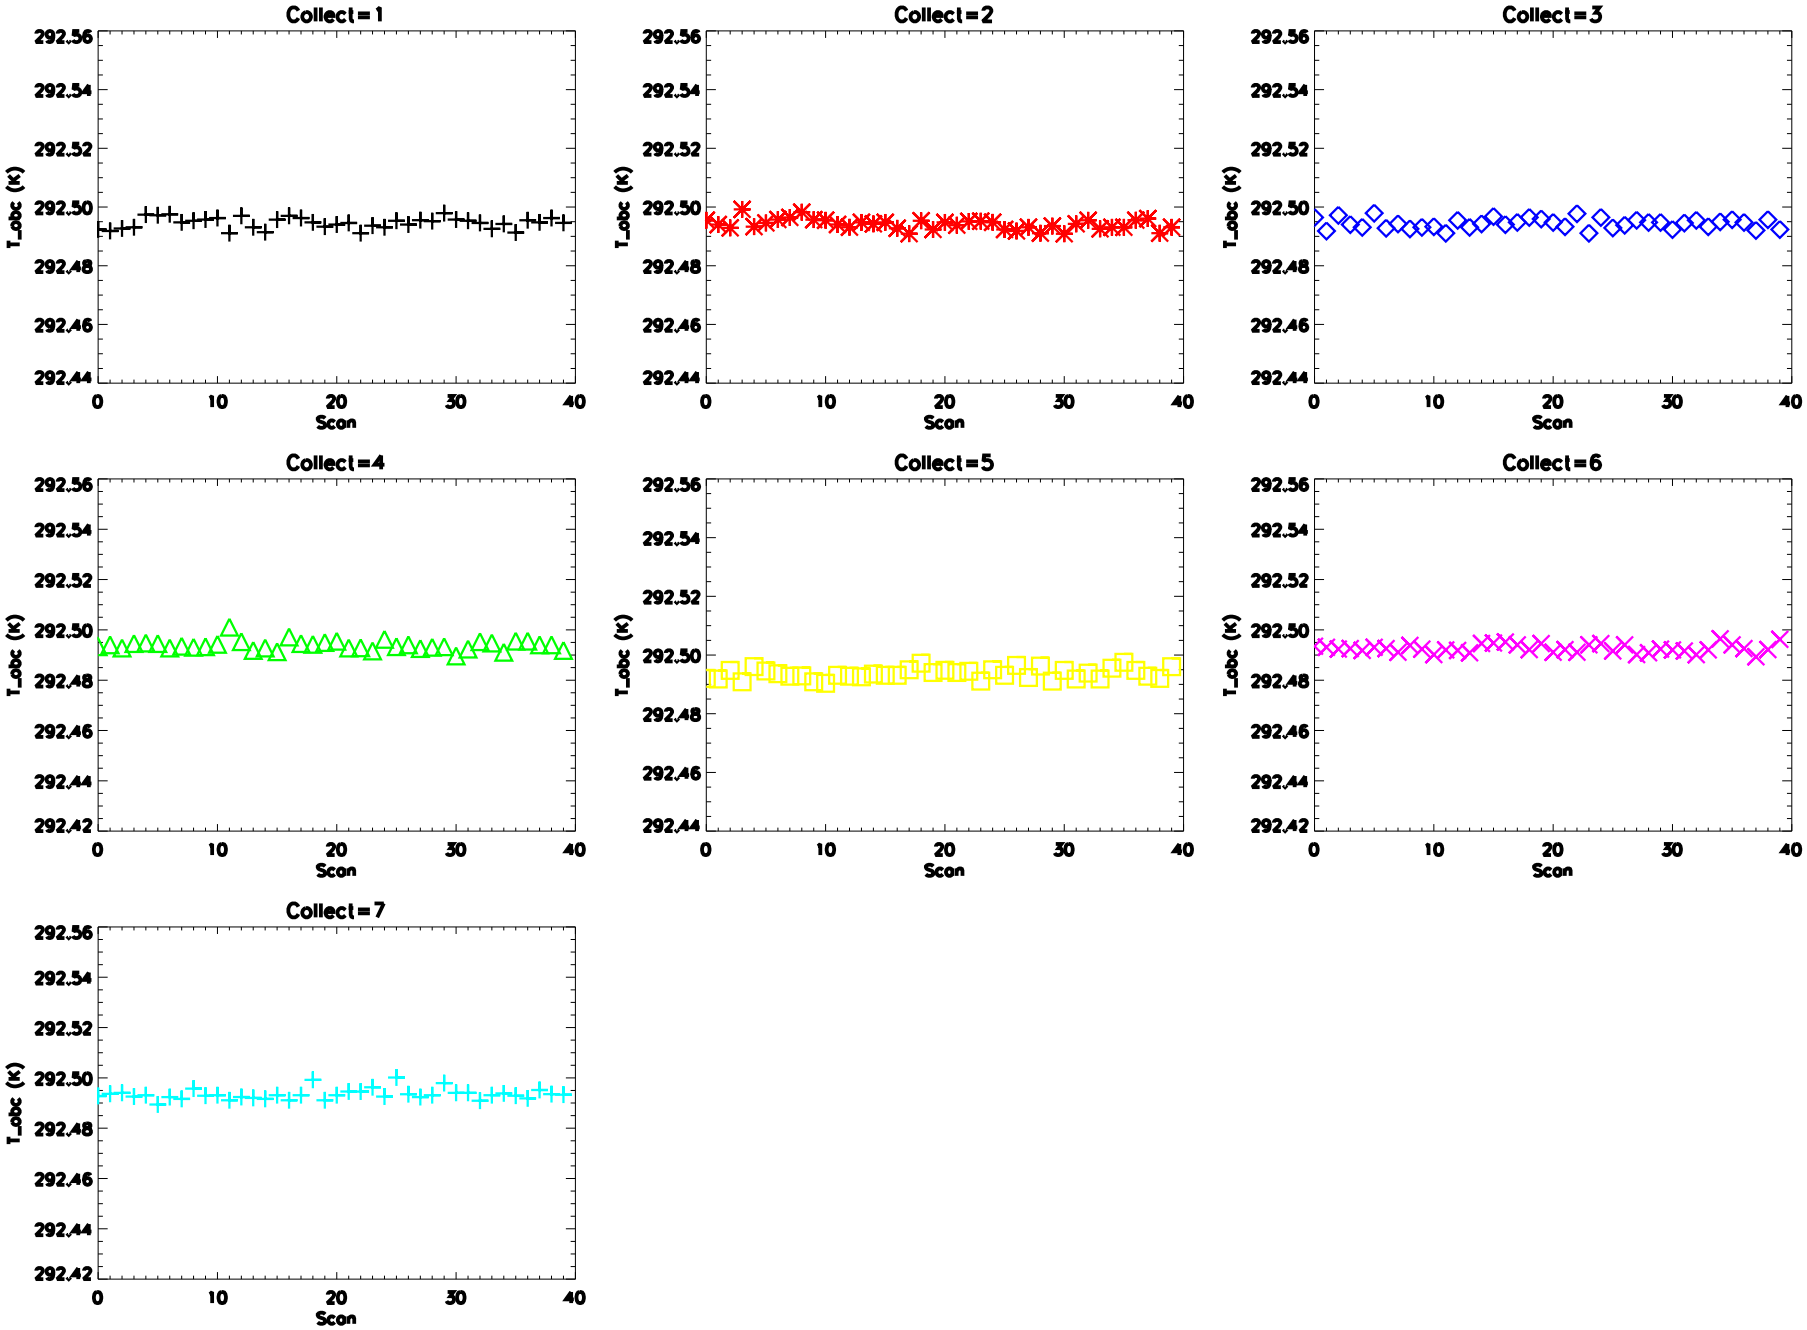
Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
Collect=5
Collect=6
Collect=7
T_obc (K)
Scan
292.56
292.54
292.52
292.50
292.48
292.46
292.44
292.42
0
10
20
30
40

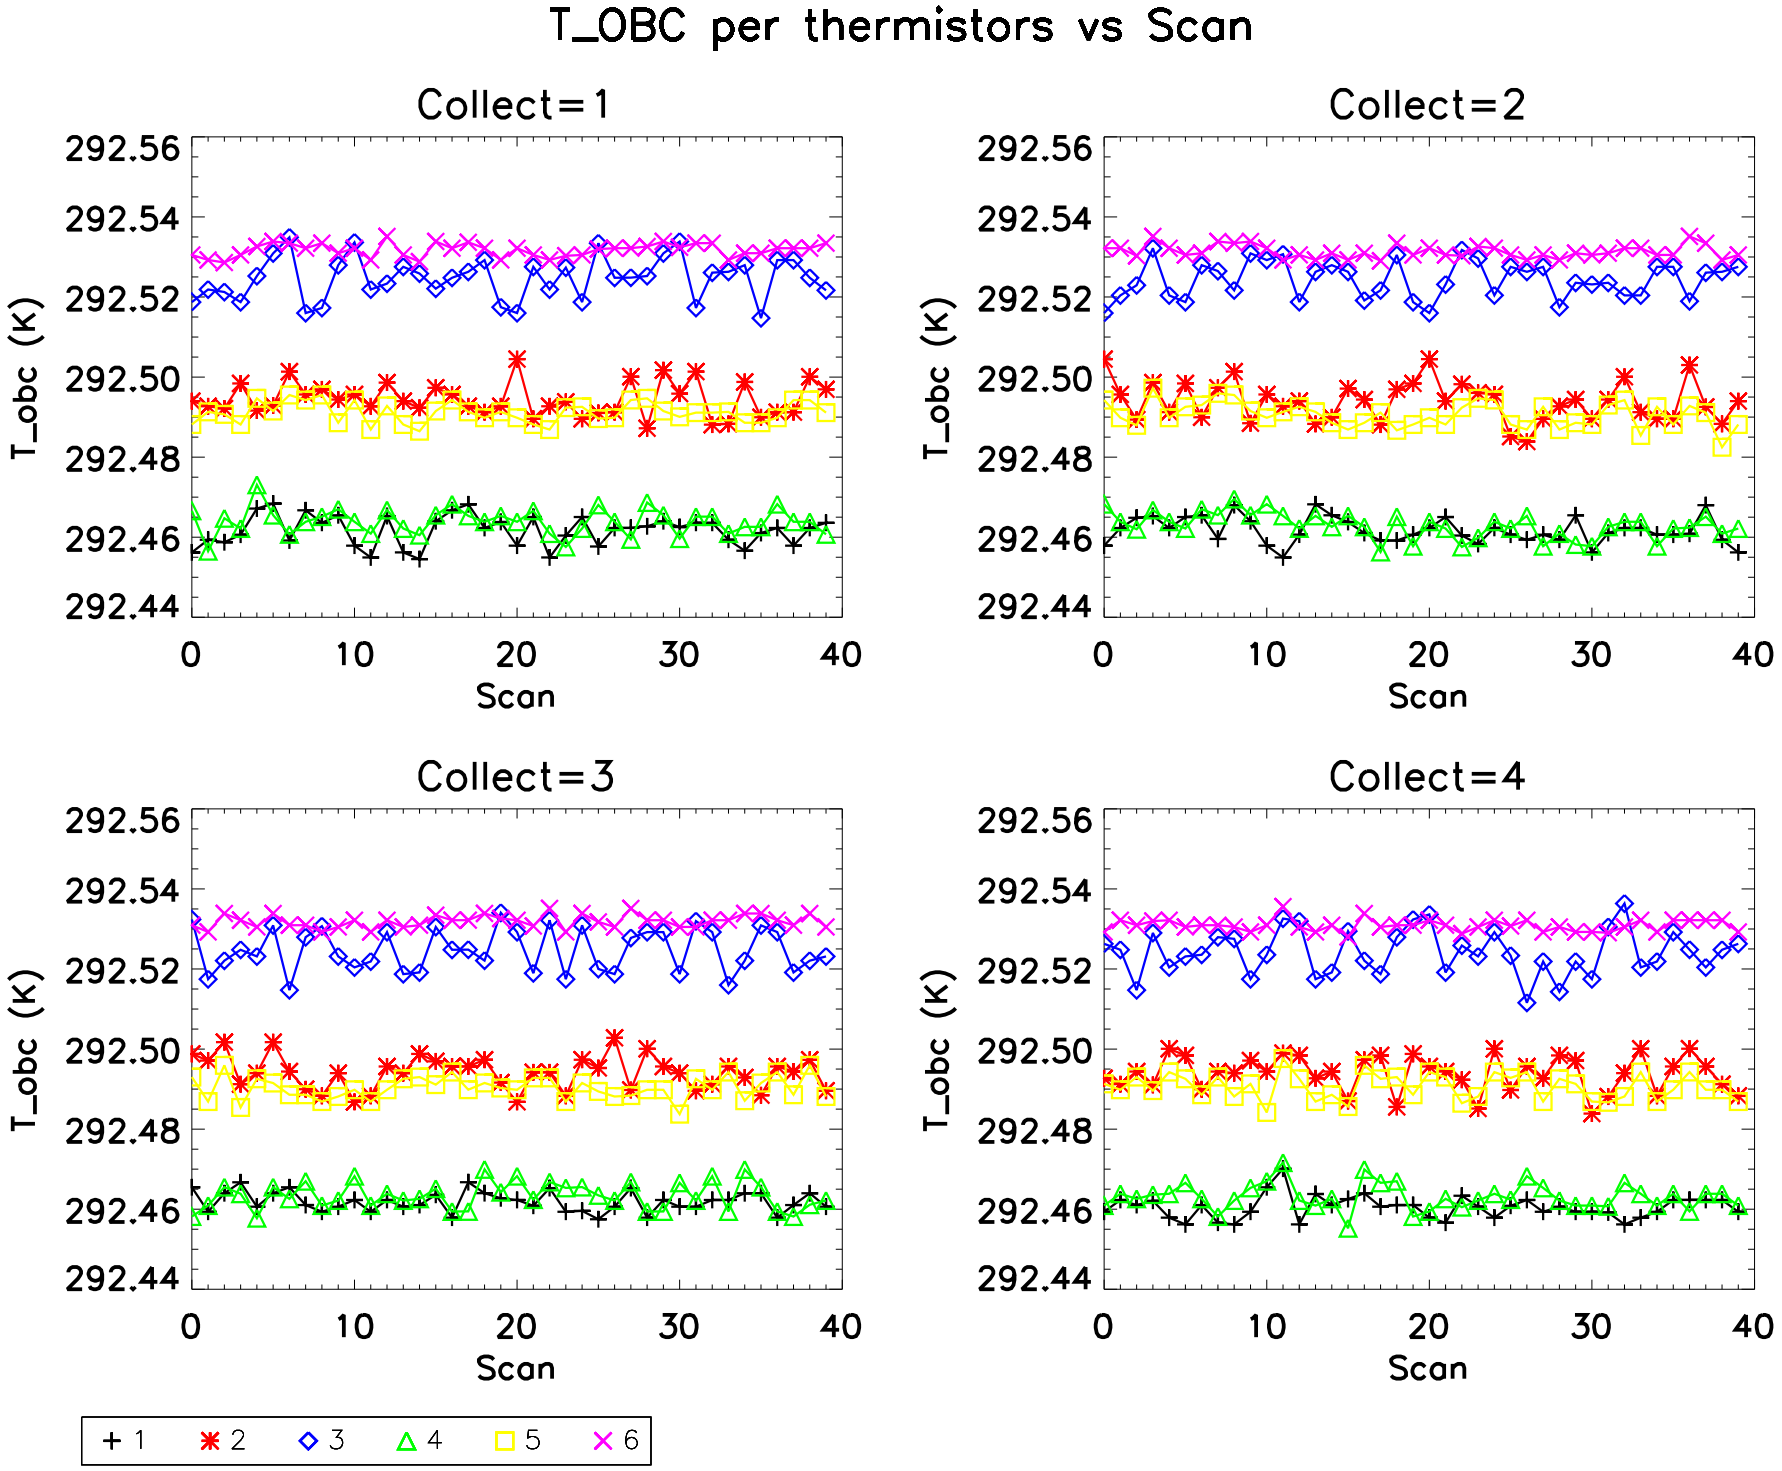
T_OBC per thermistors vs Scan
Collect=1
Collect=2
Collect=3
Collect=4
T_obc (K)
Scan
292.56
292.54
292.52
292.50
292.48
292.46
292.44
0
10
20
30
40
1
2
3
4
5
6

T_OBC per thermistors vs Scan

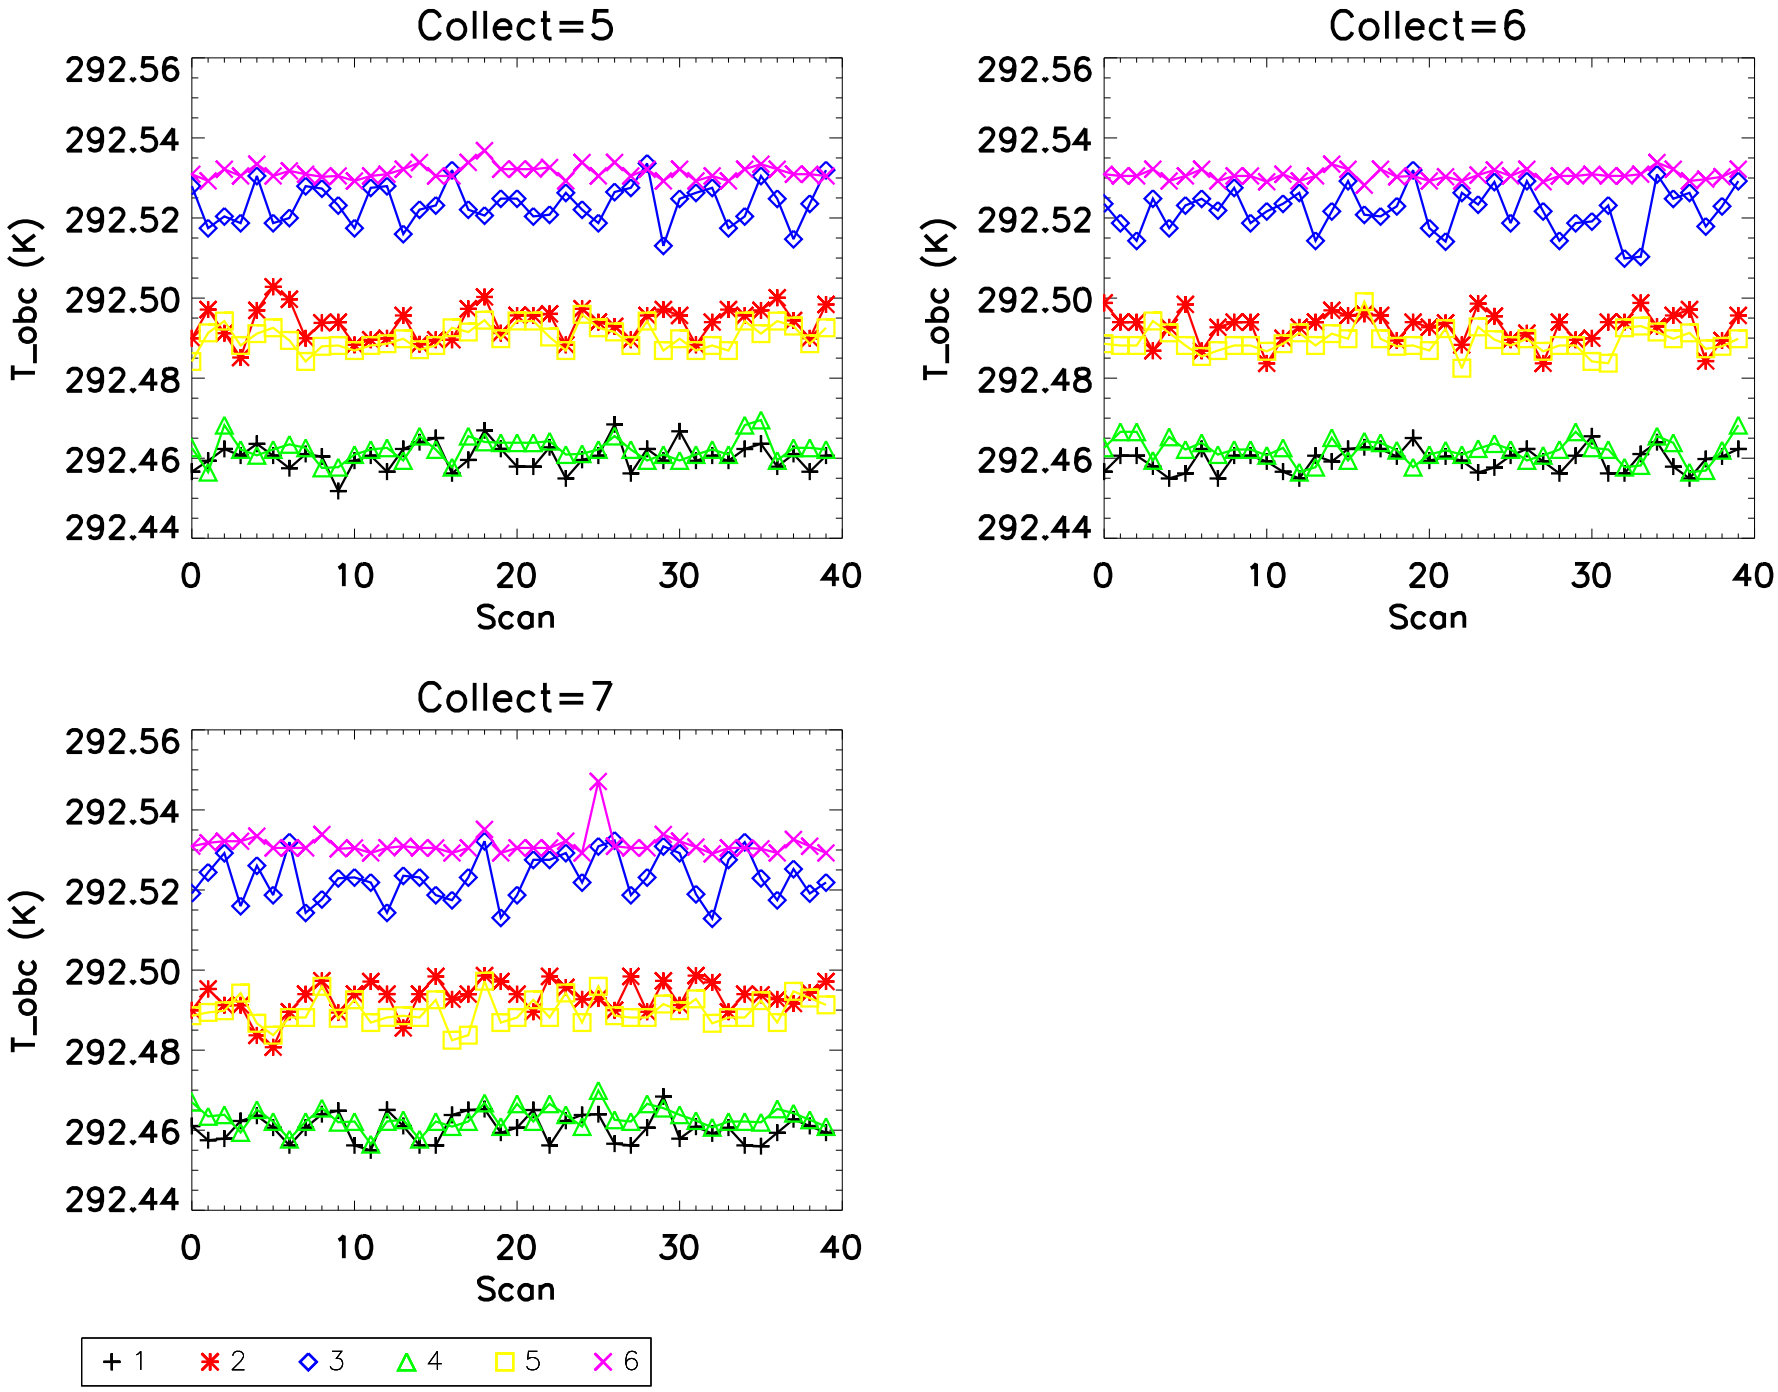

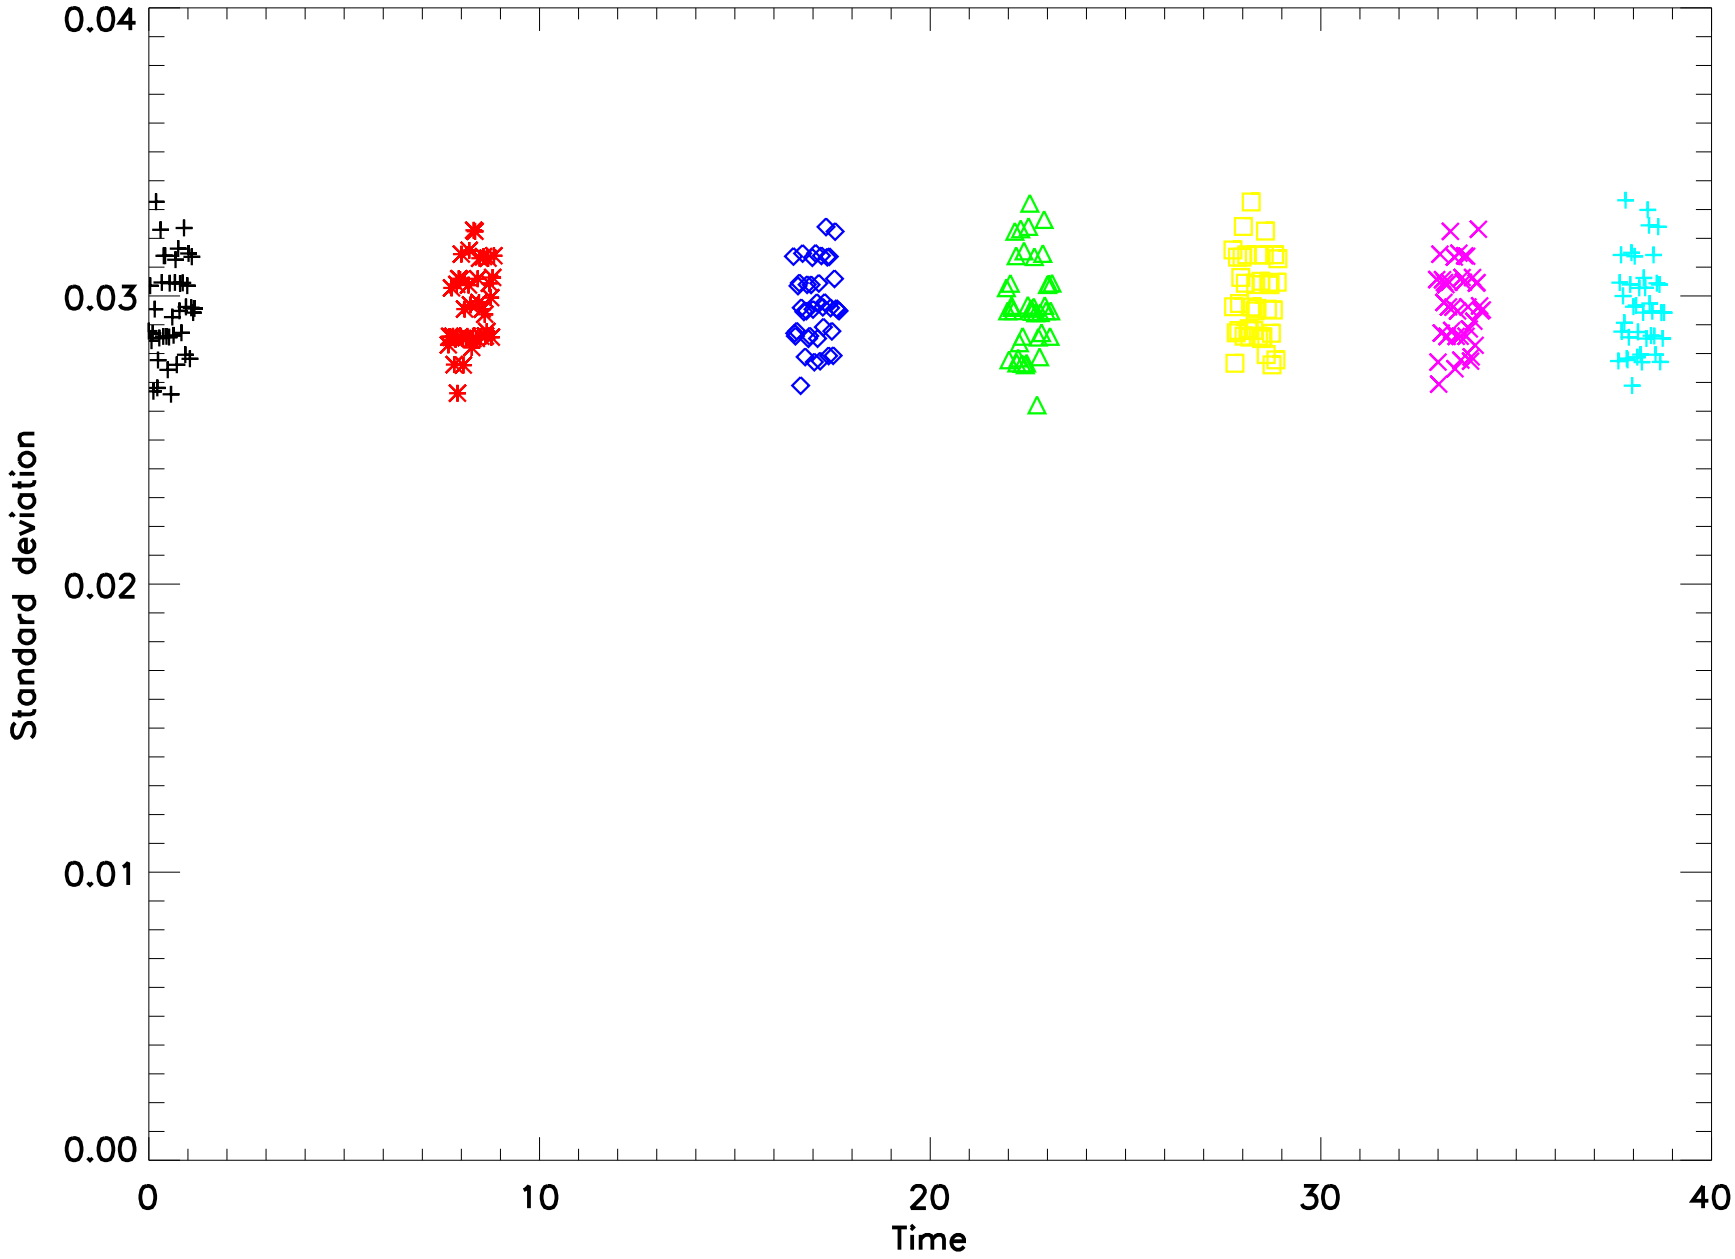
OBC thermistor standard deviation vs Time
Standard deviation
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0
10
20
30
40
Time

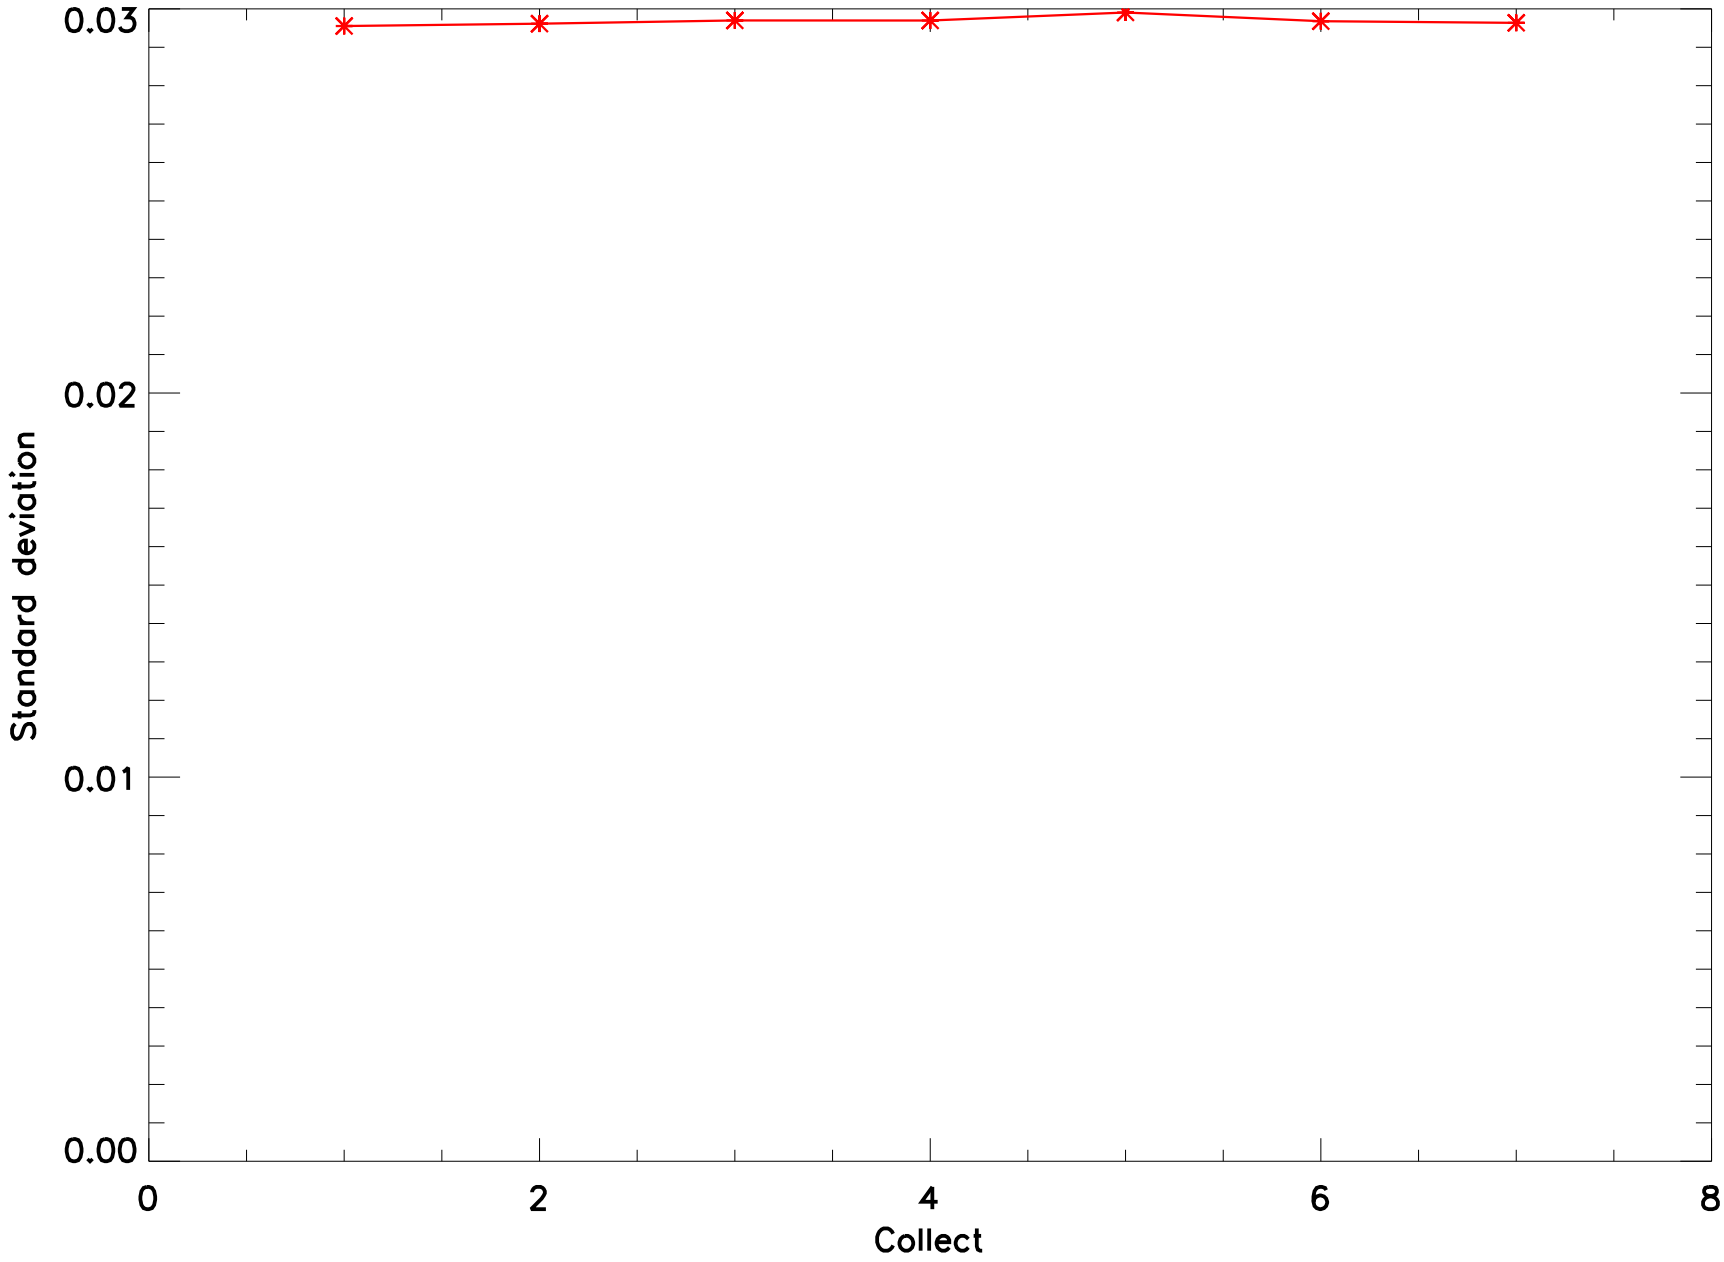
OBC thermistor standard deviation vs Collect
0.03
0.02
0.01
0.00
Standard deviation
0
2
4
6
8
Collect

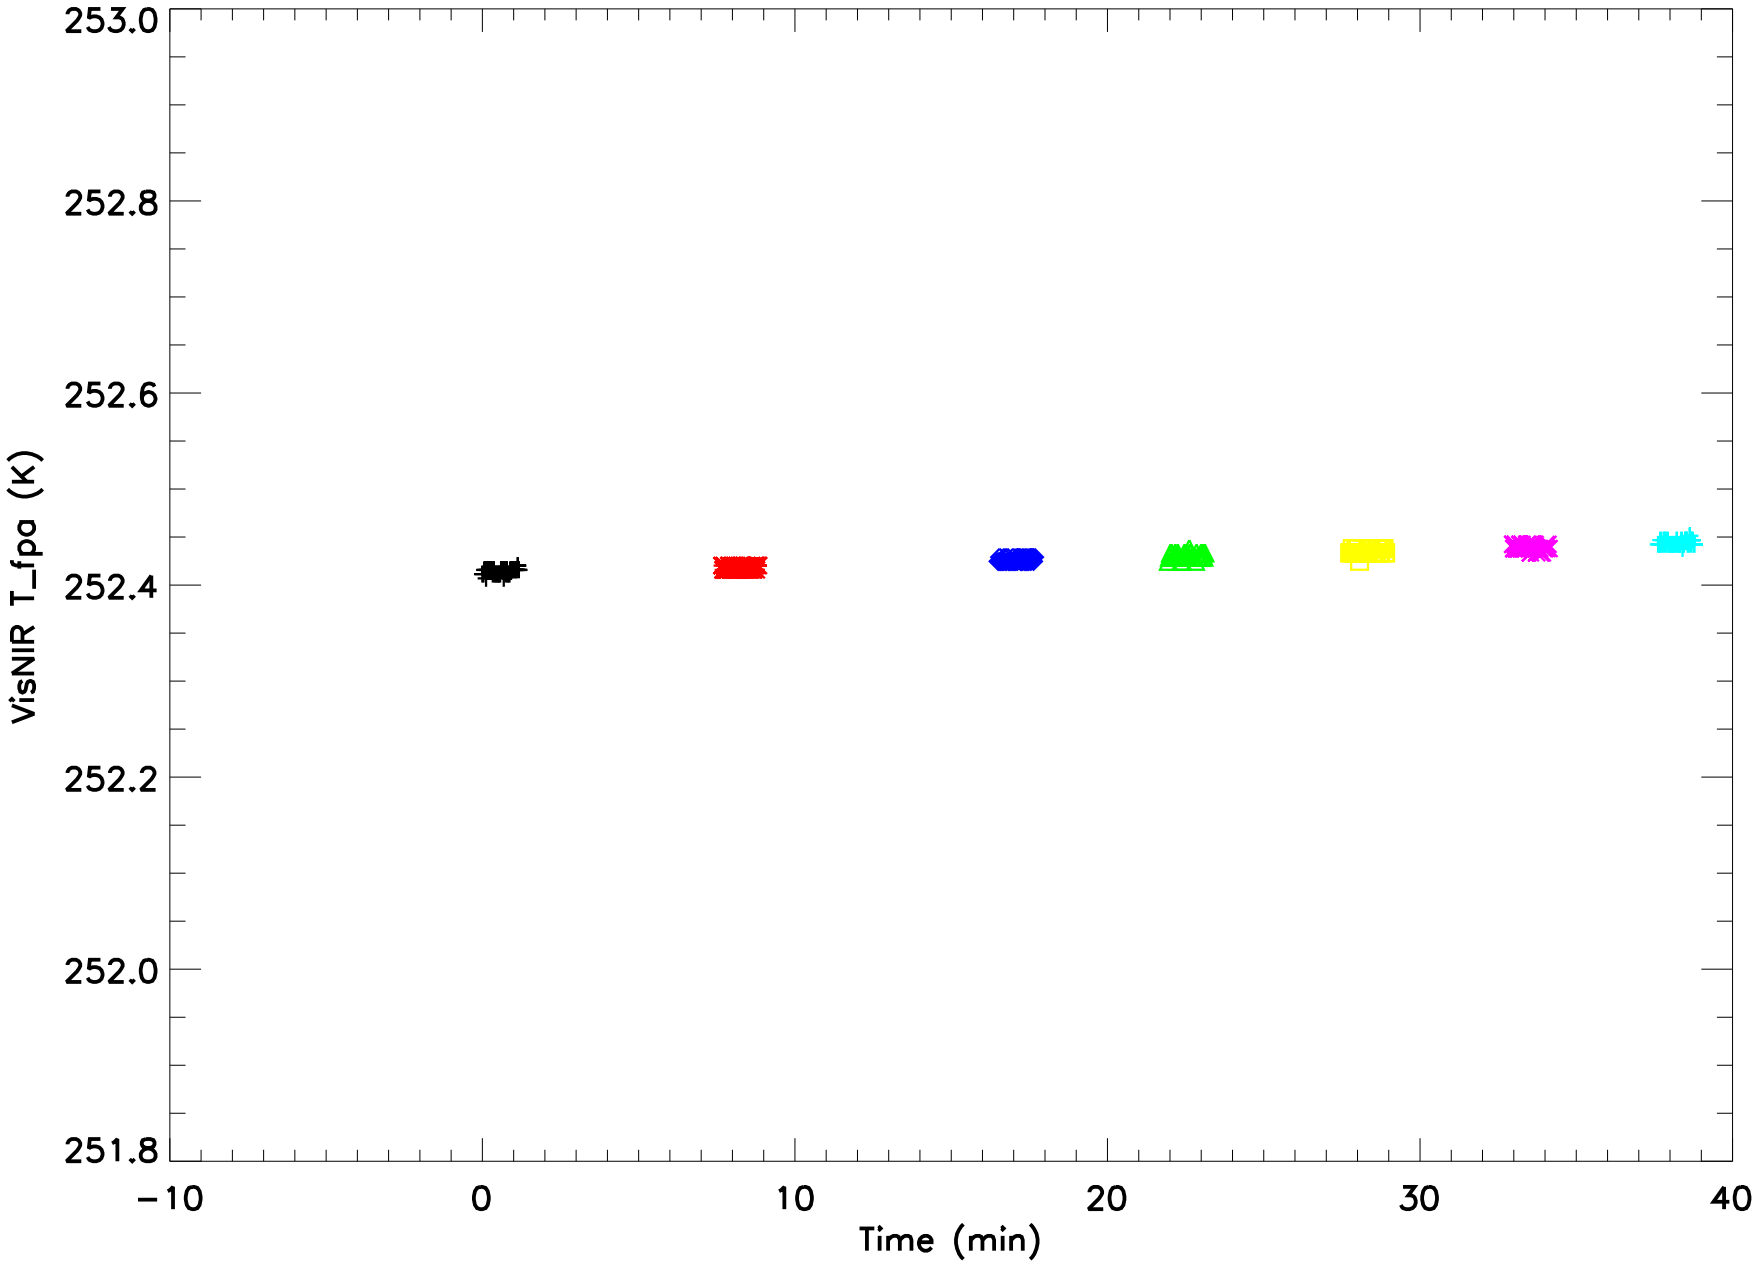
VisNIR T_fpa vs Time
253.0
252.8
252.6
252.4
252.2
252.0
251.8
VisNIR T_fpa (K)
−10
0
10
20
30
40
Time (min)

VisNIR T_fpa vs Scan

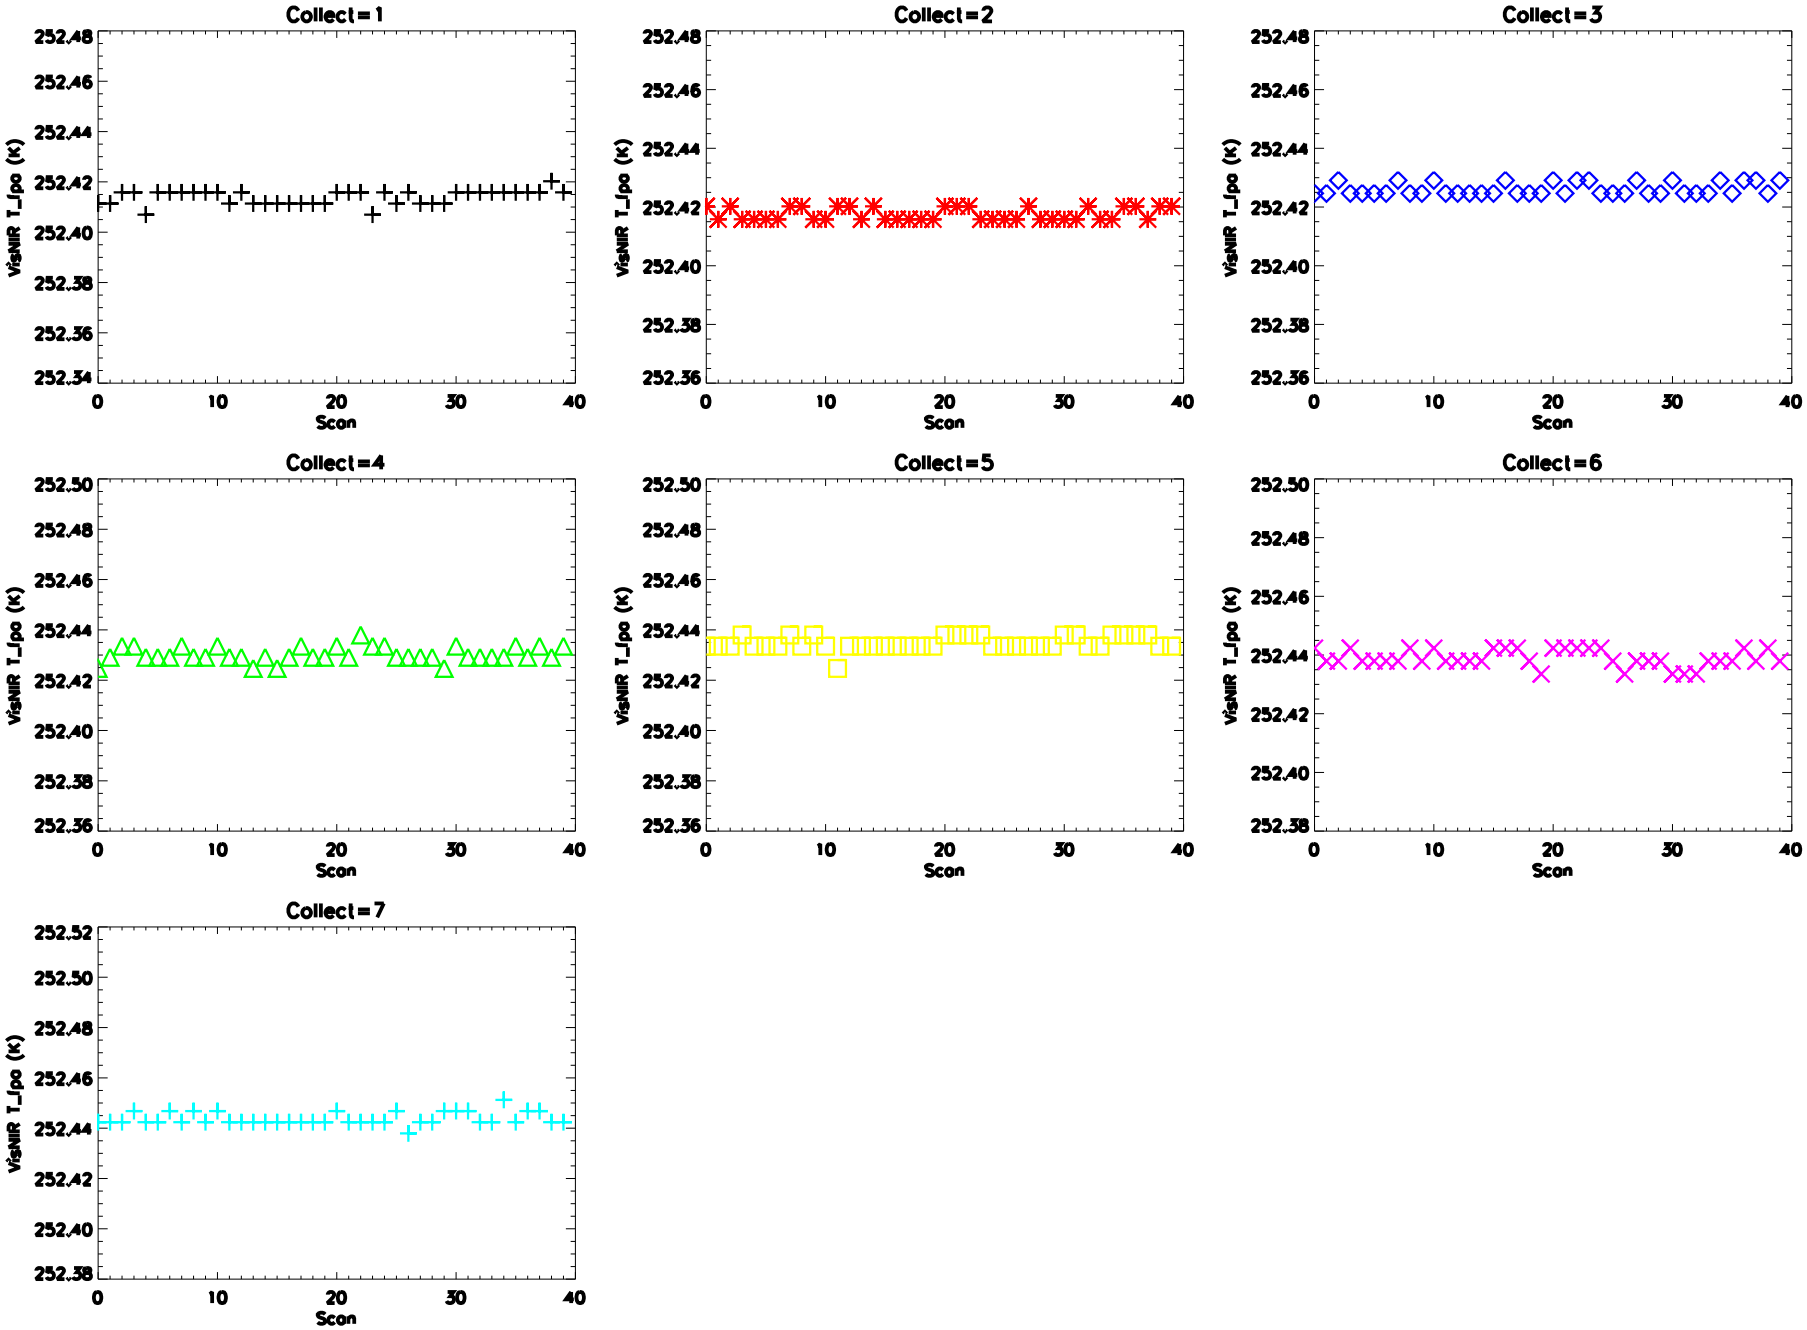

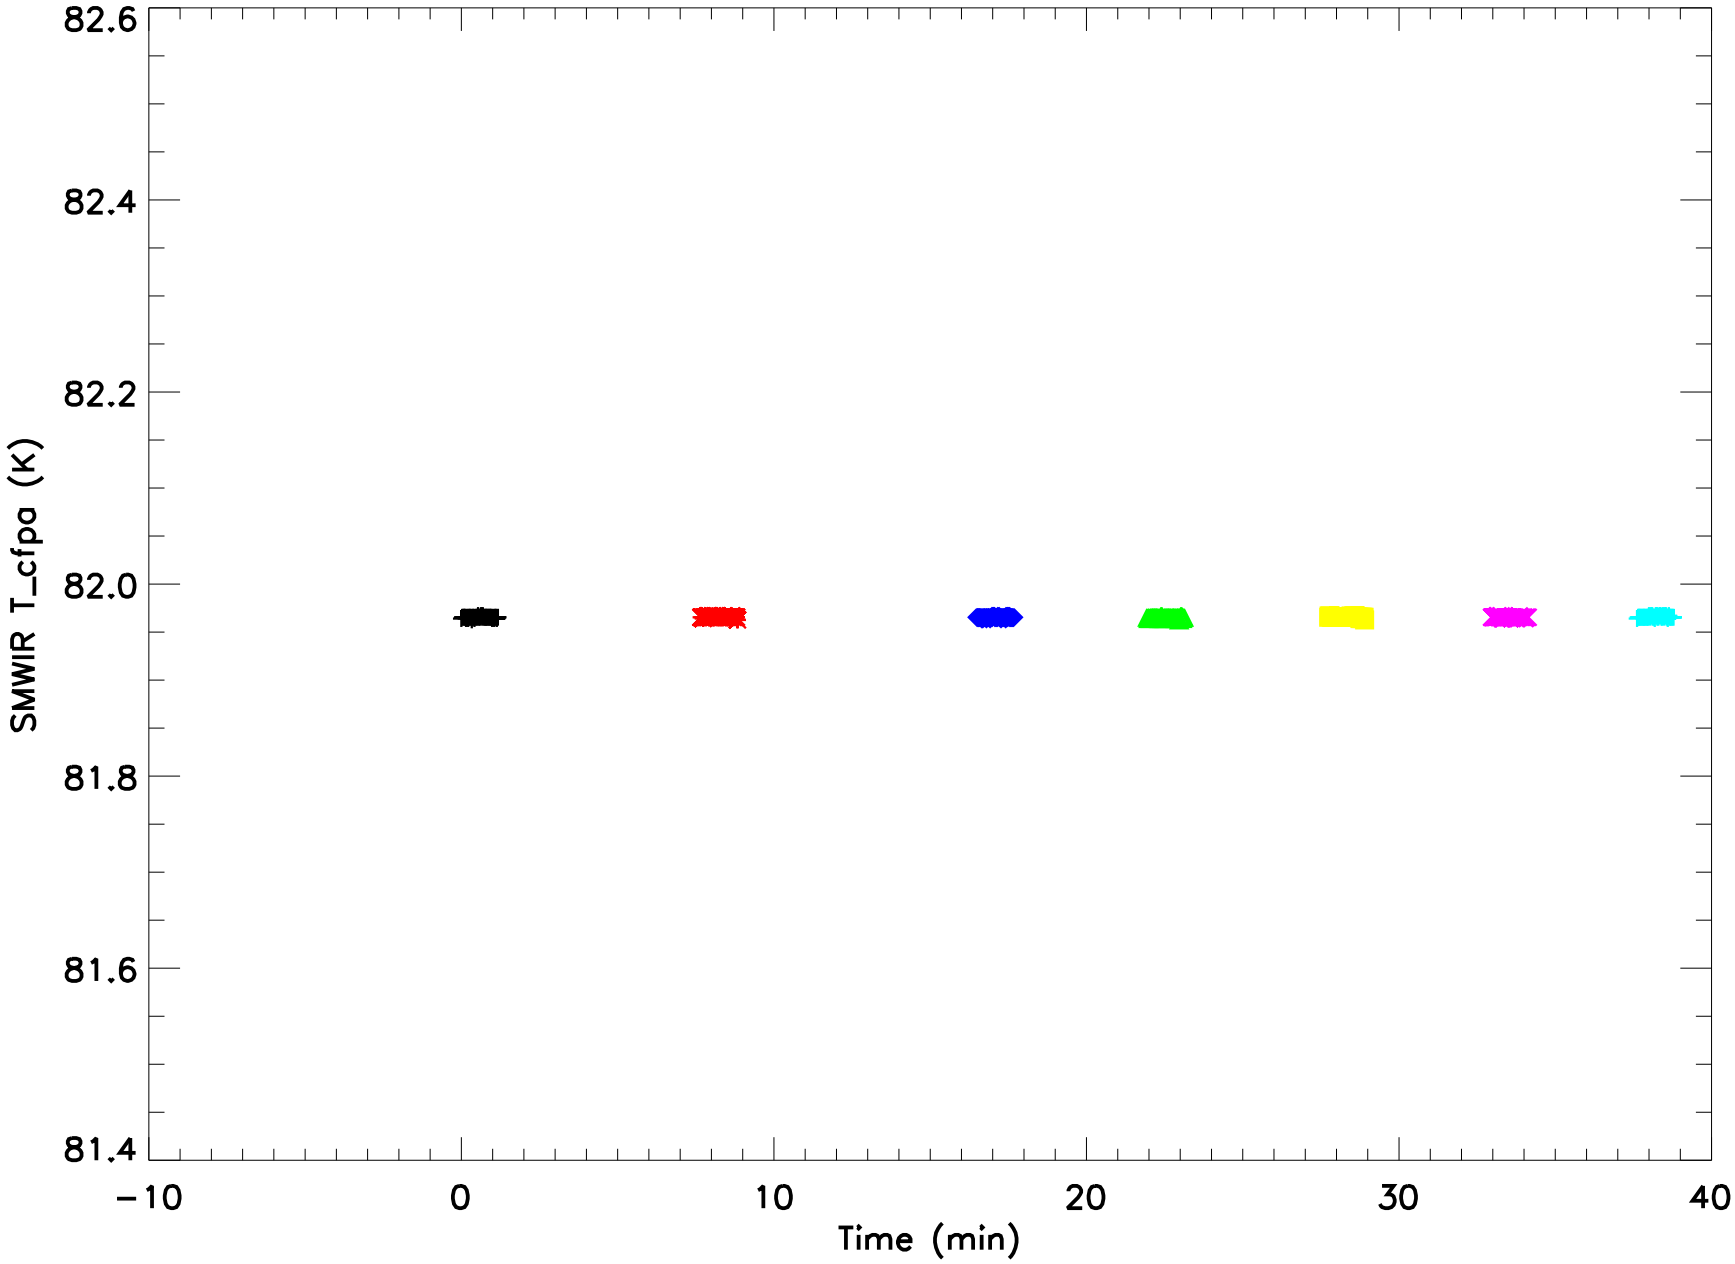
SMWIR T_cfpa vs Time
SMWIR T_cfpa (K)
82.6
82.4
82.2
82.0
81.8
81.6
81.4
−10
0
10
20
30
40
Time (min)

SMWIR T_cfpa vs Scan

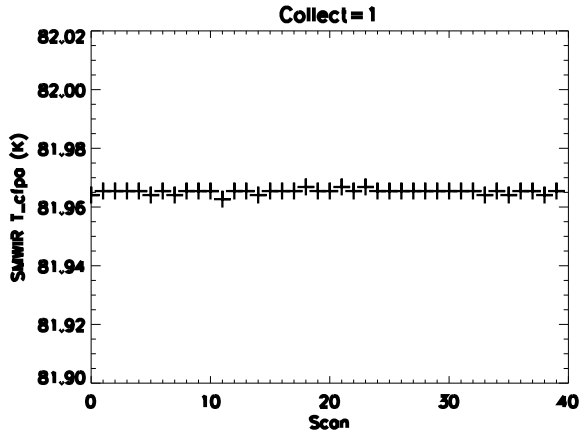

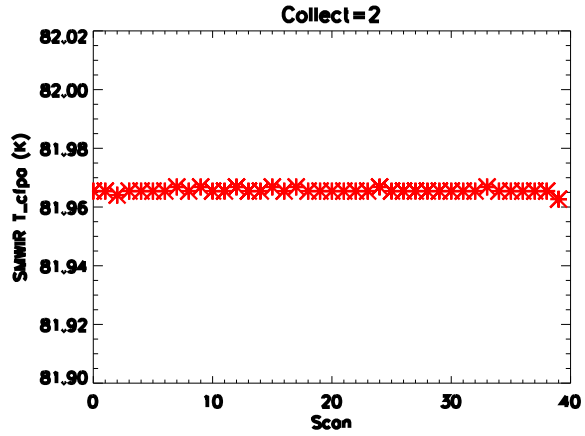

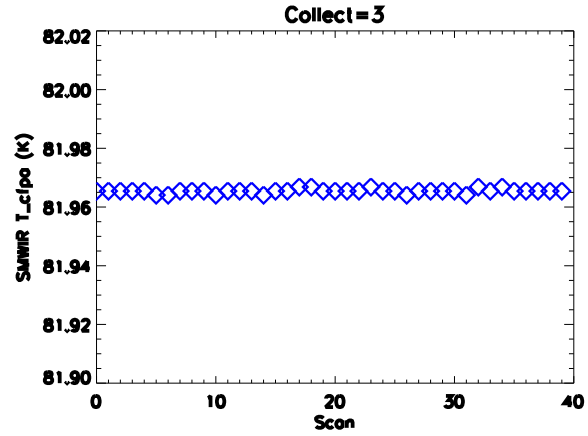

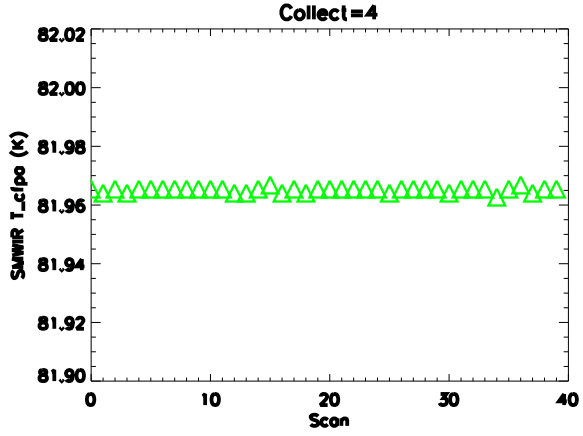

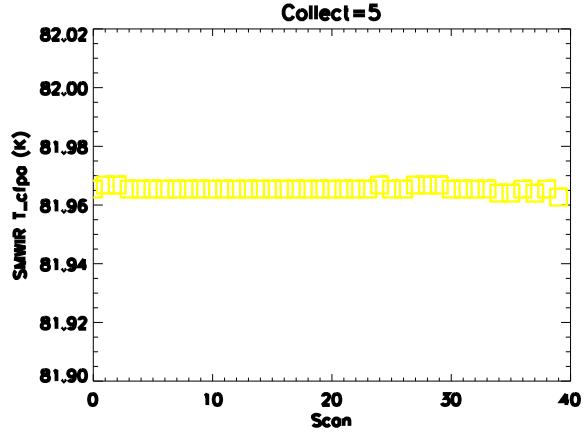

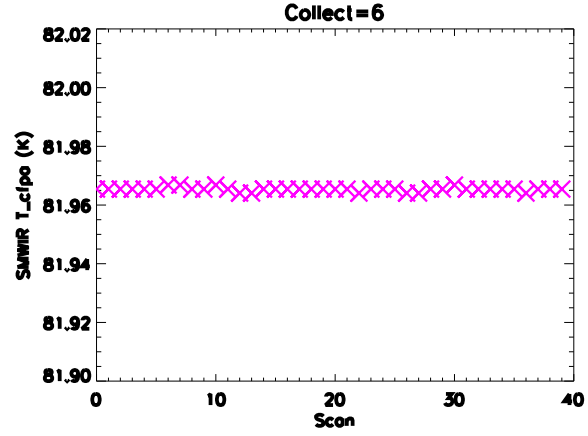

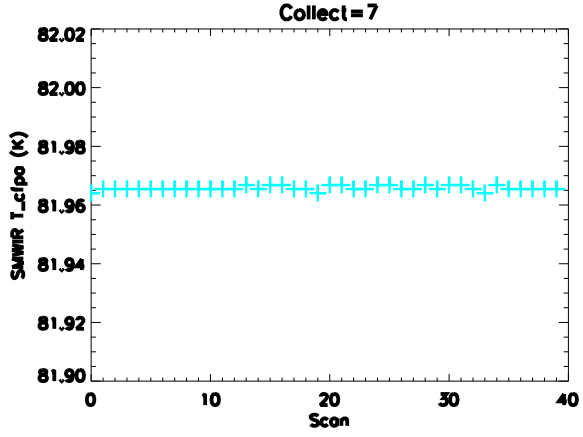

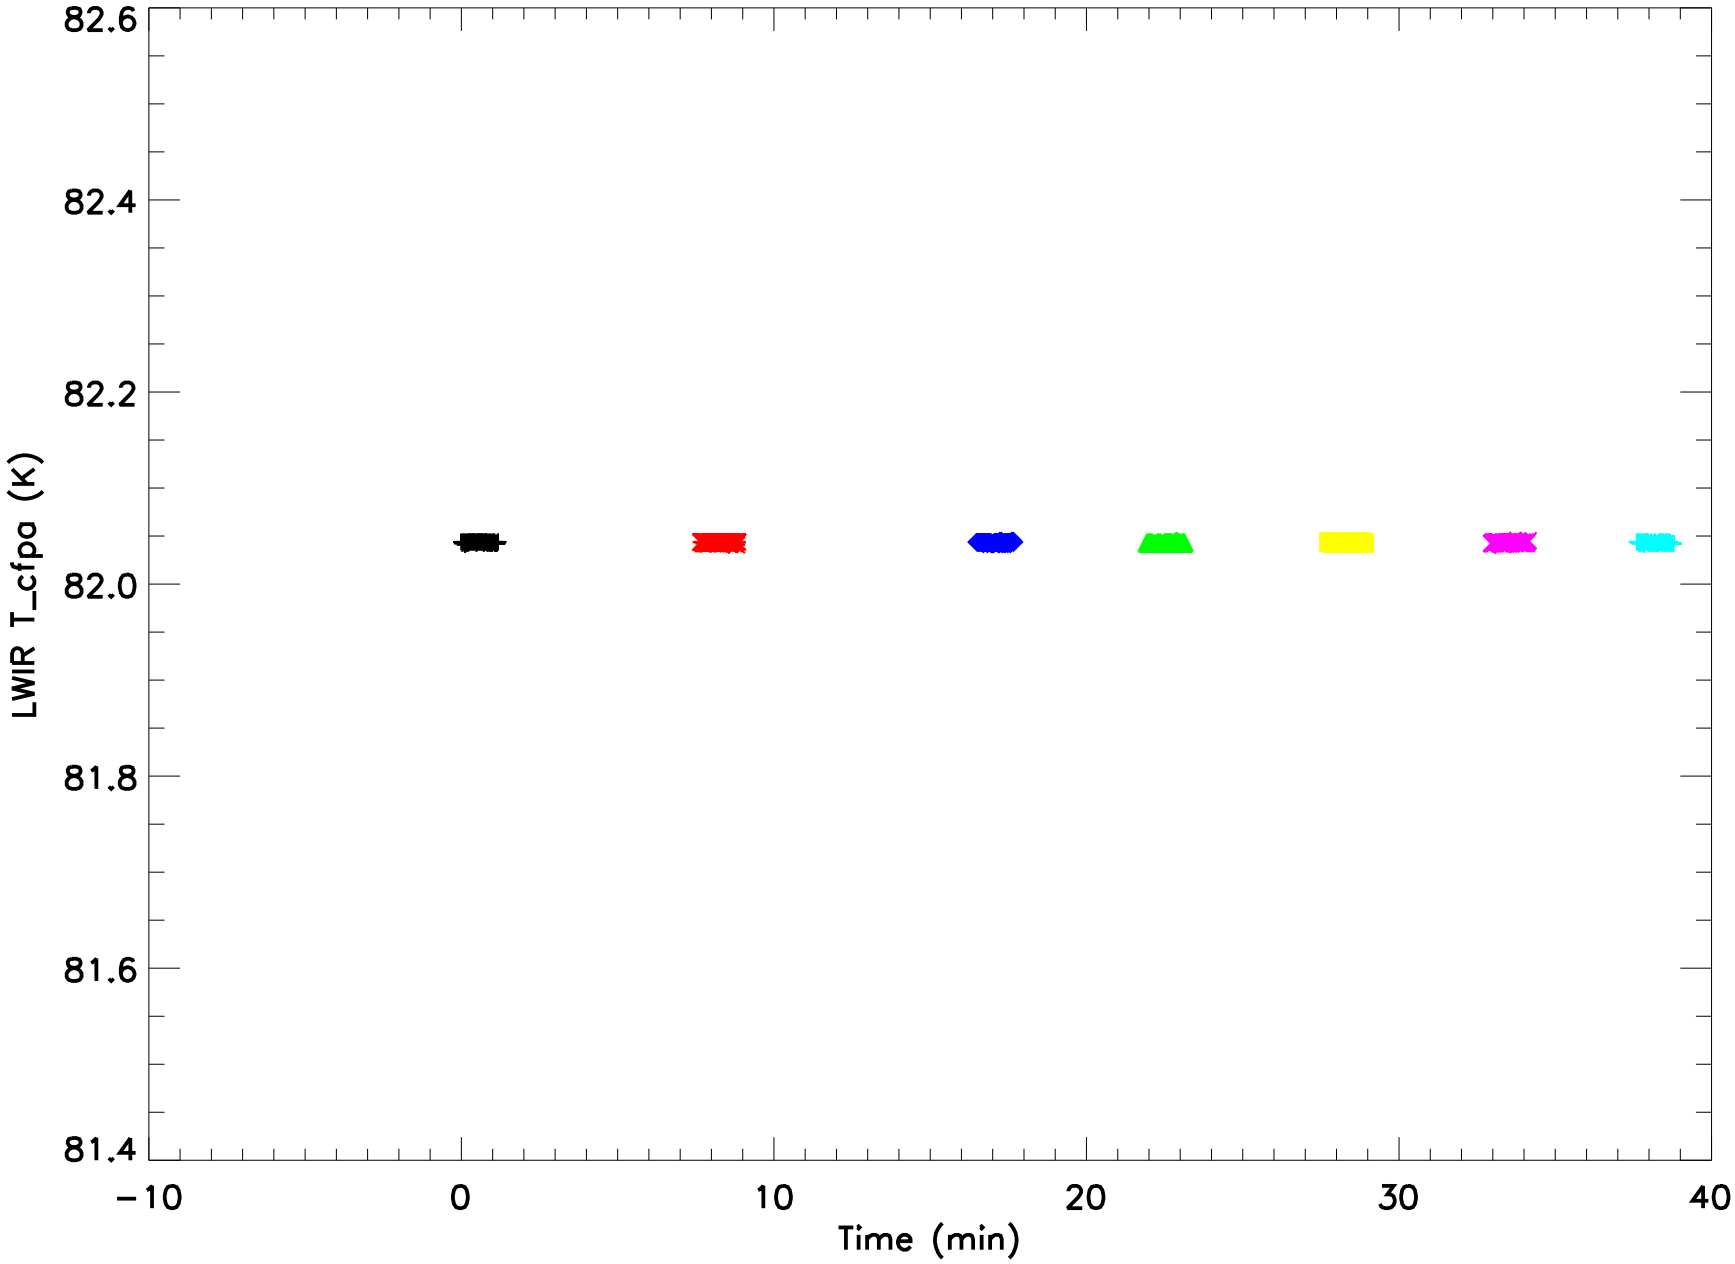
LWIR T_cfpa vs Time
LWIR T_cfpa (K)
82.6
82.4
82.2
82.0
81.8
81.6
81.4
−10
0
10
20
30
40
Time (min)

LWIR T_cfpa vs Scan

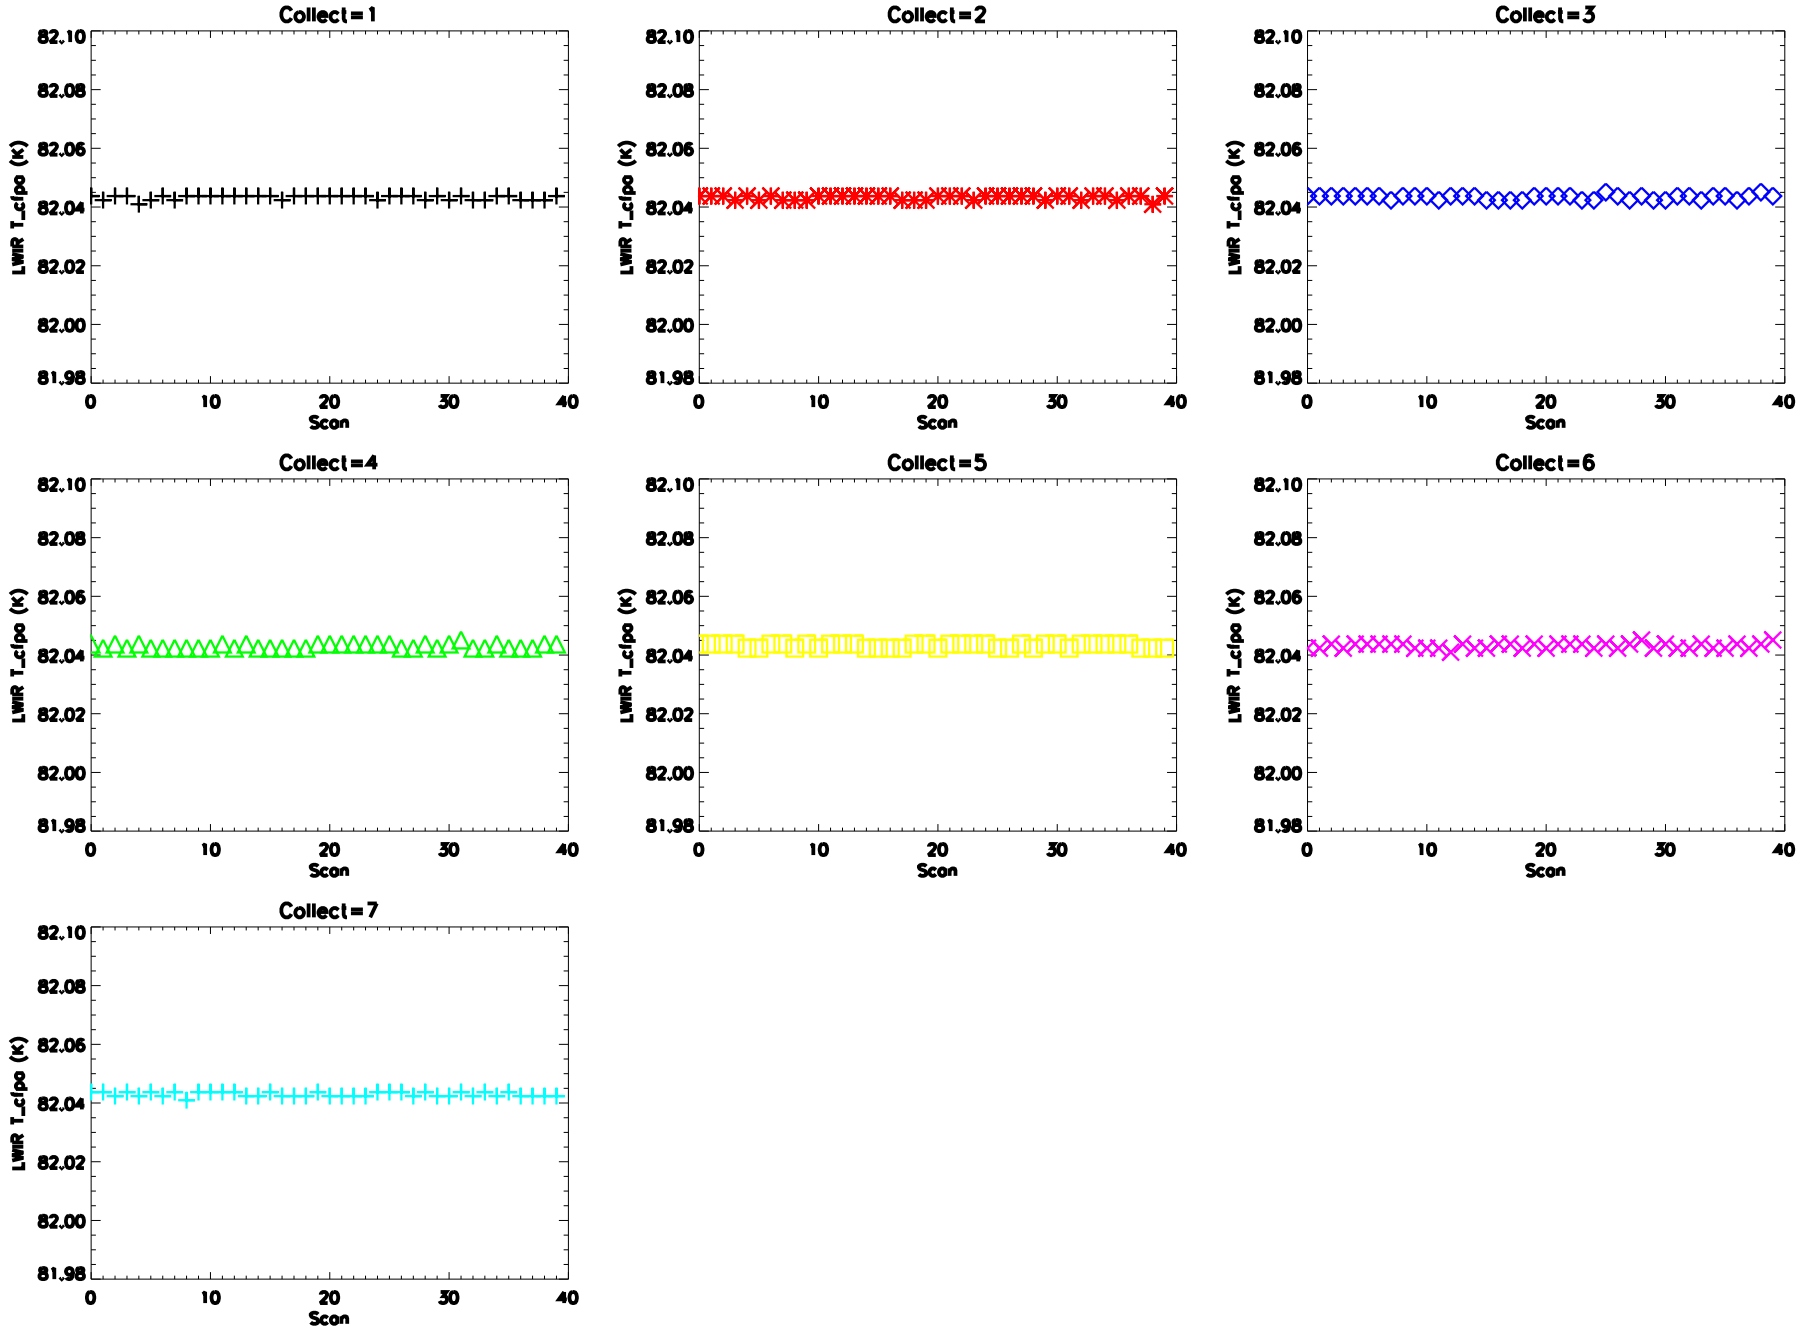

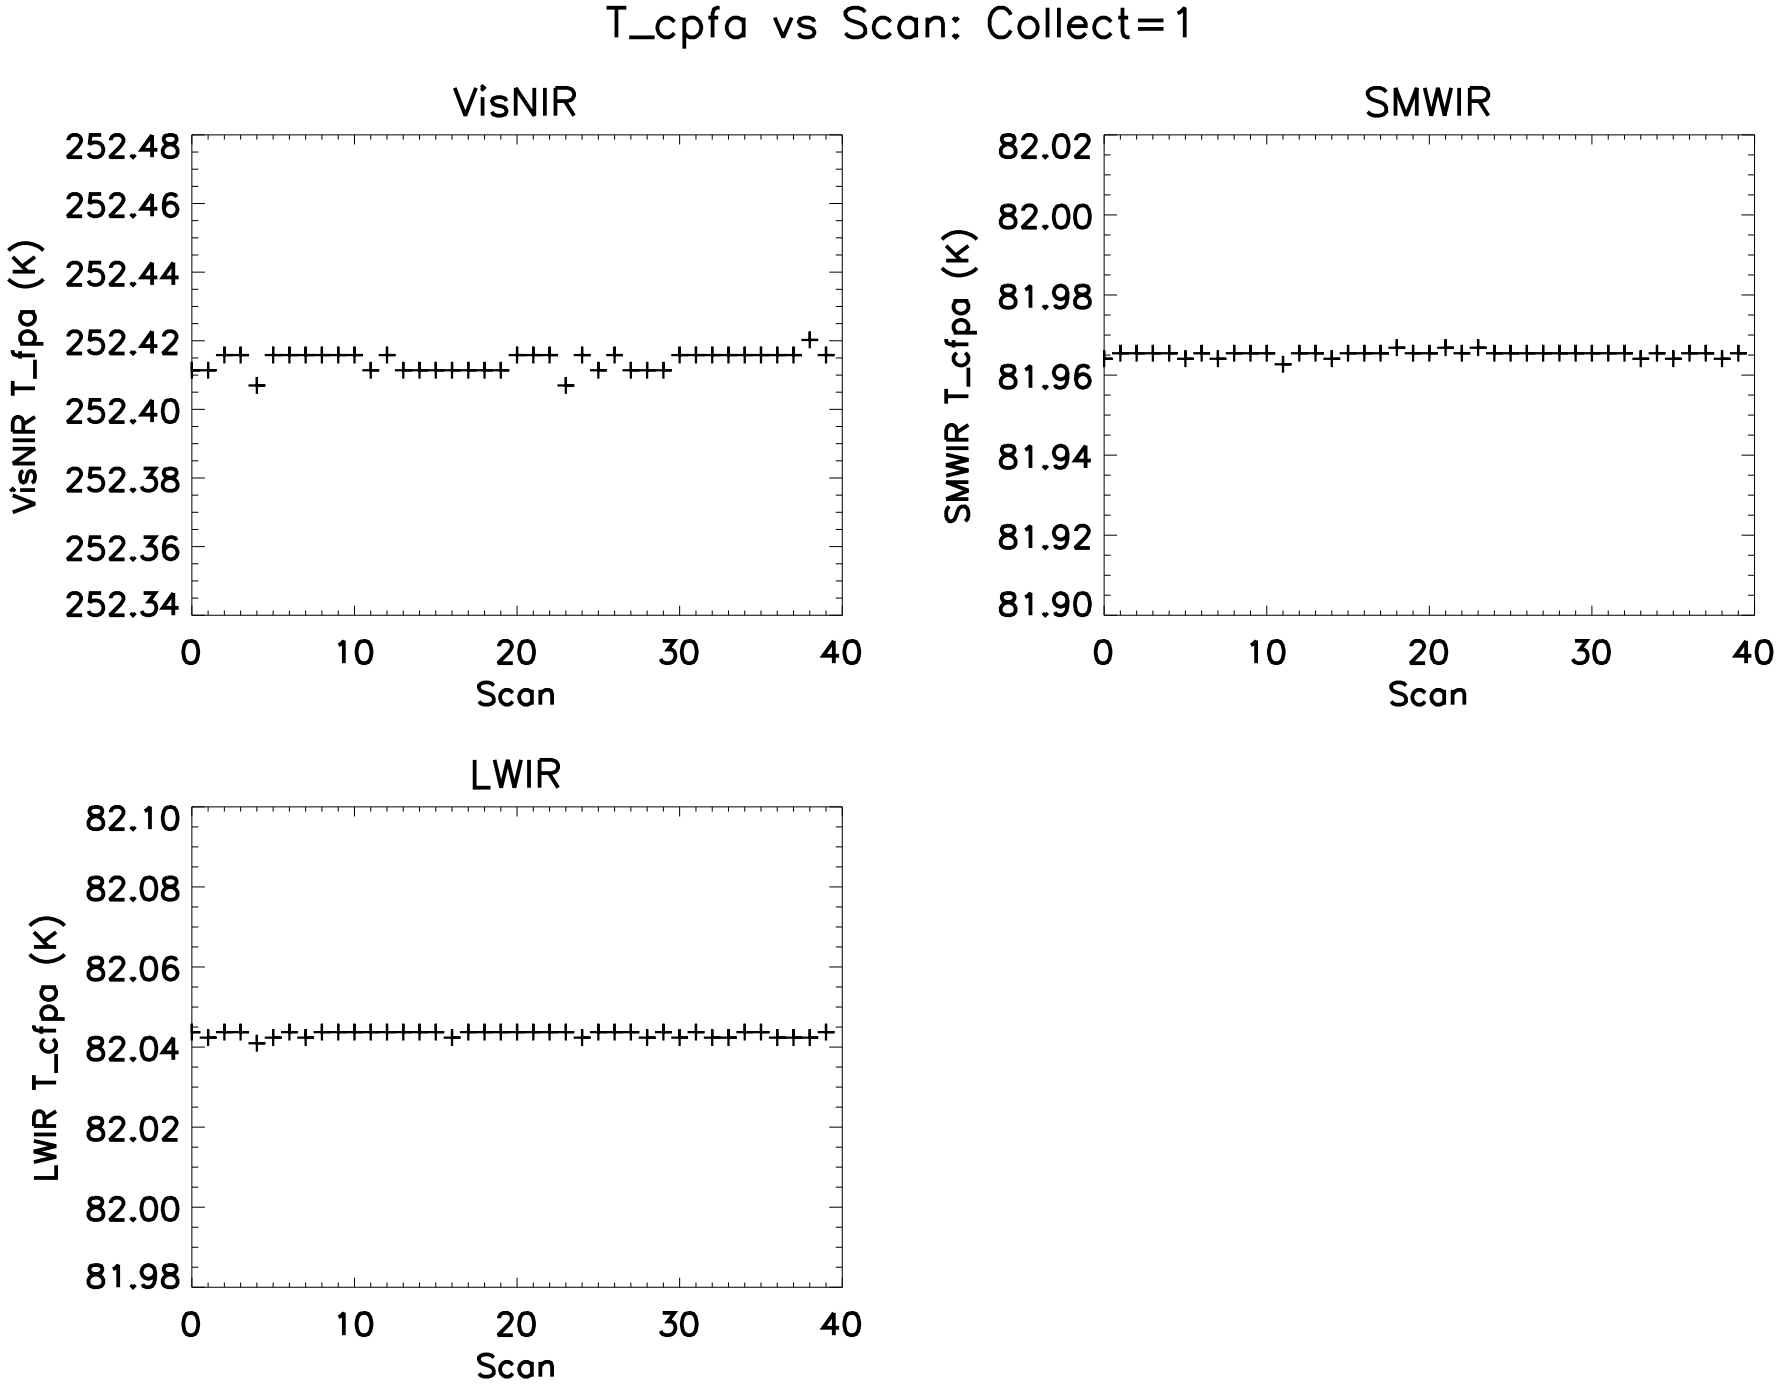
T_cpfa vs Scan: Collect=1
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
252.48
252.46
252.44
252.42
252.40
252.38
252.36
252.34
0
10
20
30
40
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
82.02
82.00
81.98
81.96
81.94
81.92
81.90
0
10
20
30
40
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
10
20
30
40
Scan

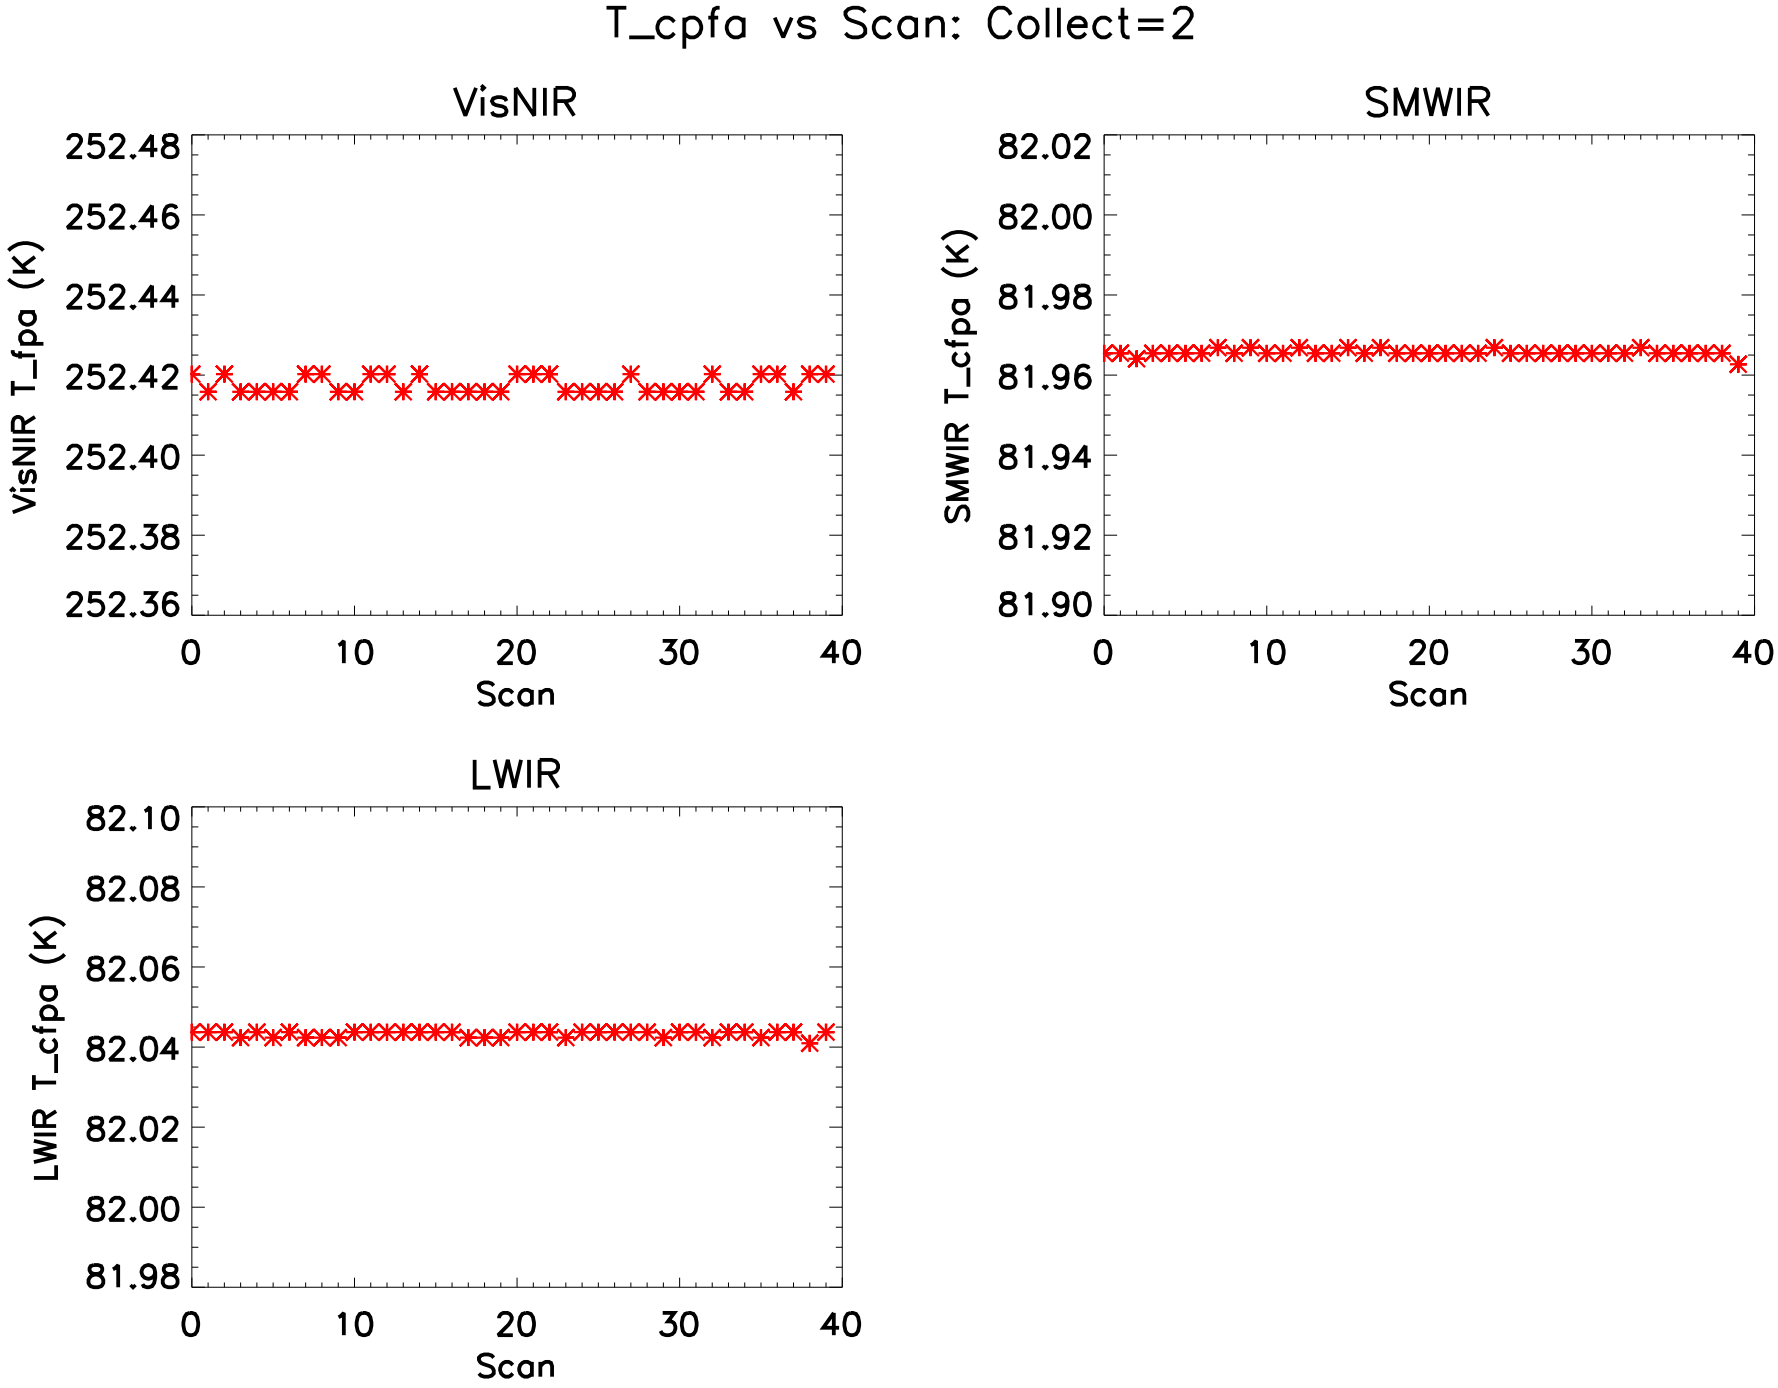
T_cpfa vs Scan: Collect=2
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
252.48
252.46
252.44
252.42
252.40
252.38
252.36
0
10
20
30
40
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
82.02
82.00
81.98
81.96
81.94
81.92
81.90
0
10
20
30
40
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
10
20
30
40
Scan

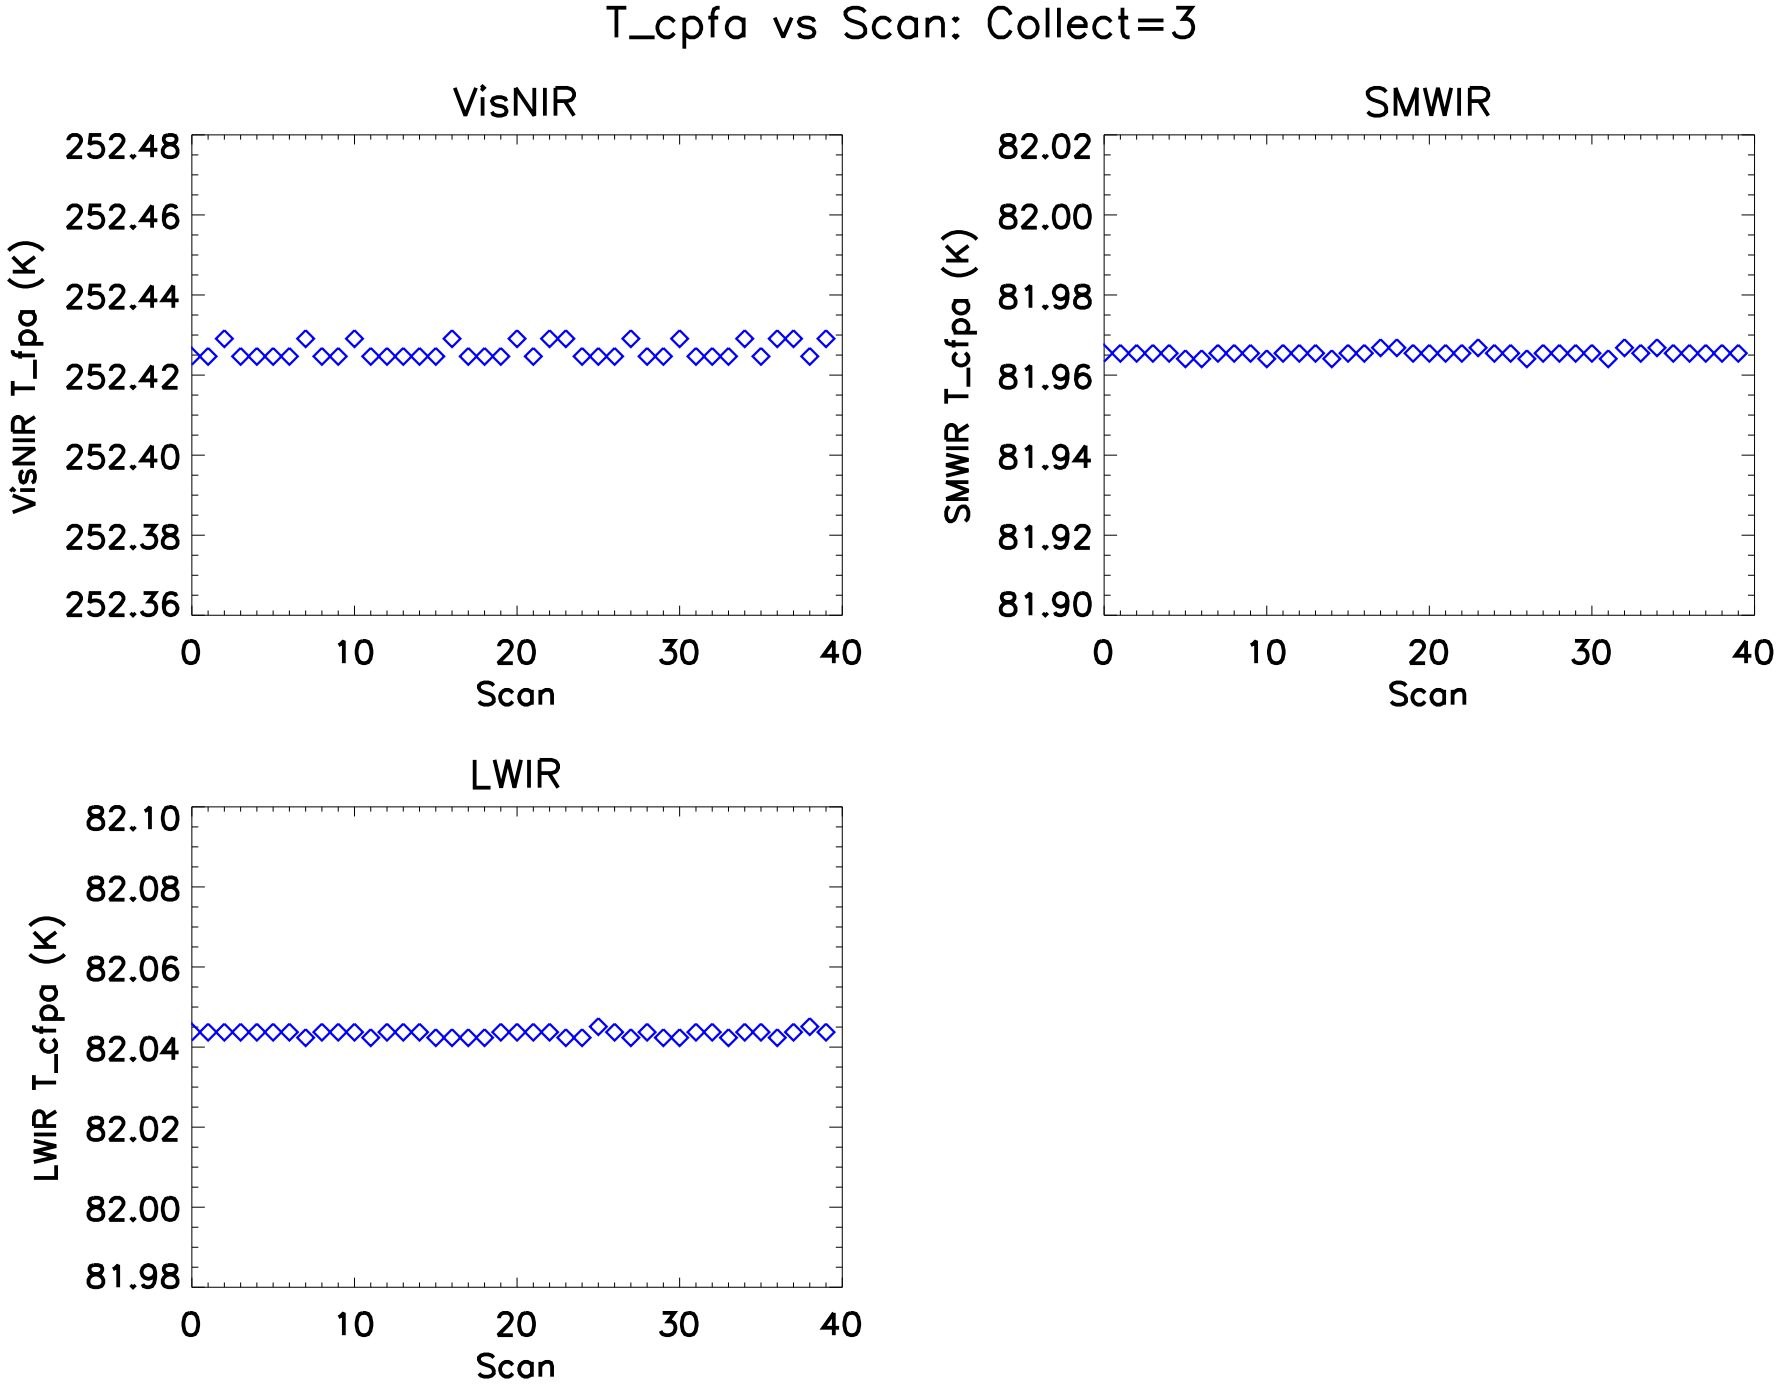
T_cpfa vs Scan: Collect=3
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
252.48
252.46
252.44
252.42
252.40
252.38
252.36
0
10
20
30
40
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
82.02
82.00
81.98
81.96
81.94
81.92
81.90
0
10
20
30
40
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
10
20
30
40
Scan

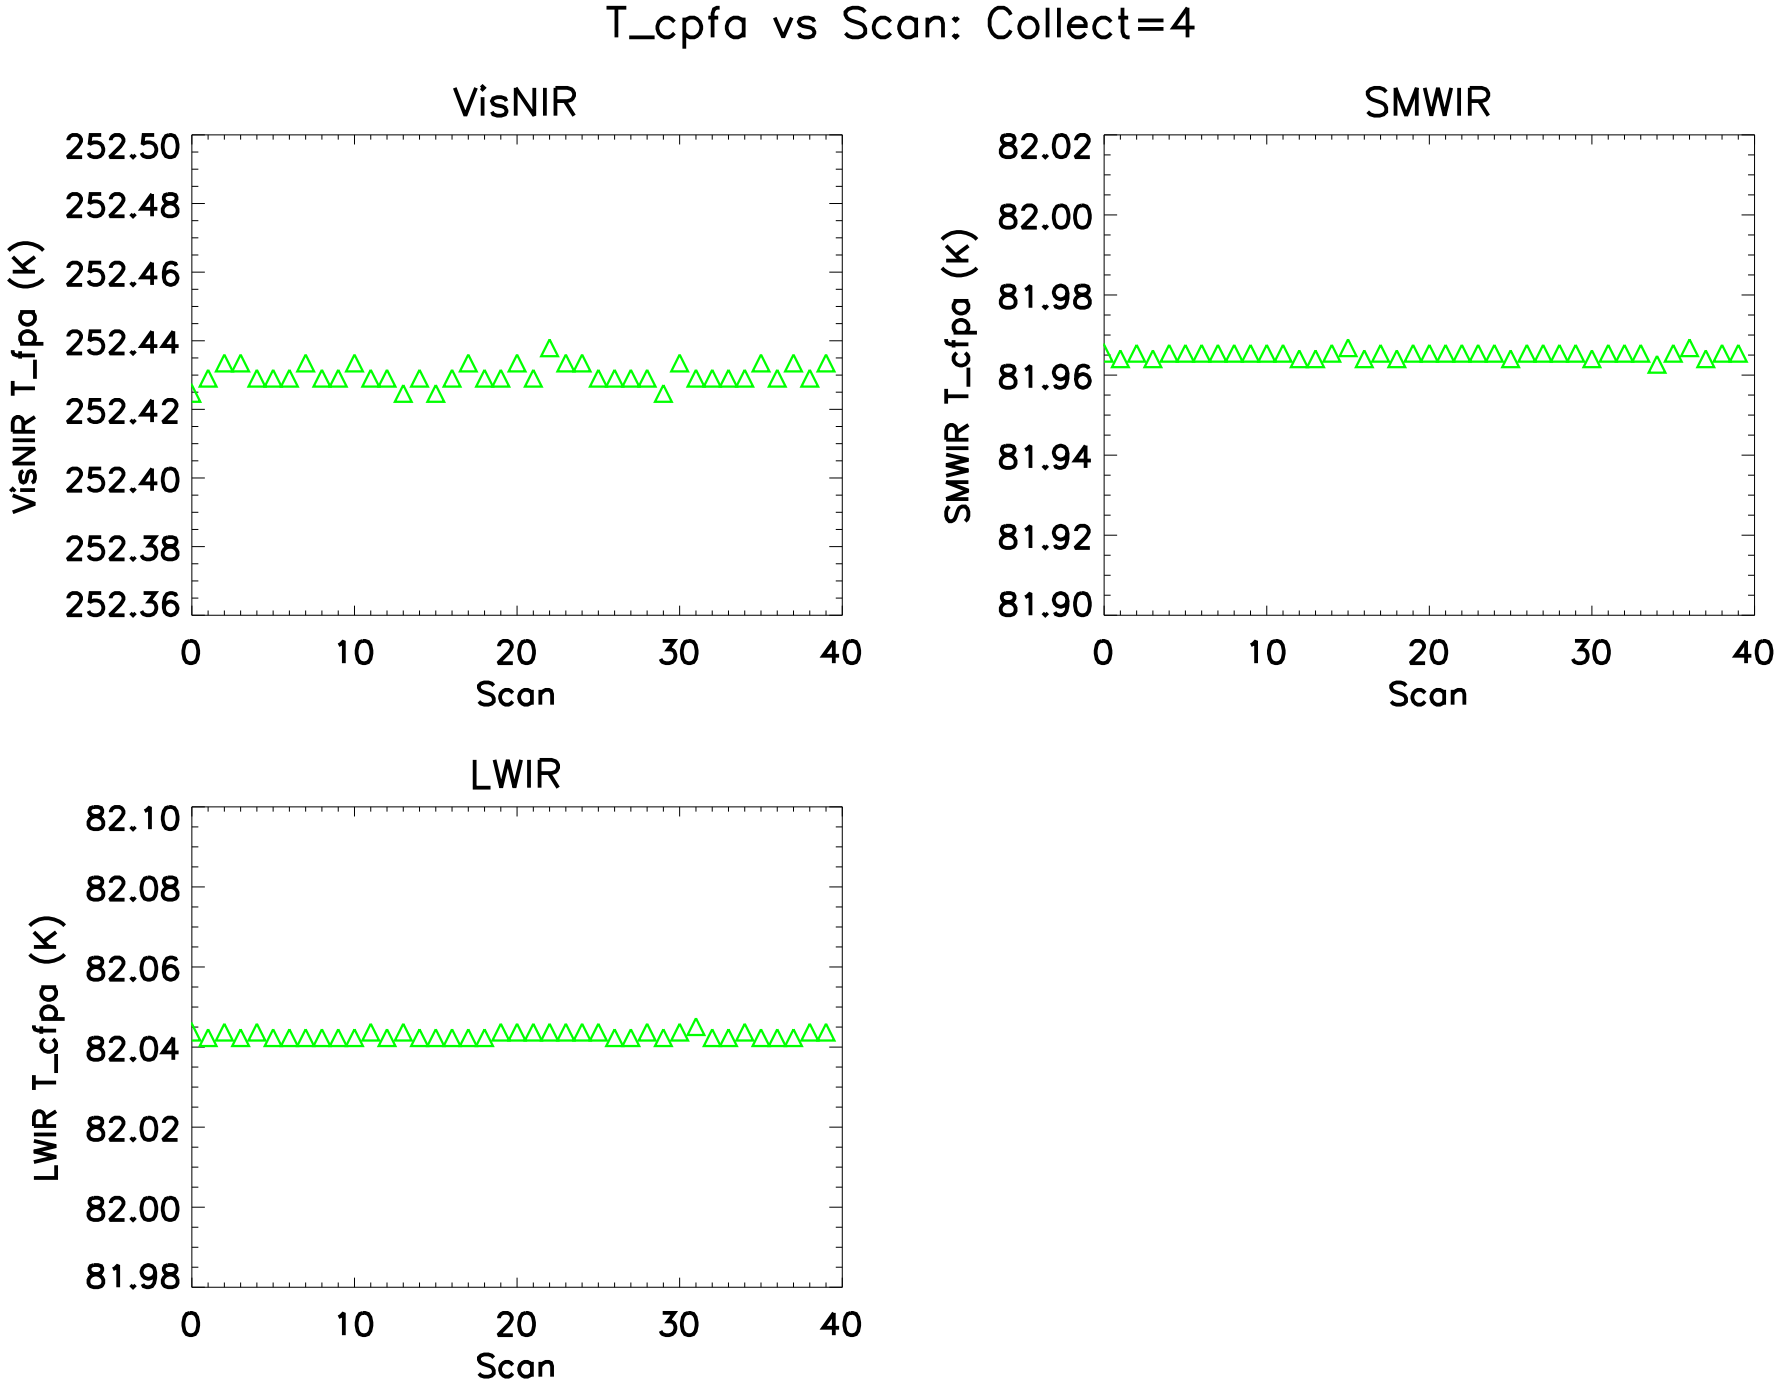
T_cpfa vs Scan: Collect=4
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
252.50
252.48
252.46
252.44
252.42
252.40
252.38
252.36
0
10
20
30
40
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
82.02
82.00
81.98
81.96
81.94
81.92
81.90
0
10
20
30
40
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
10
20
30
40
Scan

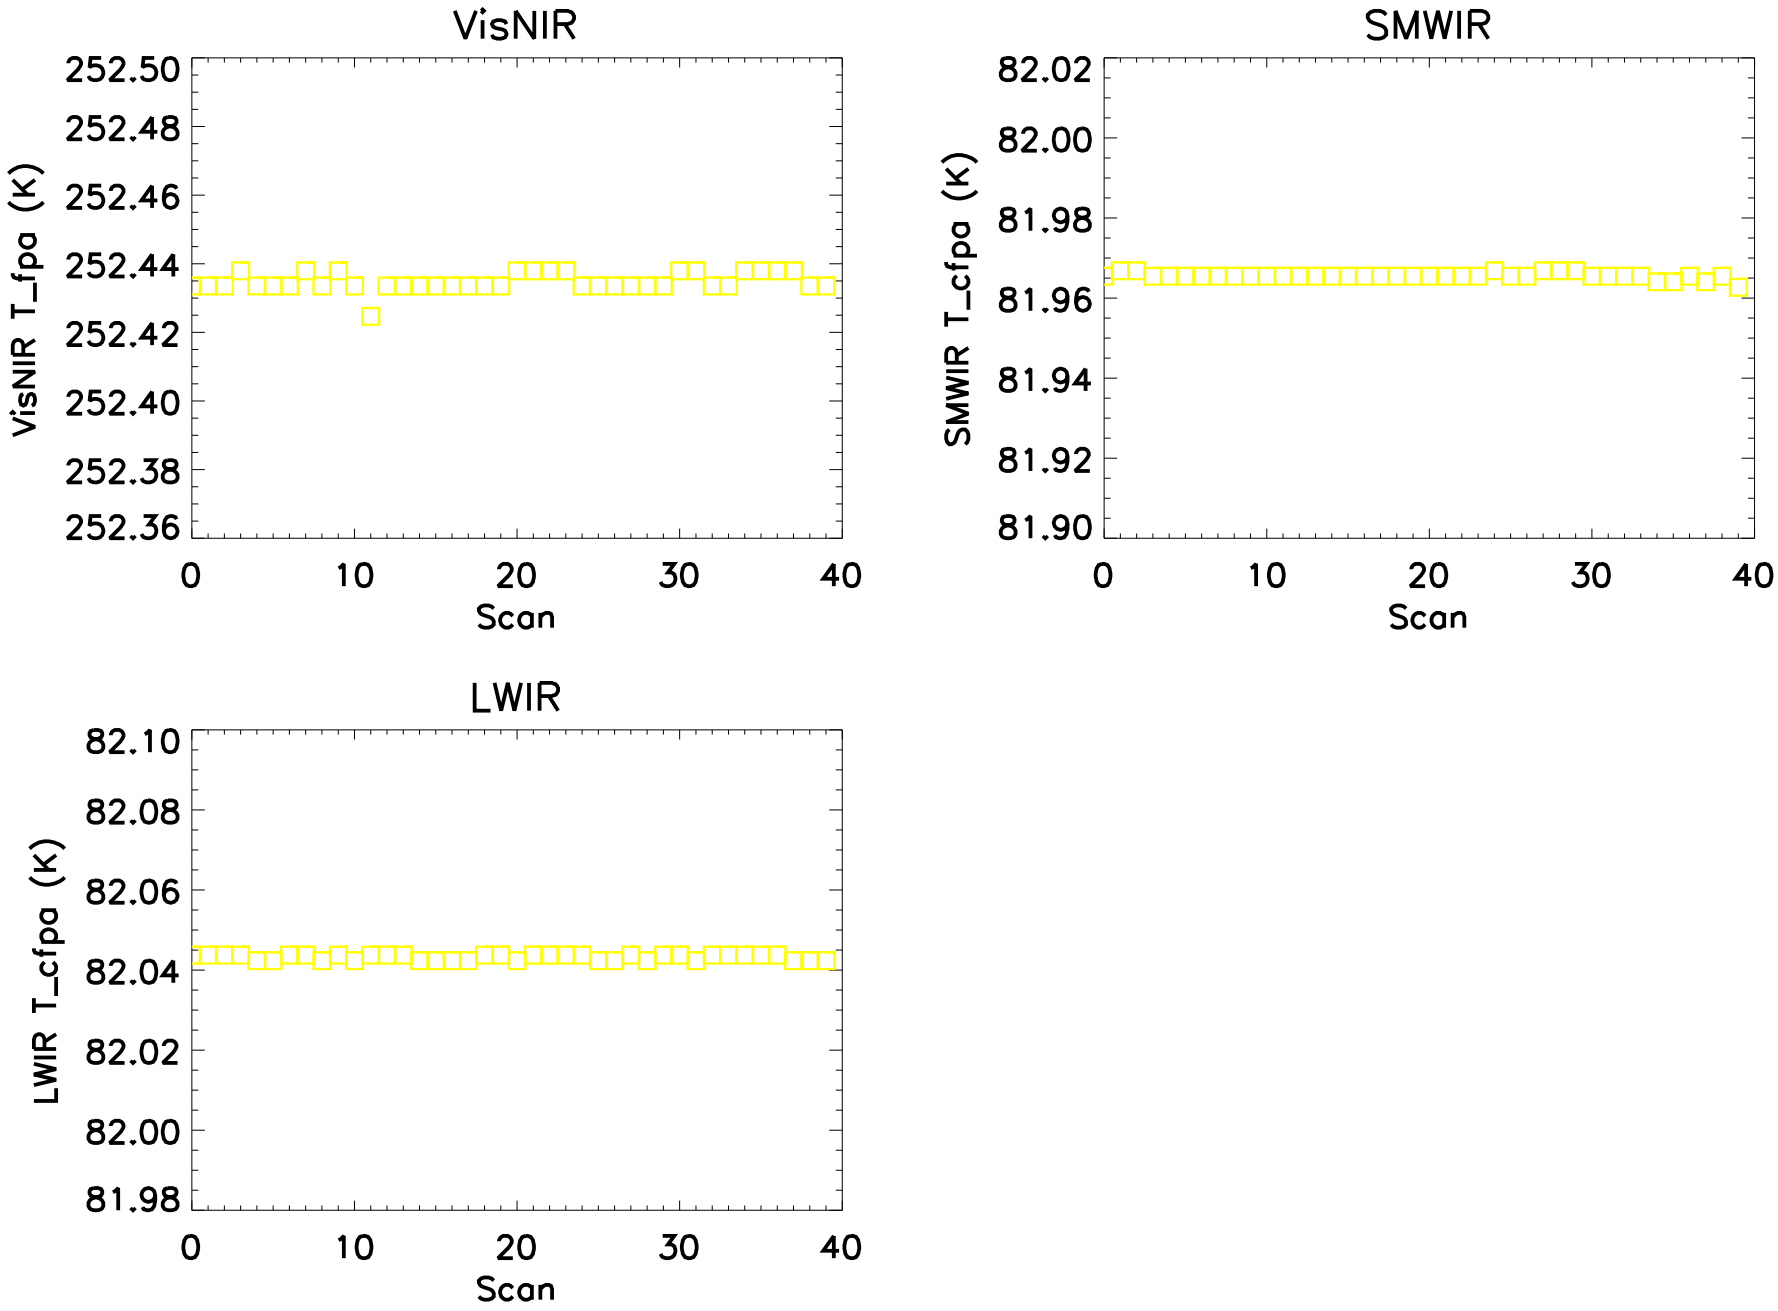
T_cpfa vs Scan: Collect=5
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
252.50
252.48
252.46
252.44
252.42
252.40
252.38
252.36
0
10
20
30
40
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
82.02
82.00
81.98
81.96
81.94
81.92
81.90
0
10
20
30
40
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
10
20
30
40
Scan

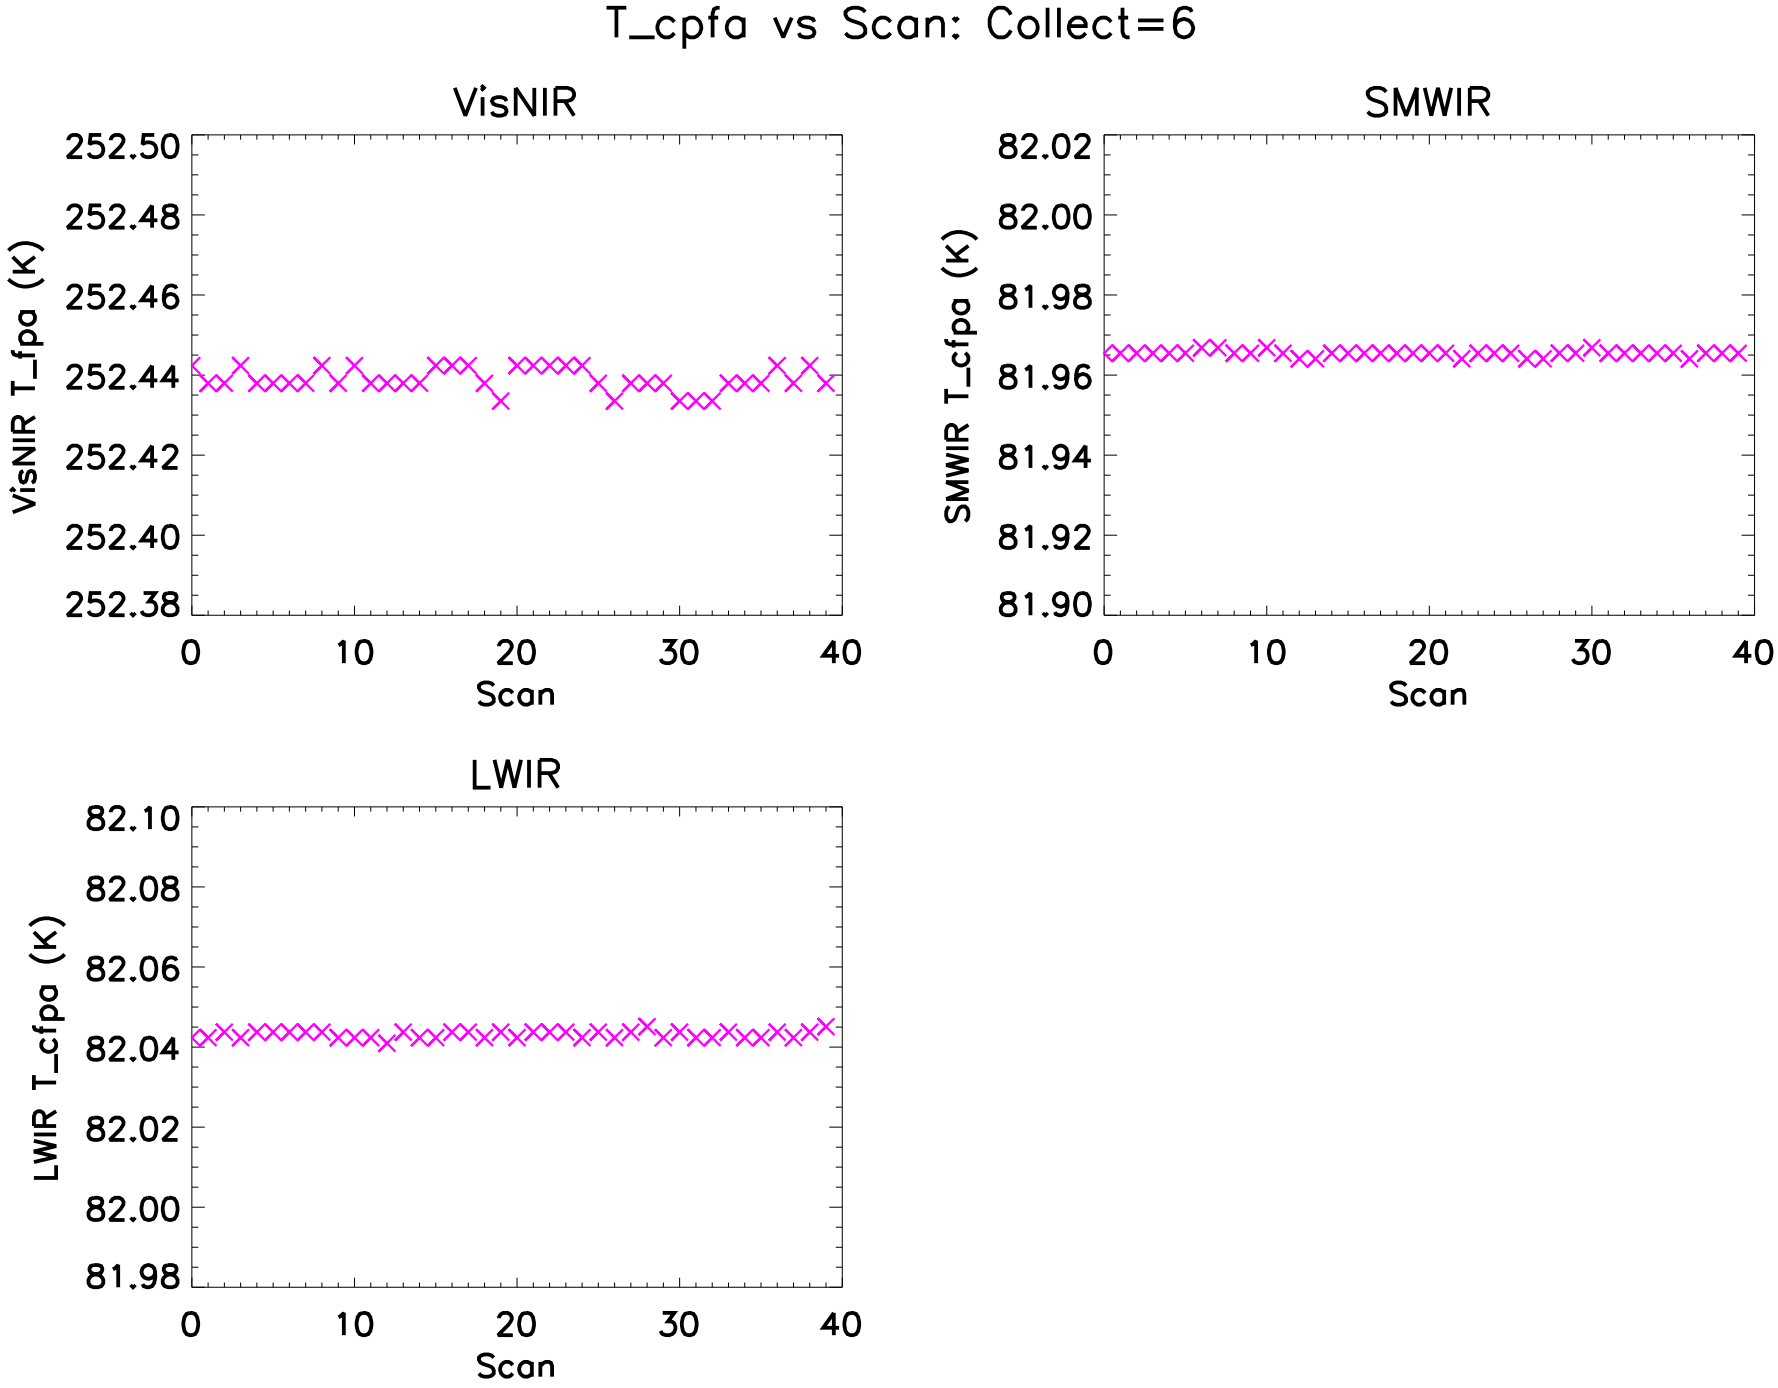
T_cpfa vs Scan: Collect=6
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
252.50
252.48
252.46
252.44
252.42
252.40
252.38
0
10
20
30
40
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
82.02
82.00
81.98
81.96
81.94
81.92
81.90
0
10
20
30
40
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
10
20
30
40
Scan

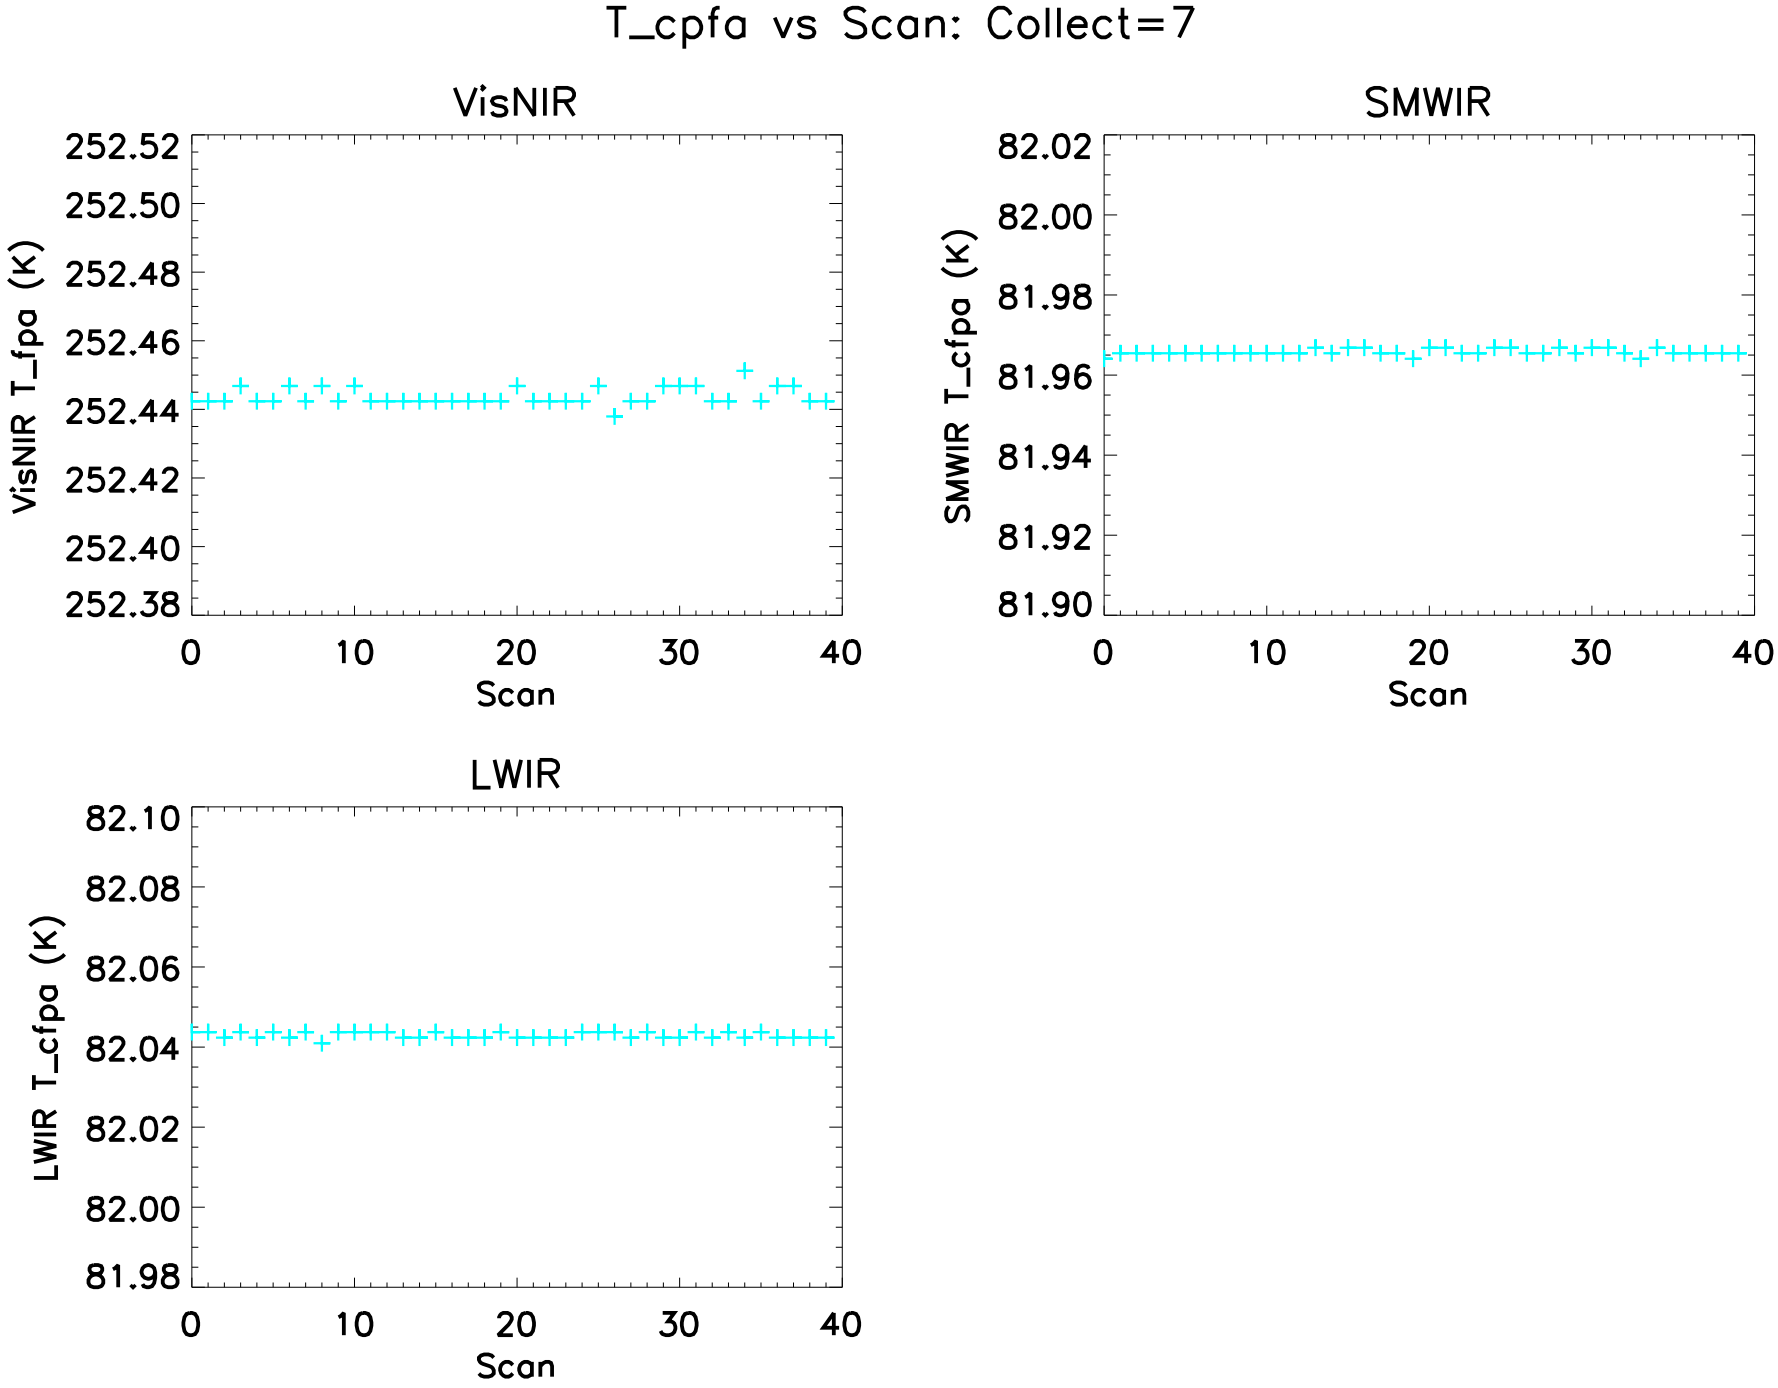
T_cpfa vs Scan: Collect=7
VisNIR
VisNIR T_fpa (K)
252.52
252.50
252.48
252.46
252.44
252.42
252.40
252.38
0
10
20
30
40
Scan
SMWIR
SMWIR T_cfpa (K)
82.02
82.00
81.98
81.96
81.94
81.92
81.90
0
10
20
30
40
Scan
LWIR
LWIR T_cfpa (K)
82.10
82.08
82.06
82.04
82.02
82.00
81.98
0
10
20
30
40
Scan

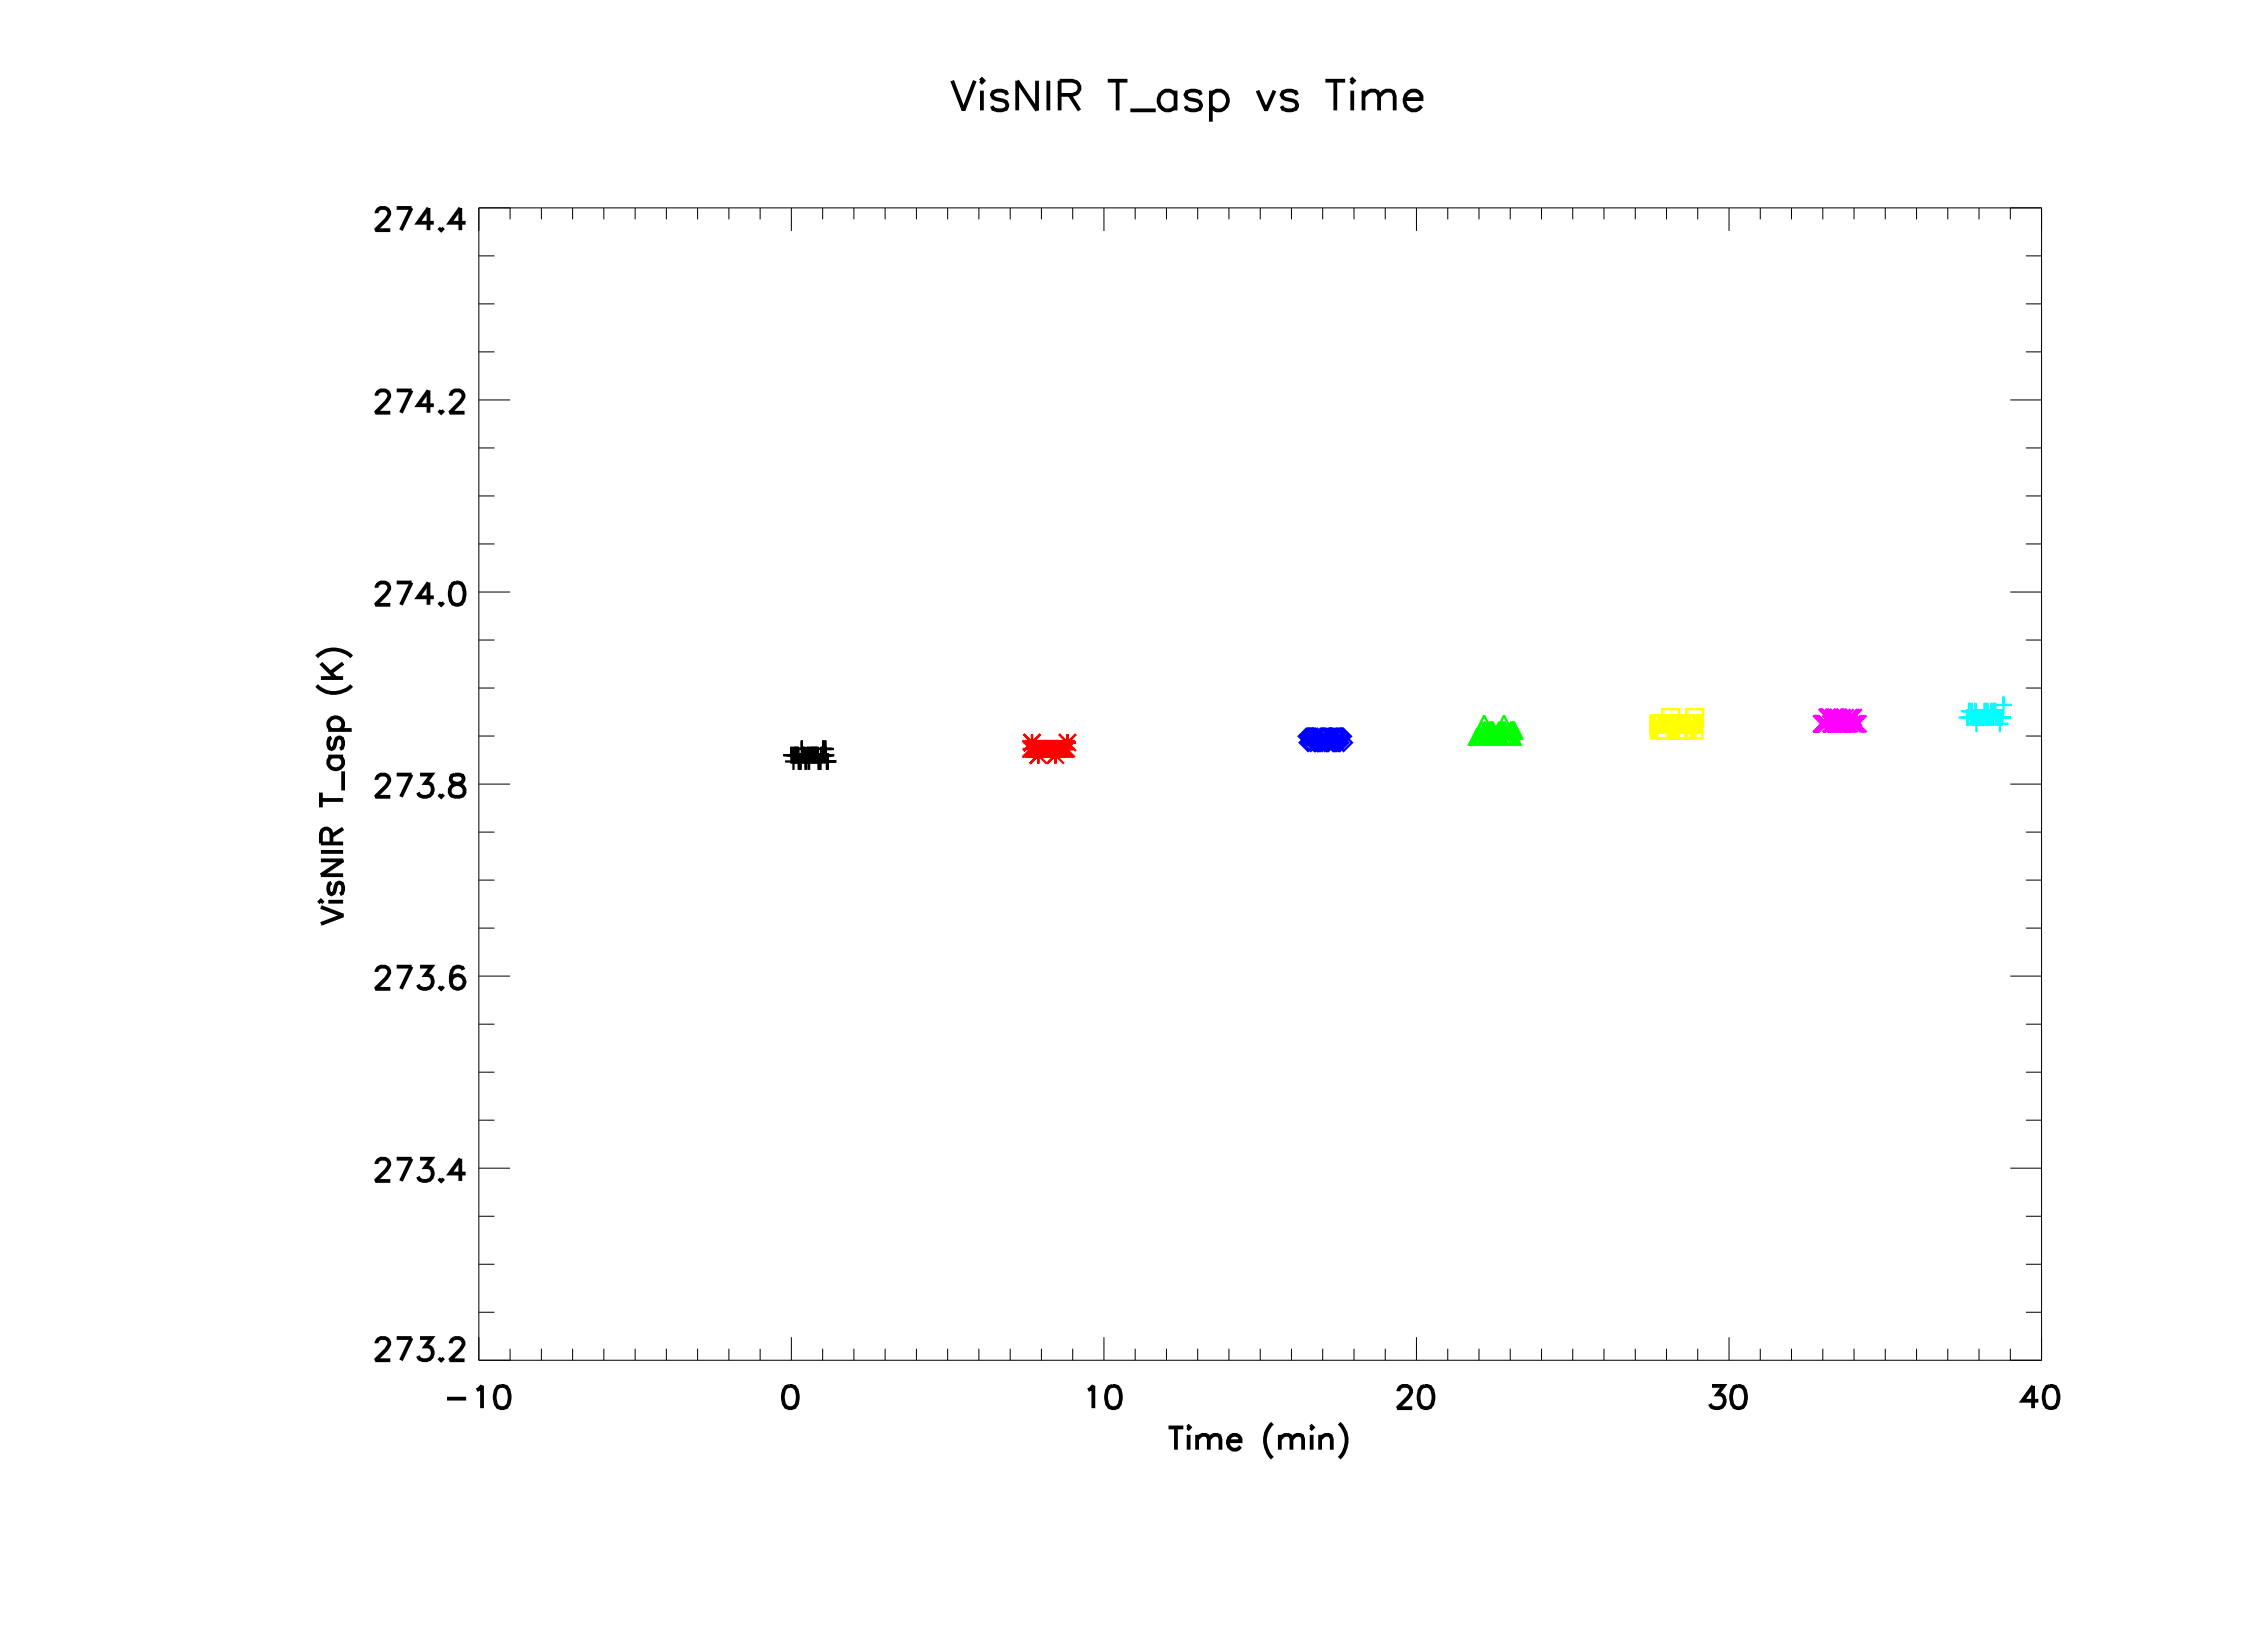
VisNIR T_asp vs Time
VisNIR T_asp (K)
274.4
274.2
274.0
273.8
273.6
273.4
273.2
−10
0
10
20
30
40
Time (min)

VisNIR T_asp vs Scan

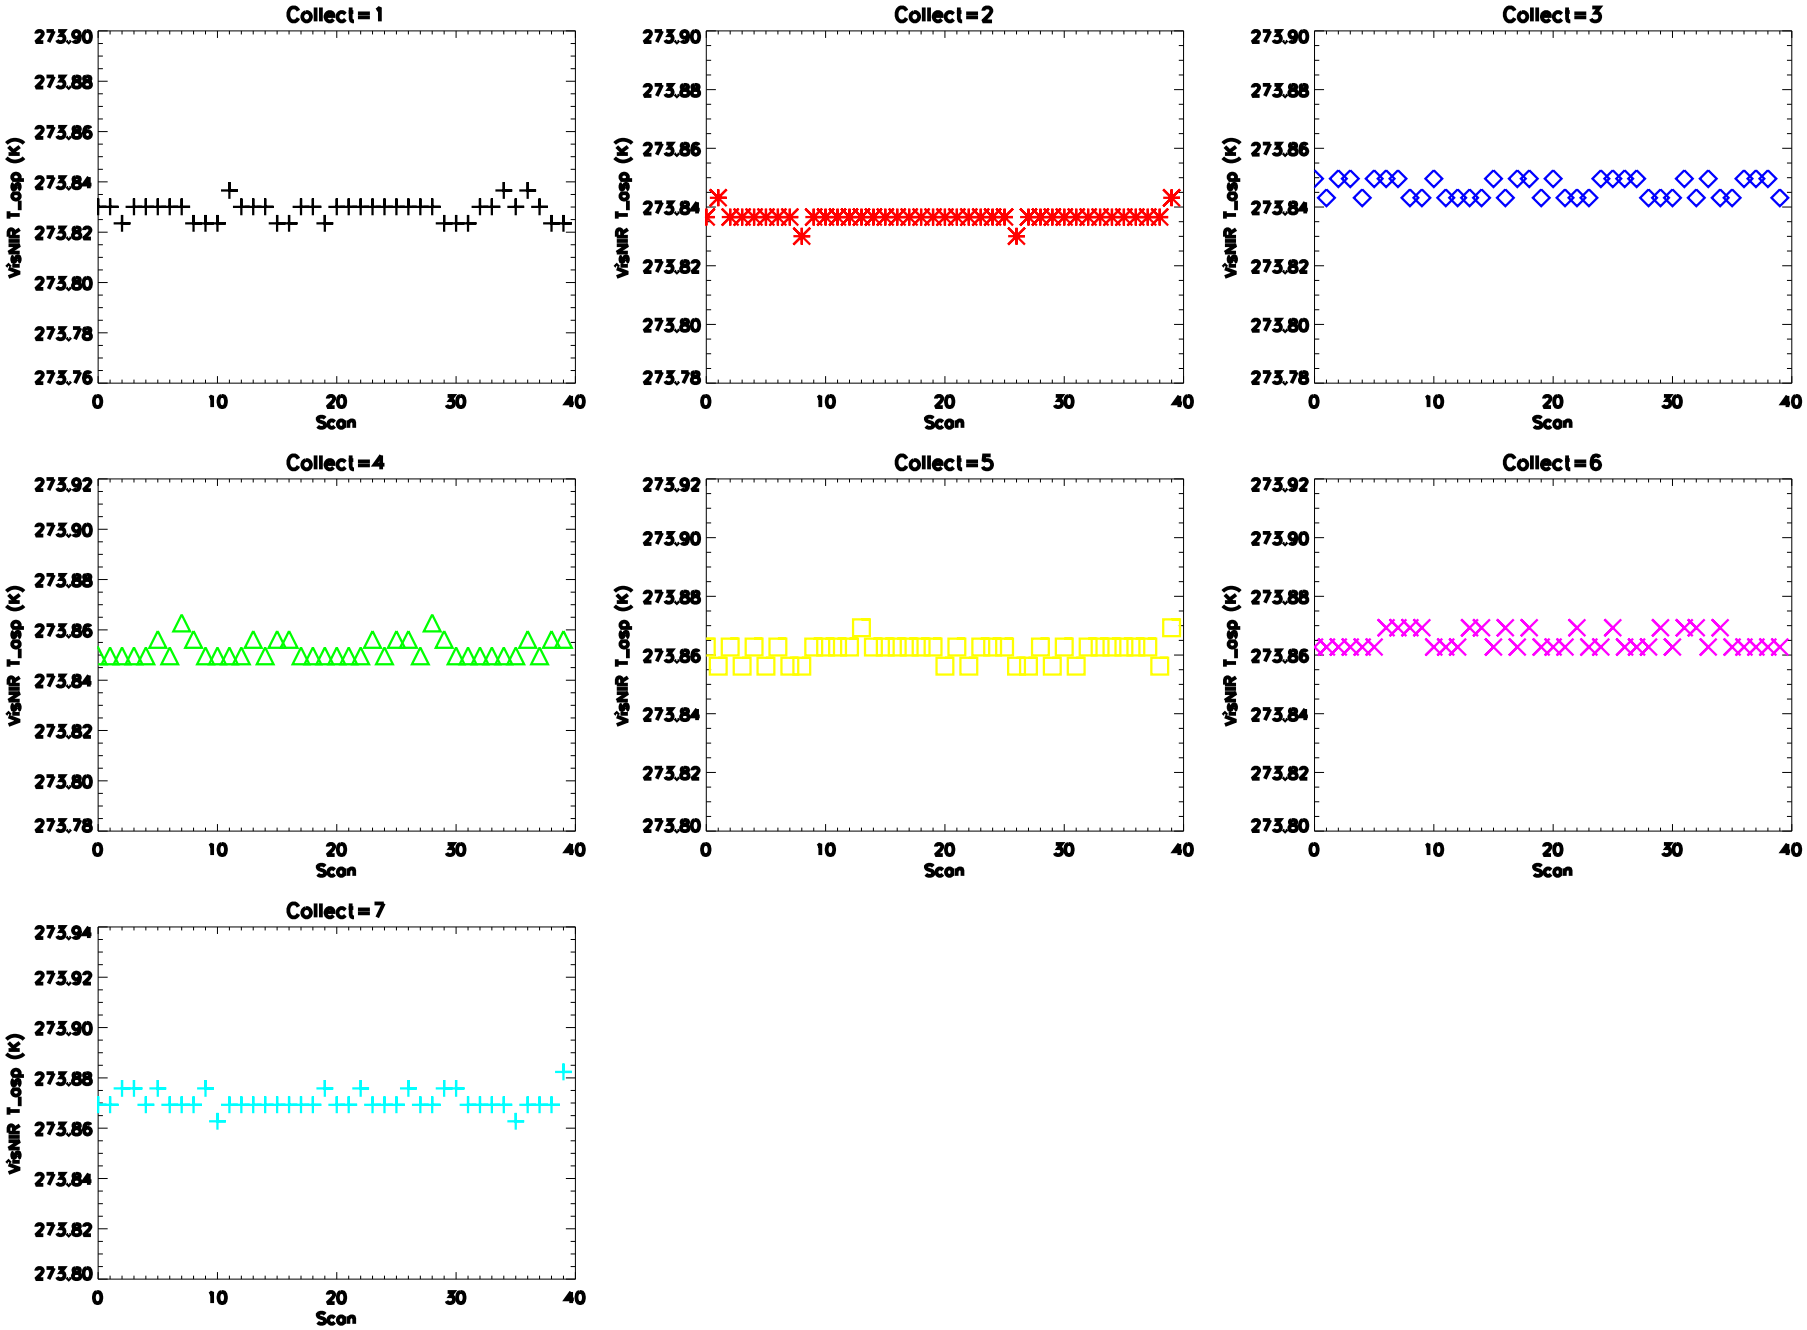

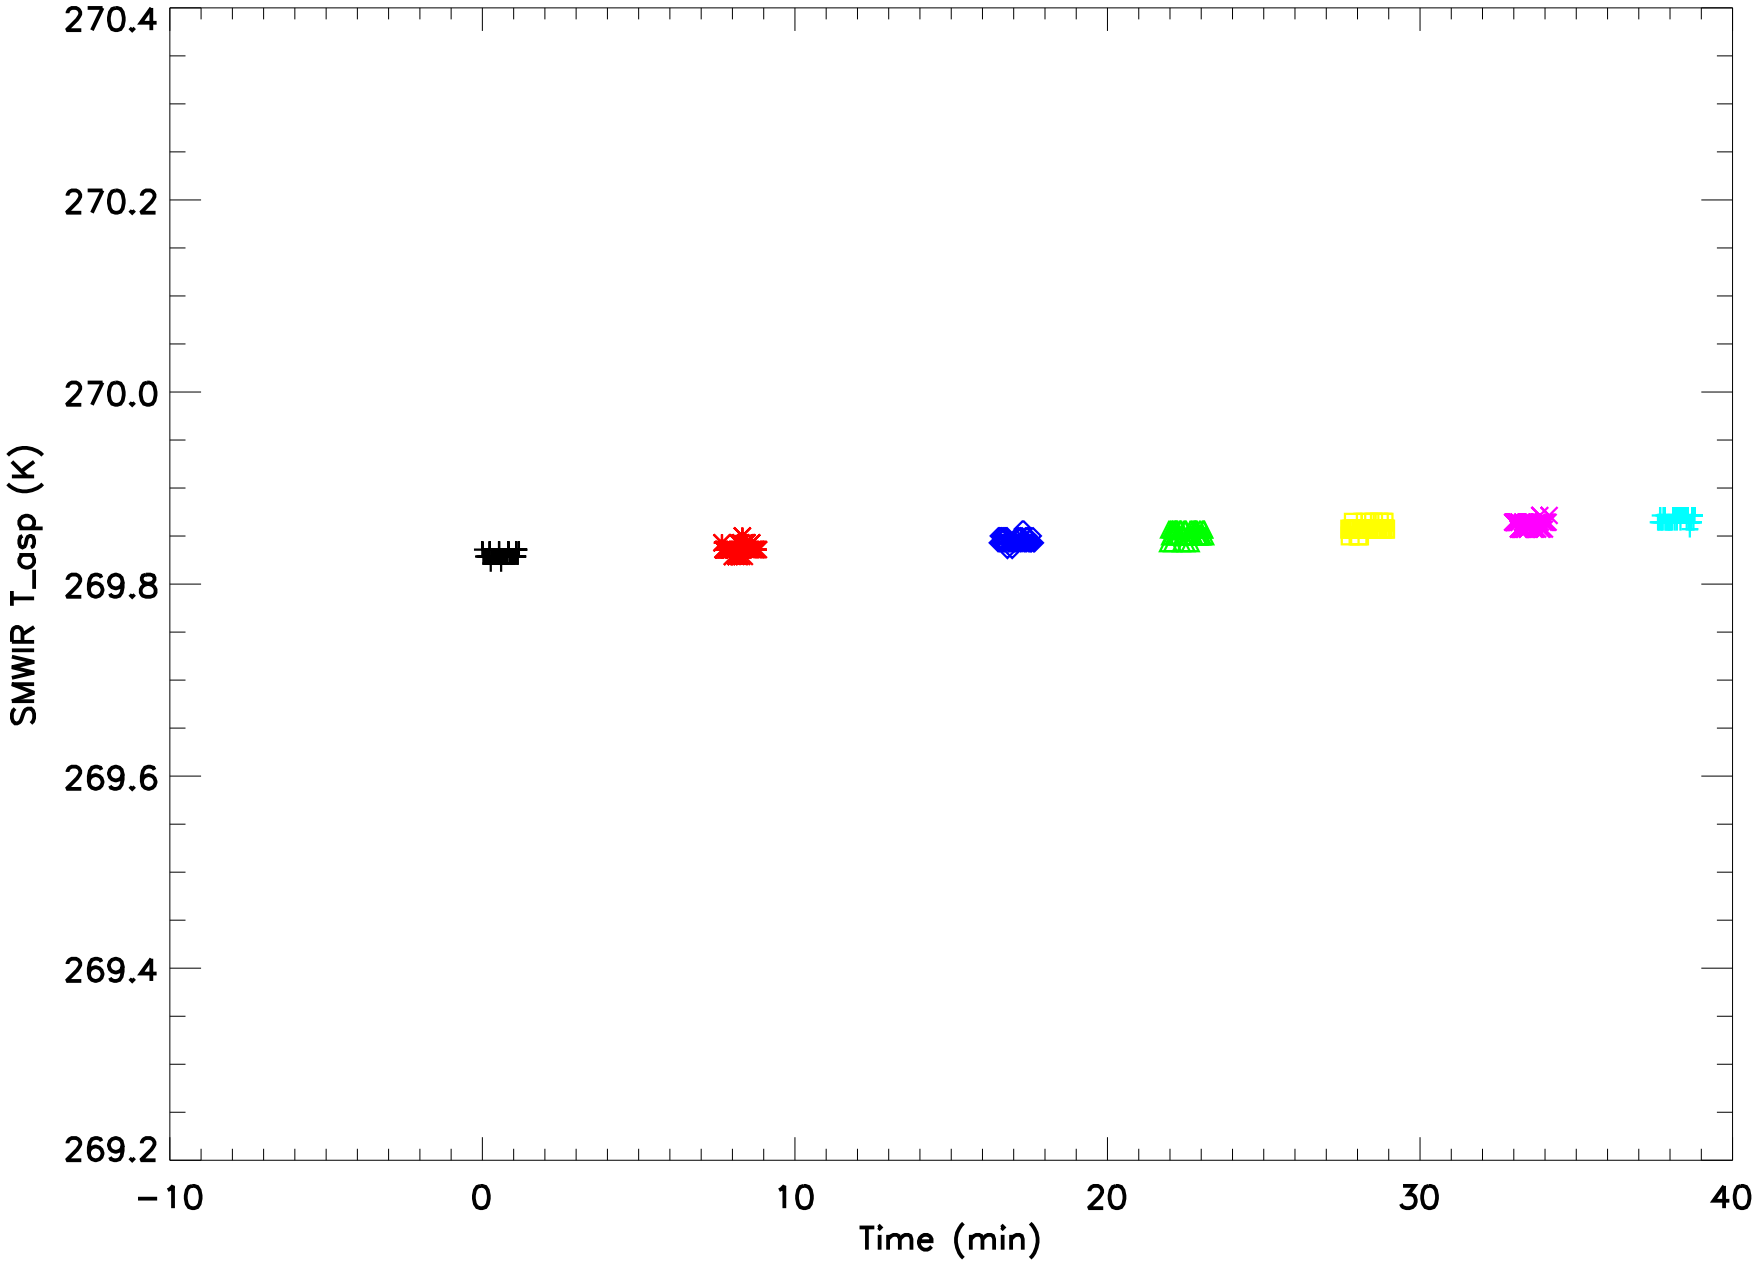
SMWIR T_asp vs Time
SMWIR T_asp (K)
270.4
270.2
270.0
269.8
269.6
269.4
269.2
−10
0
10
20
30
40
Time (min)

SMWIR T_asp vs Scan

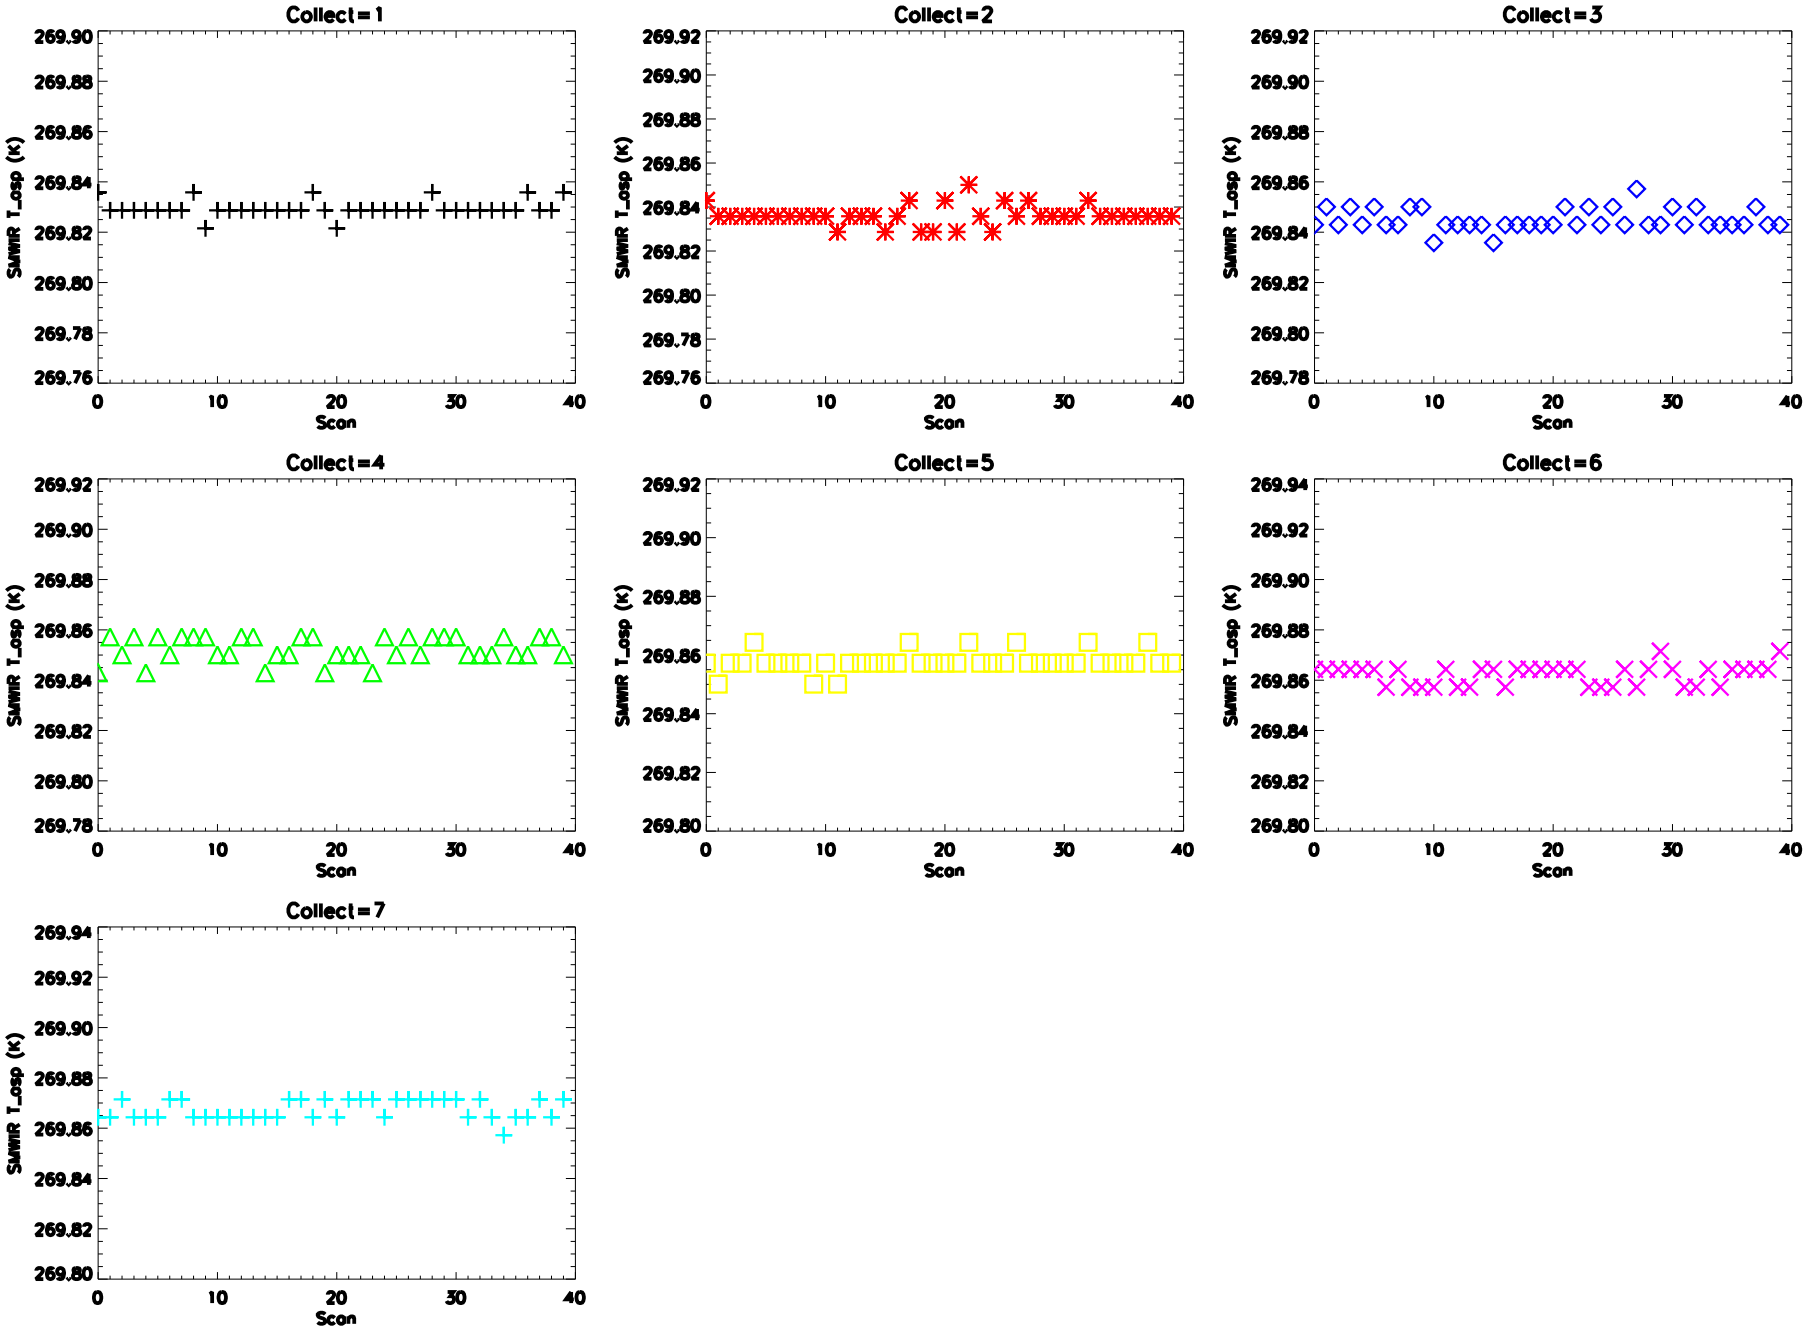

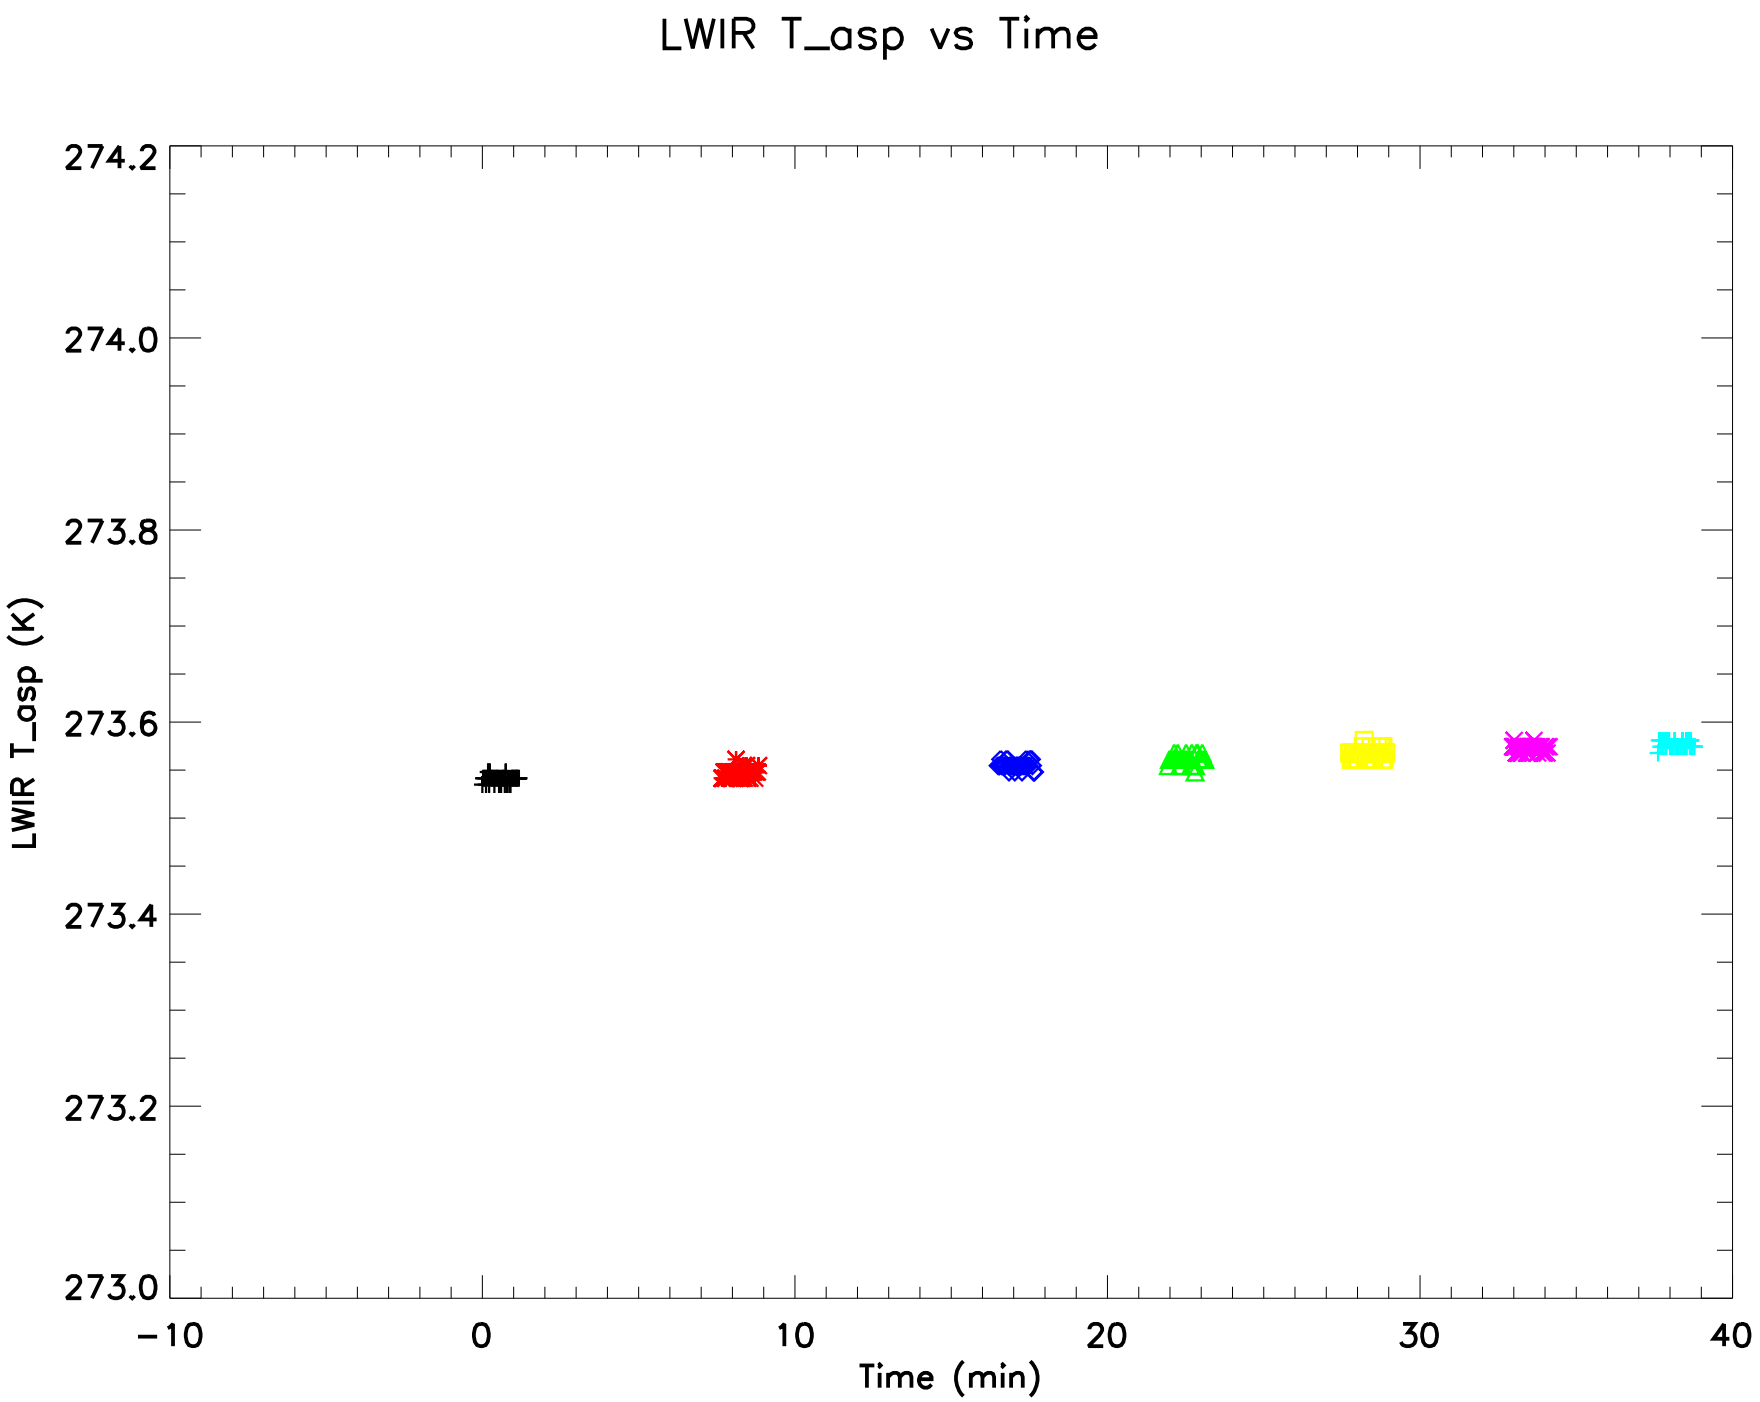
LWIR T_asp vs Time
LWIR T_asp (K)
274.2
274.0
273.8
273.6
273.4
273.2
273.0
−10
0
10
20
30
40
Time (min)

LWIR T_asp vs Scan

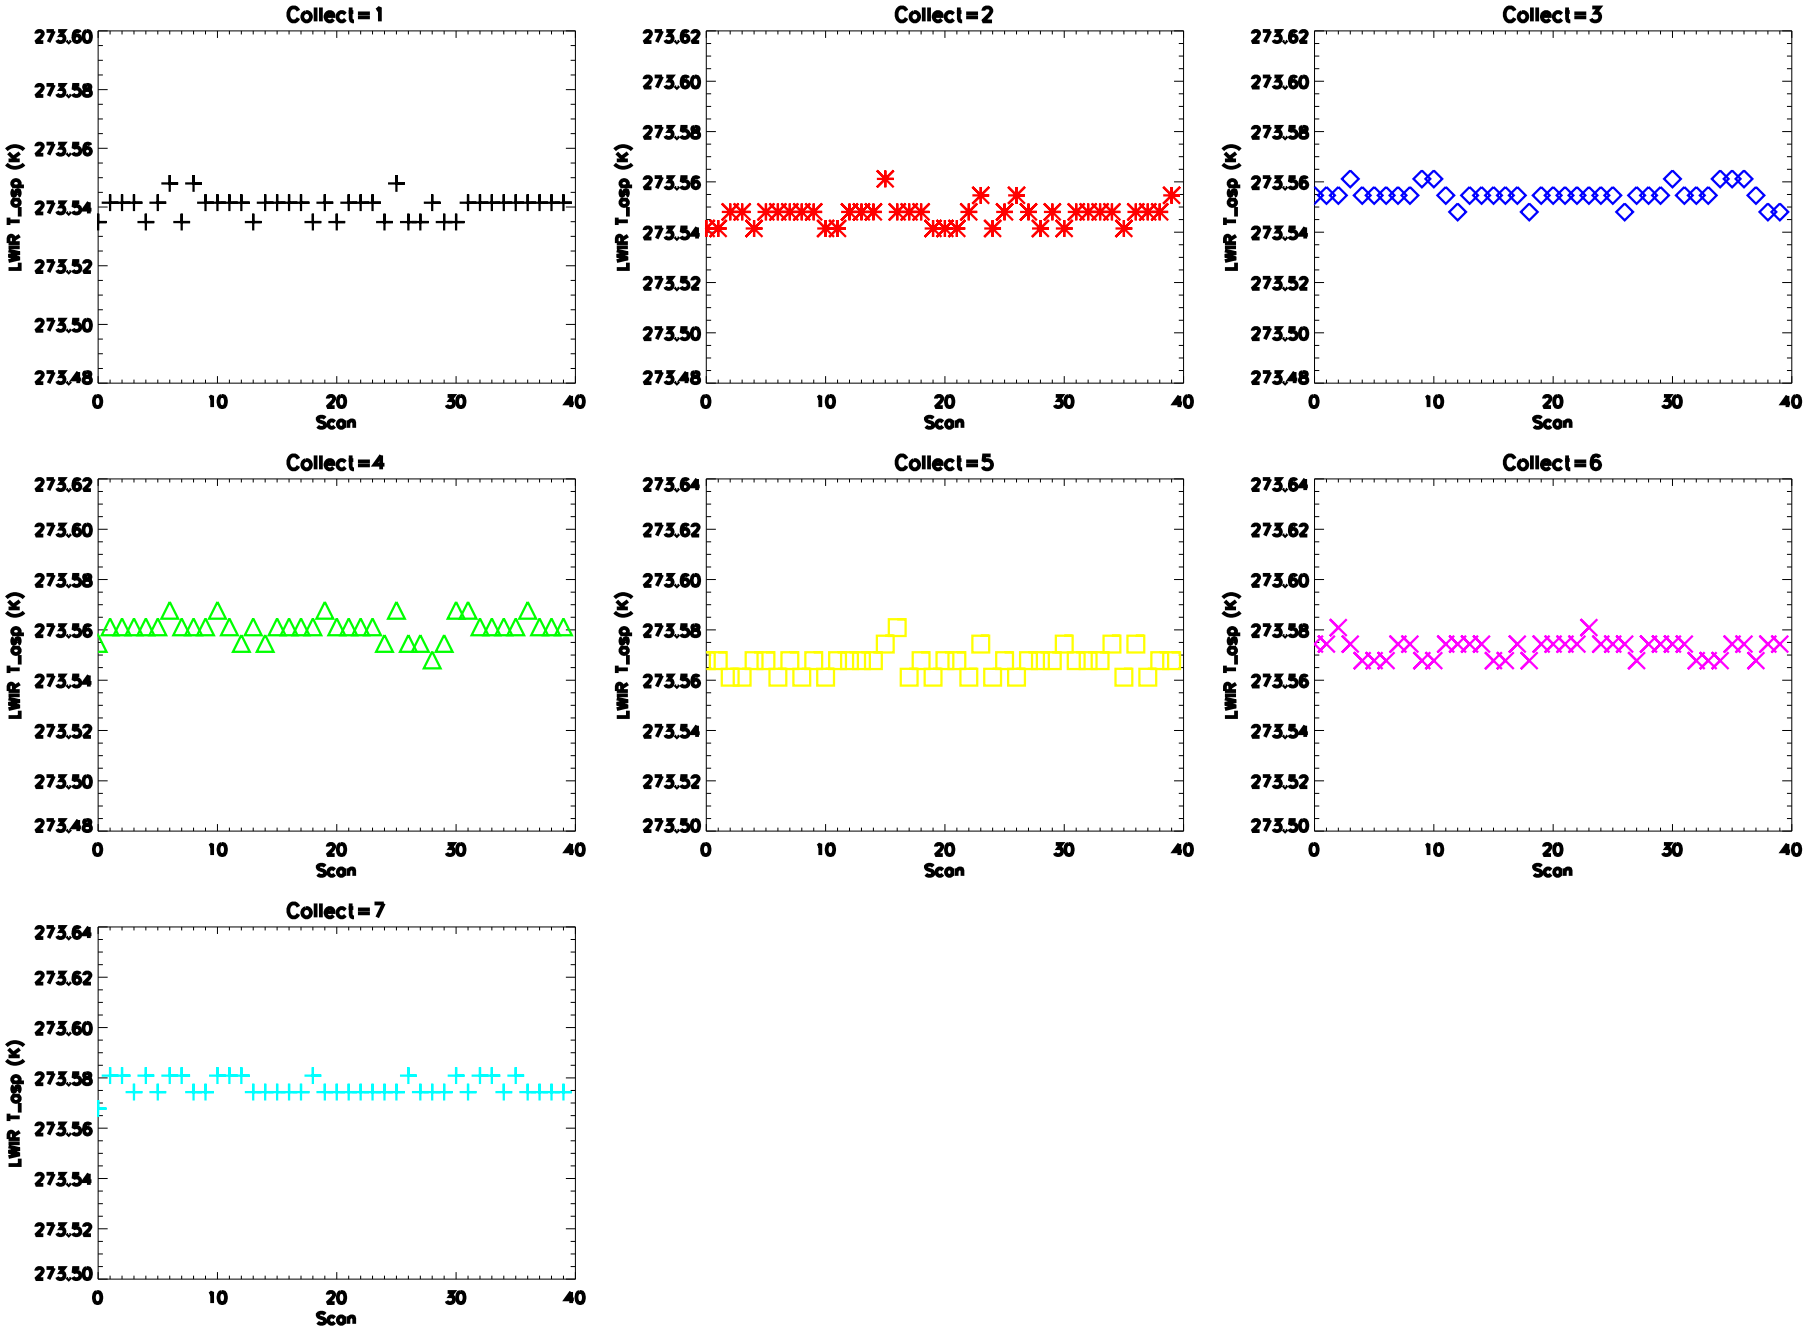

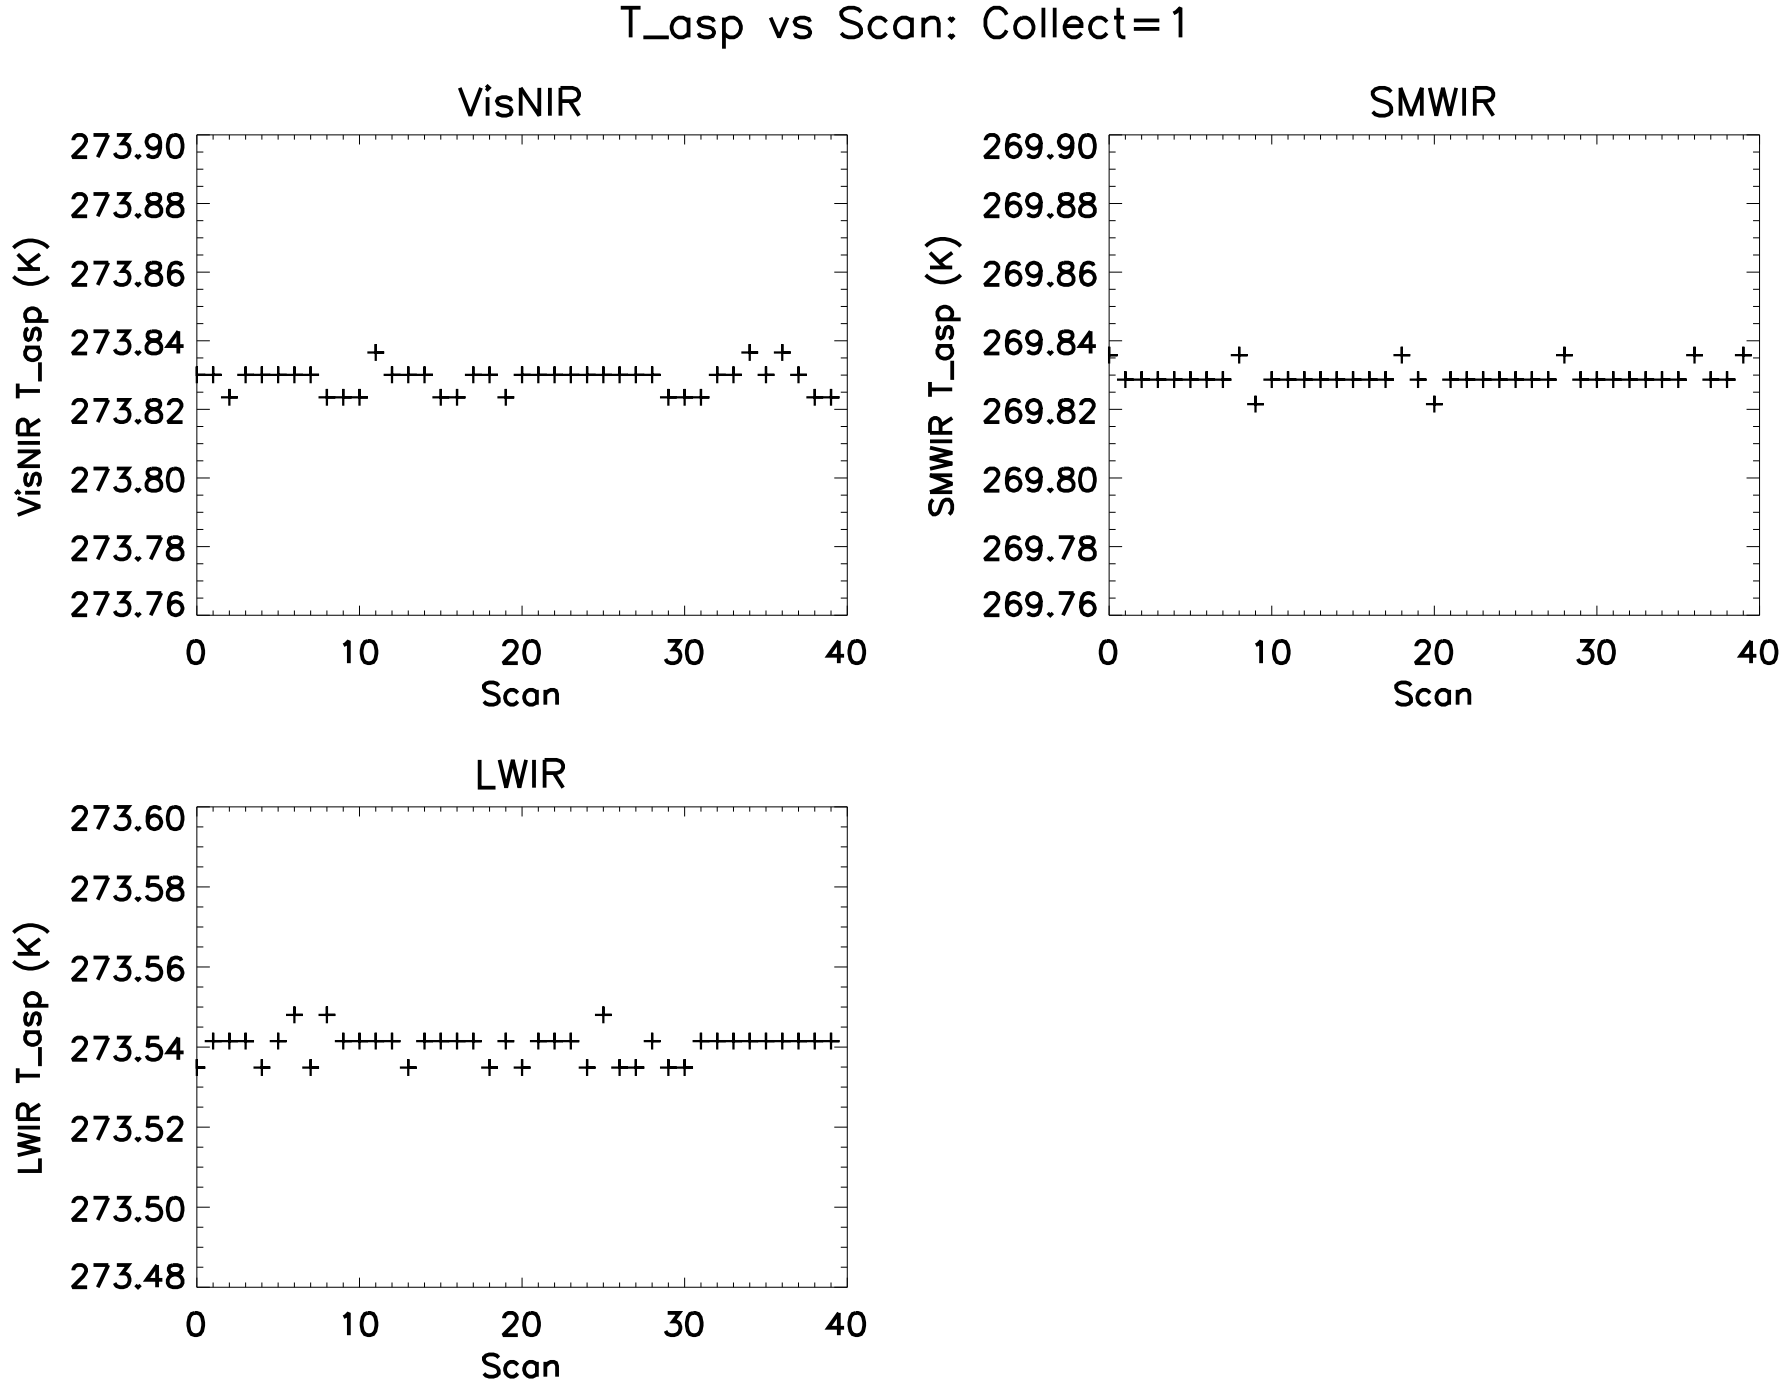
T_asp vs Scan: Collect=1
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
273.90
273.88
273.86
273.84
273.82
273.80
273.78
273.76
0
10
20
30
40
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
269.90
269.88
269.86
269.84
269.82
269.80
269.78
269.76
0
10
20
30
40
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
273.60
273.58
273.56
273.54
273.52
273.50
273.48
0
10
20
30
40
Scan

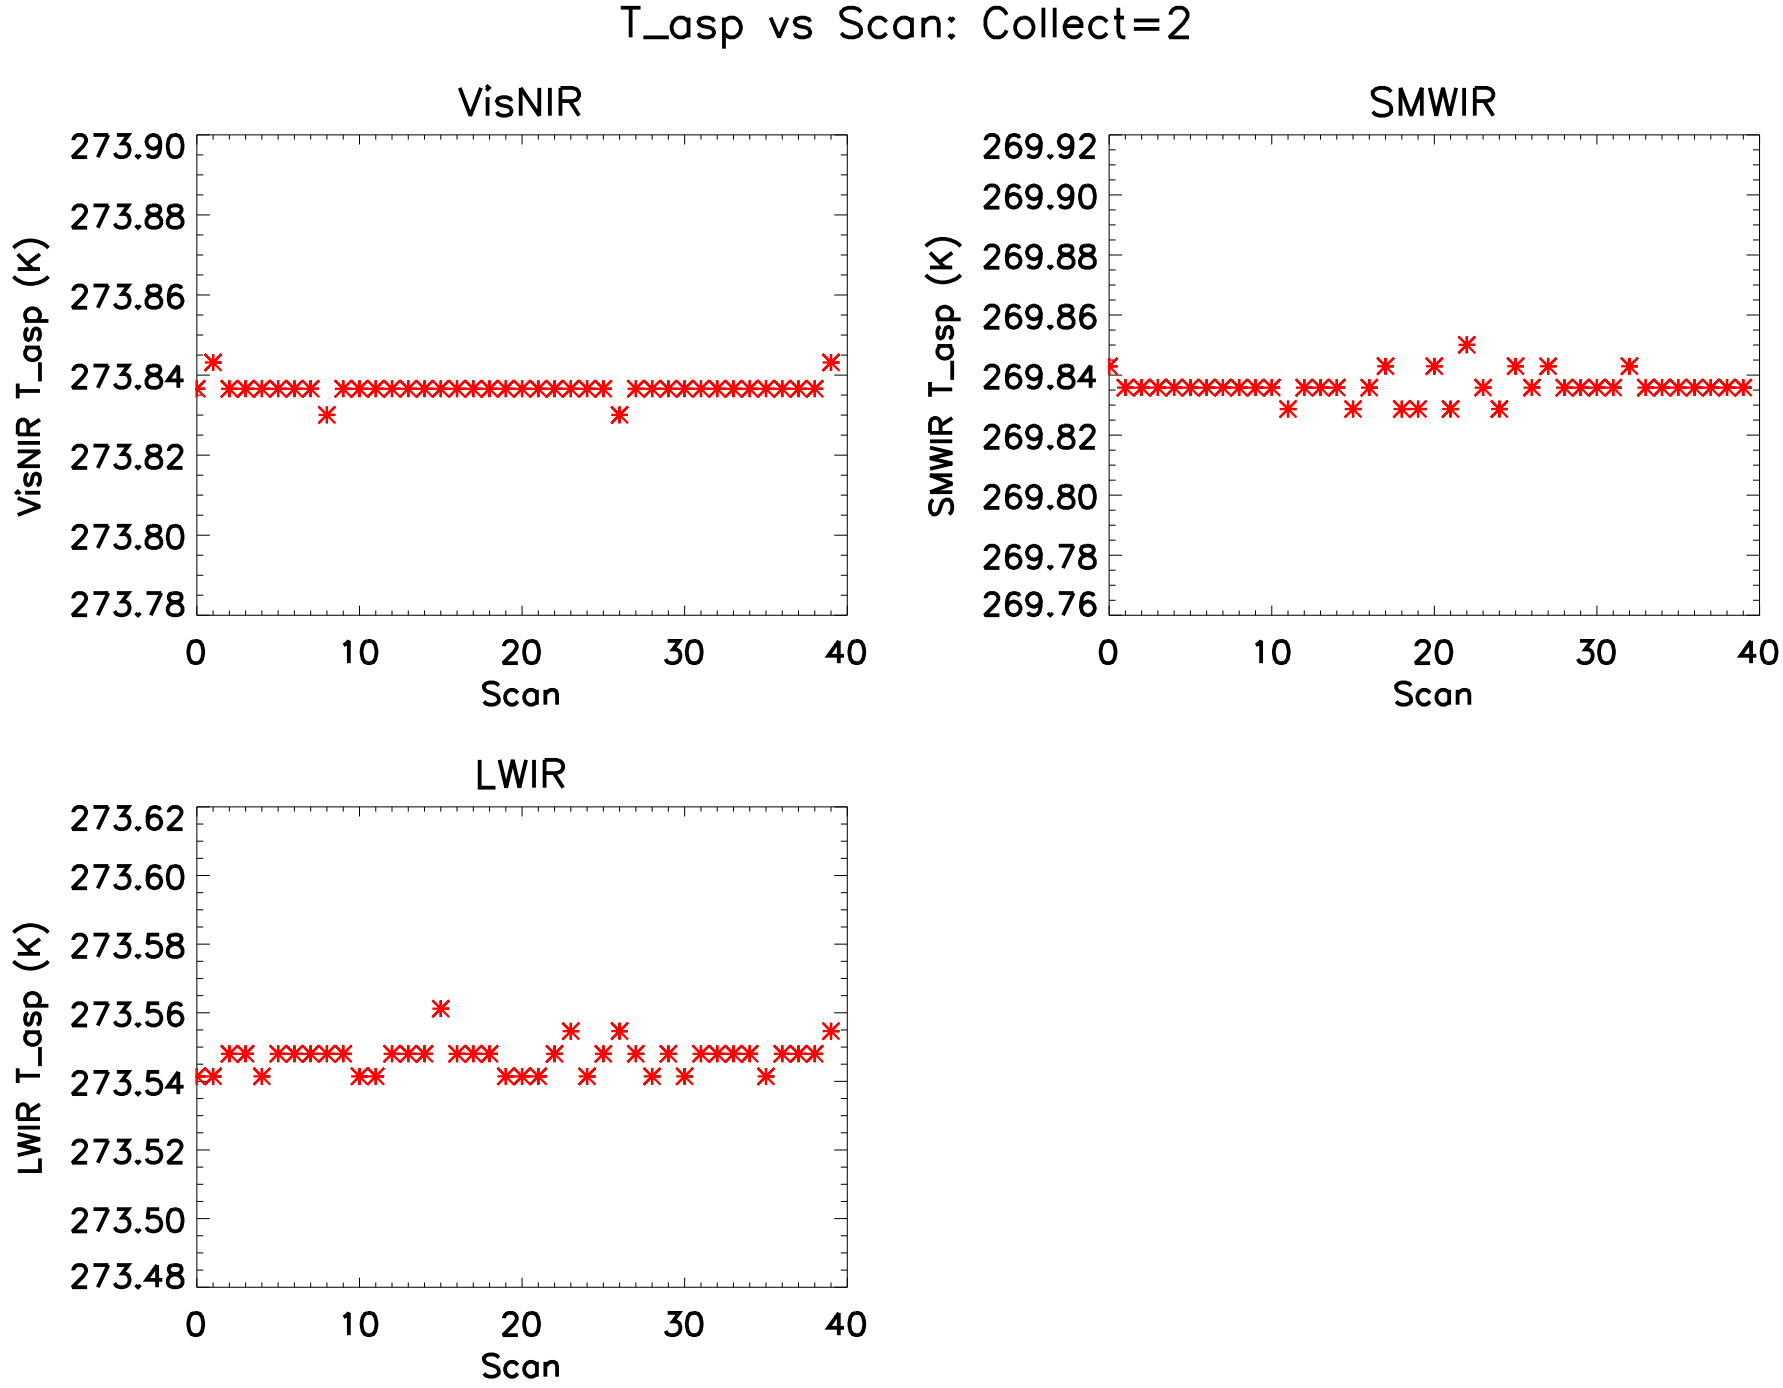
T_asp vs Scan: Collect=2
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
273.90
273.88
273.86
273.84
273.82
273.80
273.78
0
10
20
30
40
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
269.92
269.90
269.88
269.86
269.84
269.82
269.80
269.78
269.76
0
10
20
30
40
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
273.62
273.60
273.58
273.56
273.54
273.52
273.50
273.48
0
10
20
30
40
Scan

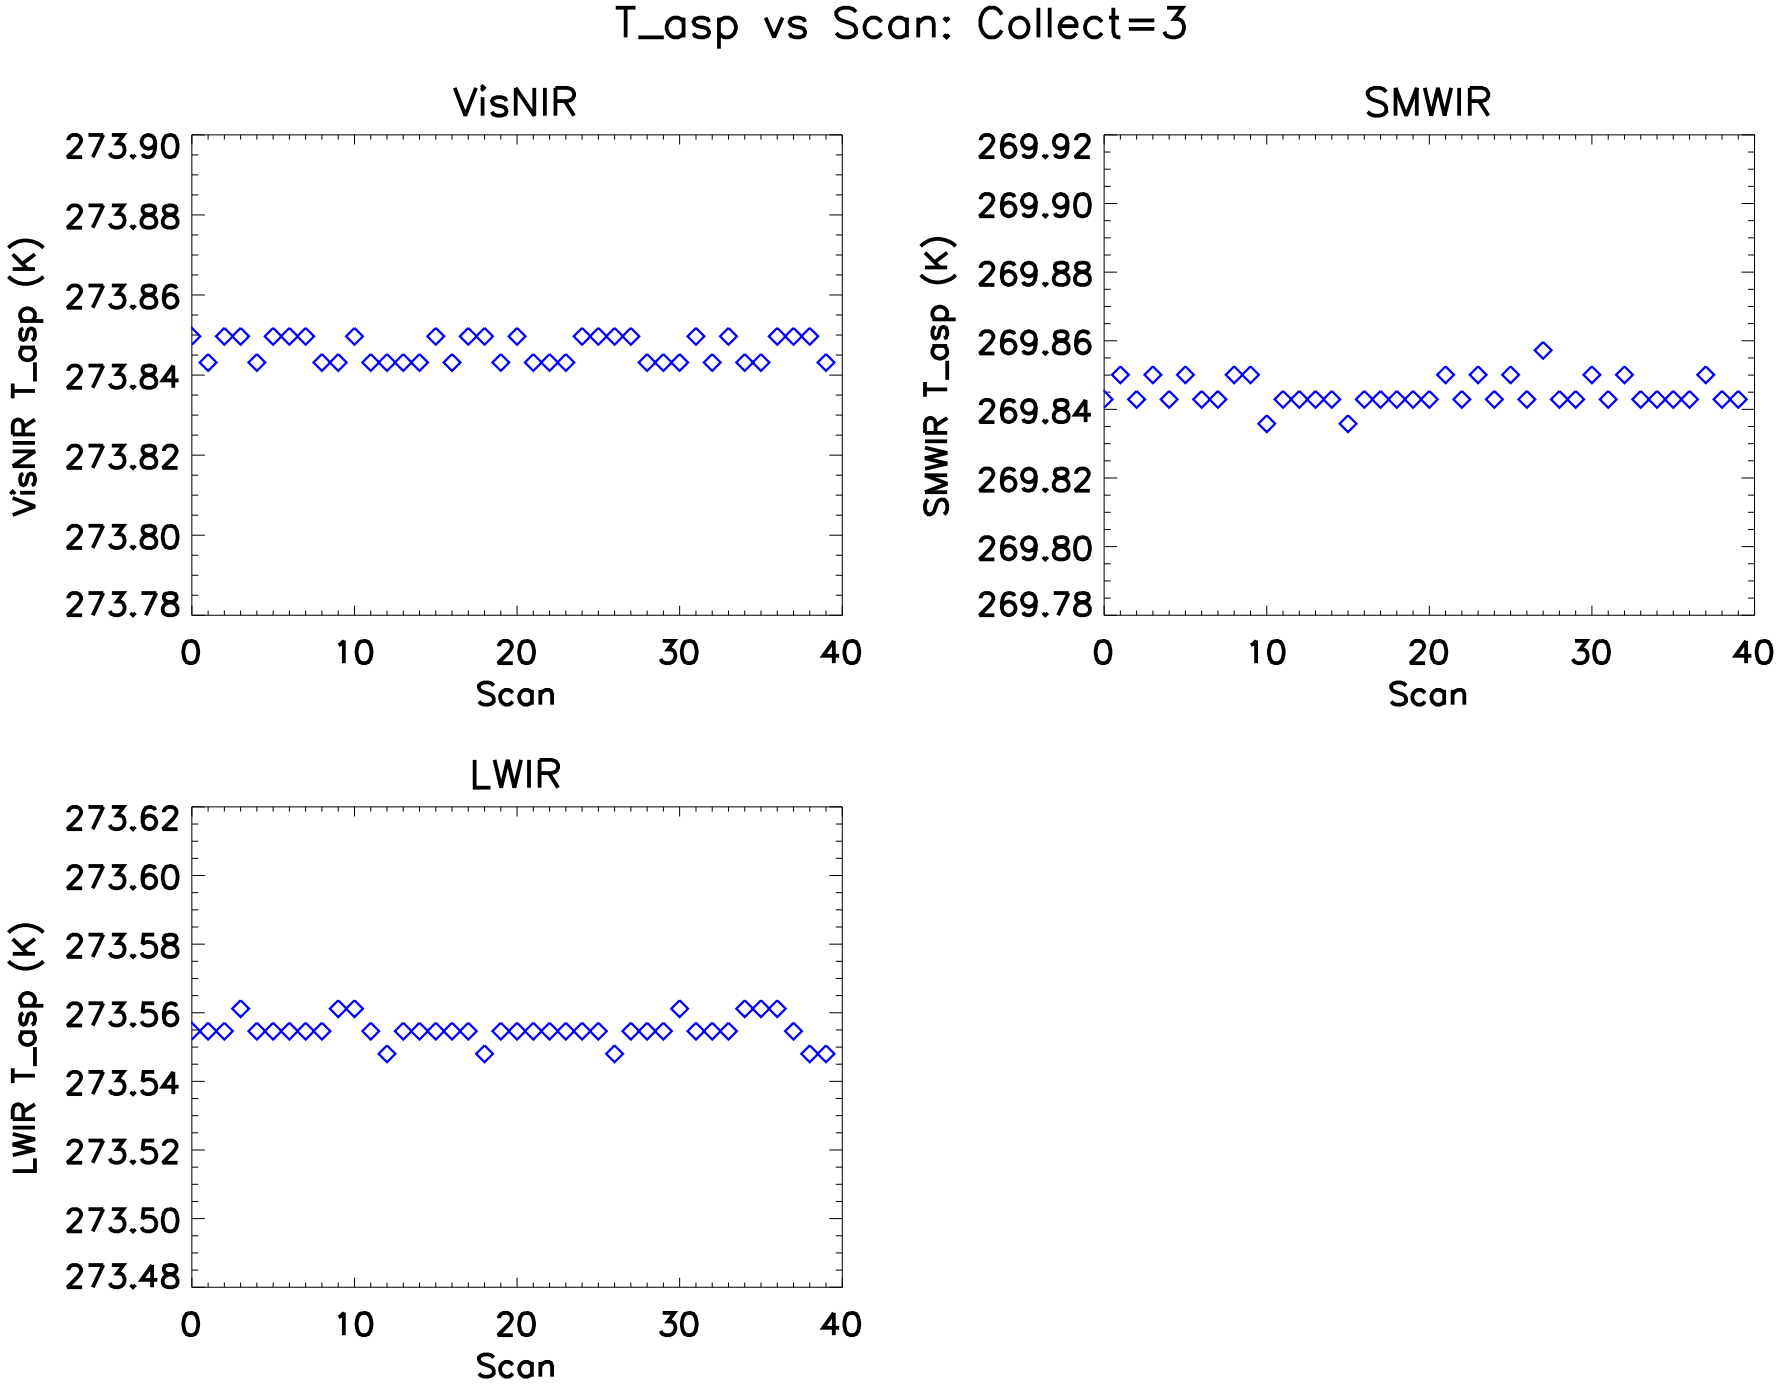
T_asp vs Scan: Collect=3
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
273.90
273.88
273.86
273.84
273.82
273.80
273.78
0
10
20
30
40
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
269.92
269.90
269.88
269.86
269.84
269.82
269.80
269.78
0
10
20
30
40
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
273.62
273.60
273.58
273.56
273.54
273.52
273.50
273.48
0
10
20
30
40
Scan

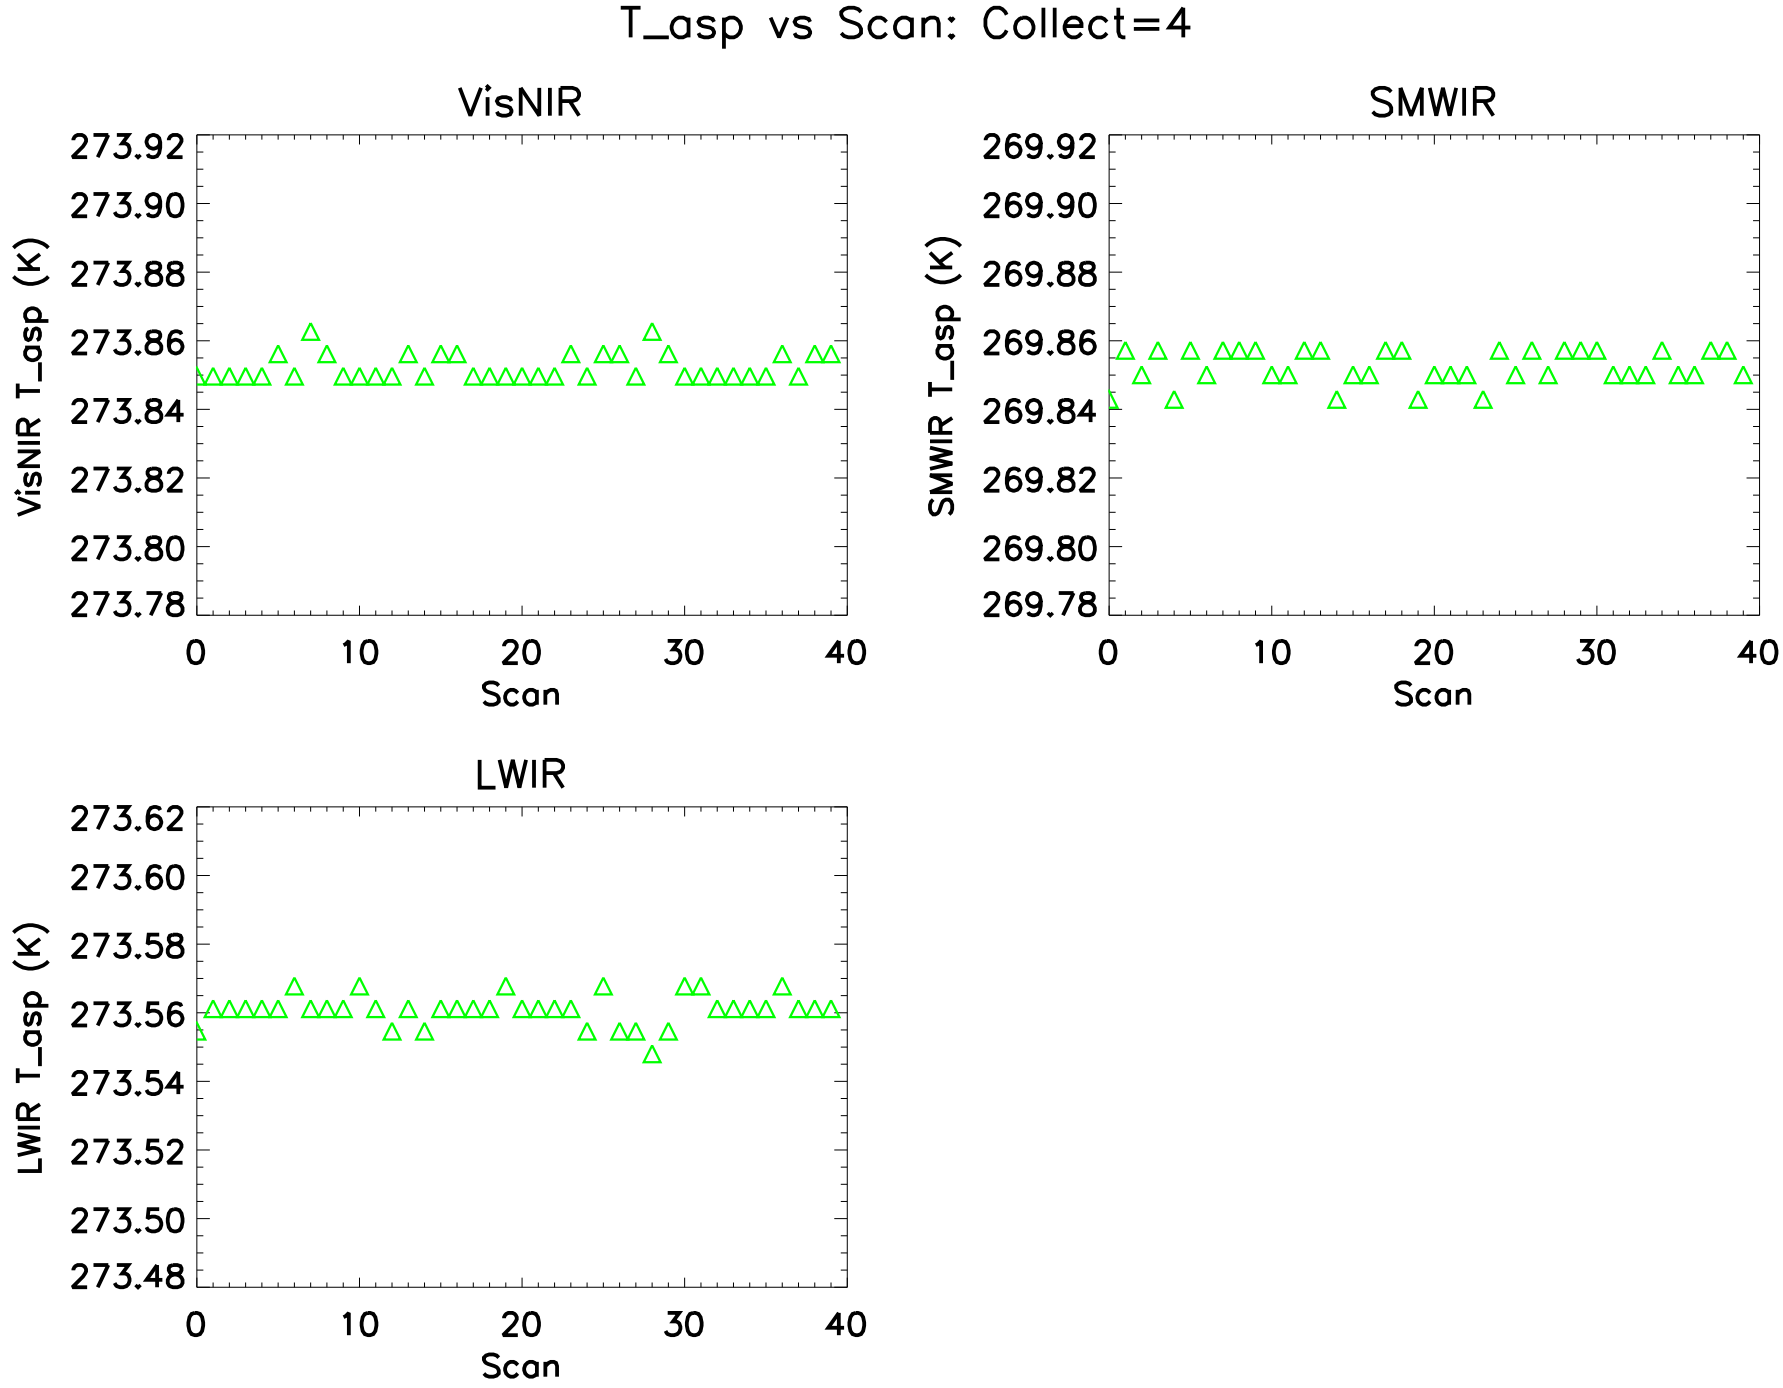
T_asp vs Scan: Collect=4
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
273.92
273.90
273.88
273.86
273.84
273.82
273.80
273.78
0
10
20
30
40
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
269.92
269.90
269.88
269.86
269.84
269.82
269.80
269.78
0
10
20
30
40
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
273.62
273.60
273.58
273.56
273.54
273.52
273.50
273.48
0
10
20
30
40
Scan

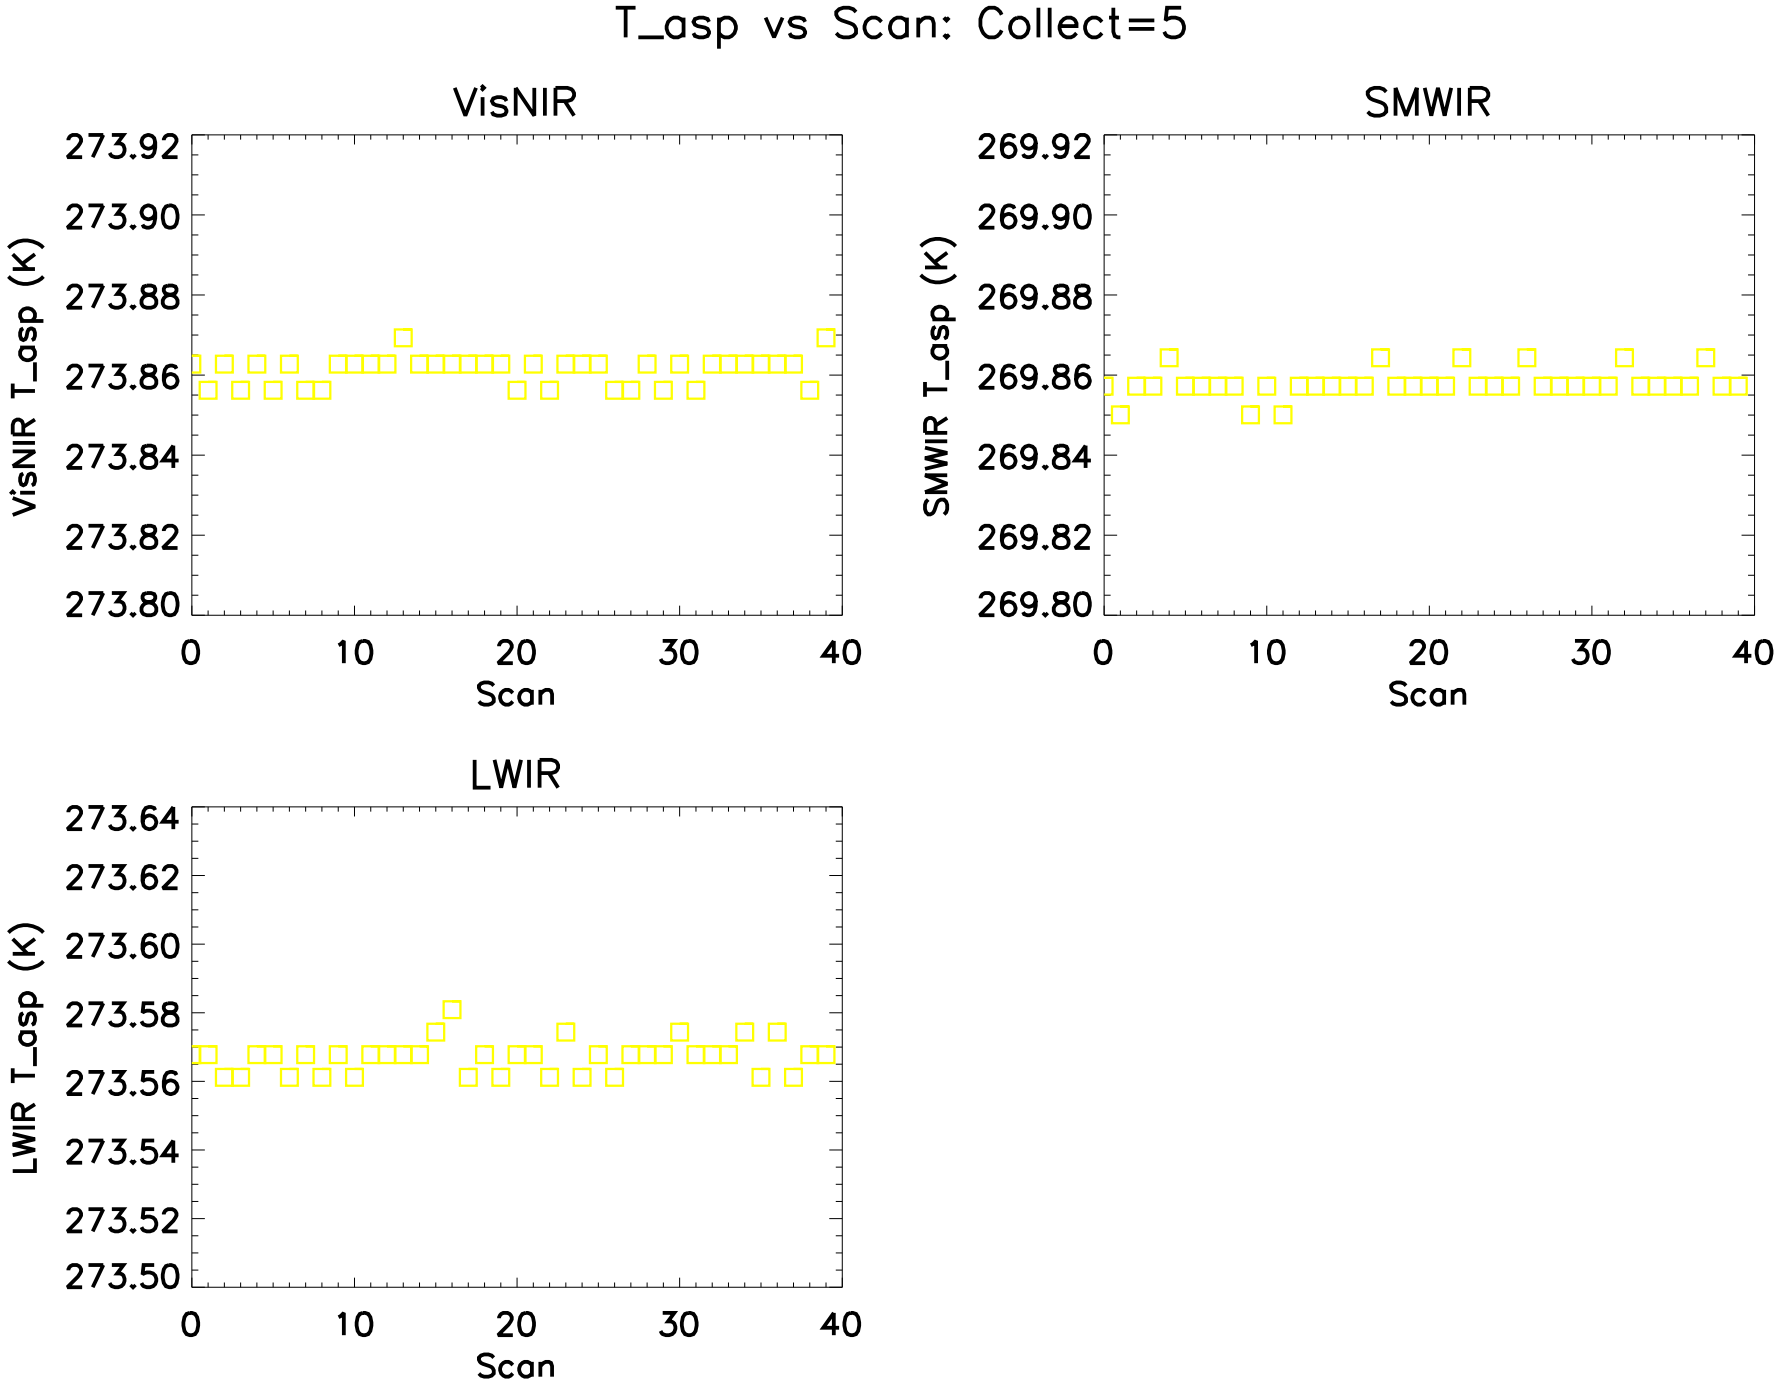
T_asp vs Scan: Collect=5
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
273.92
273.90
273.88
273.86
273.84
273.82
273.80
0
10
20
30
40
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
269.92
269.90
269.88
269.86
269.84
269.82
269.80
0
10
20
30
40
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
273.64
273.62
273.60
273.58
273.56
273.54
273.52
273.50
0
10
20
30
40
Scan

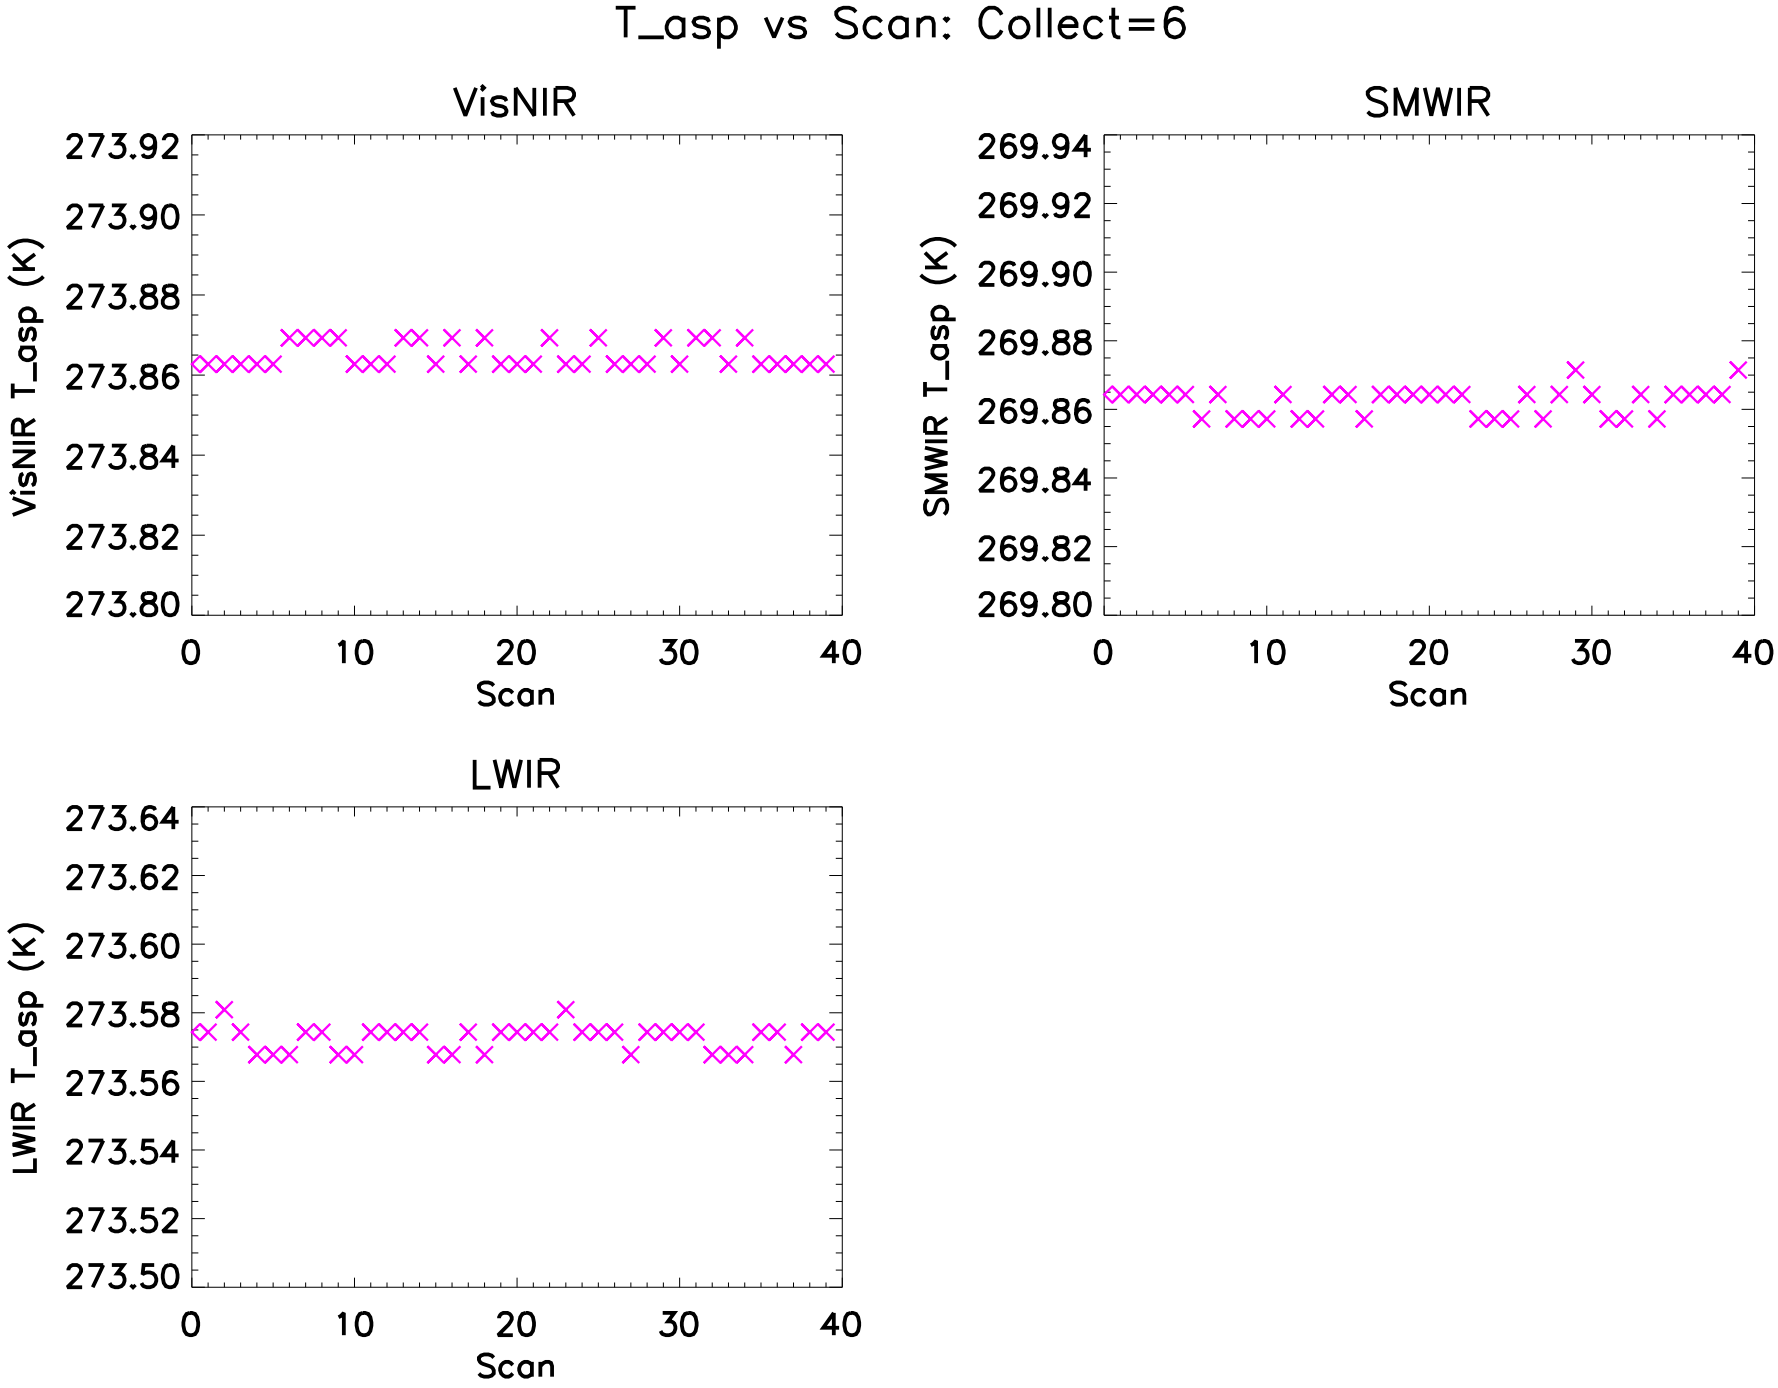
T_asp vs Scan: Collect=6
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
273.92
273.90
273.88
273.86
273.84
273.82
273.80
0
10
20
30
40
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
269.94
269.92
269.90
269.88
269.86
269.84
269.82
269.80
0
10
20
30
40
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
273.64
273.62
273.60
273.58
273.56
273.54
273.52
273.50
0
10
20
30
40
Scan

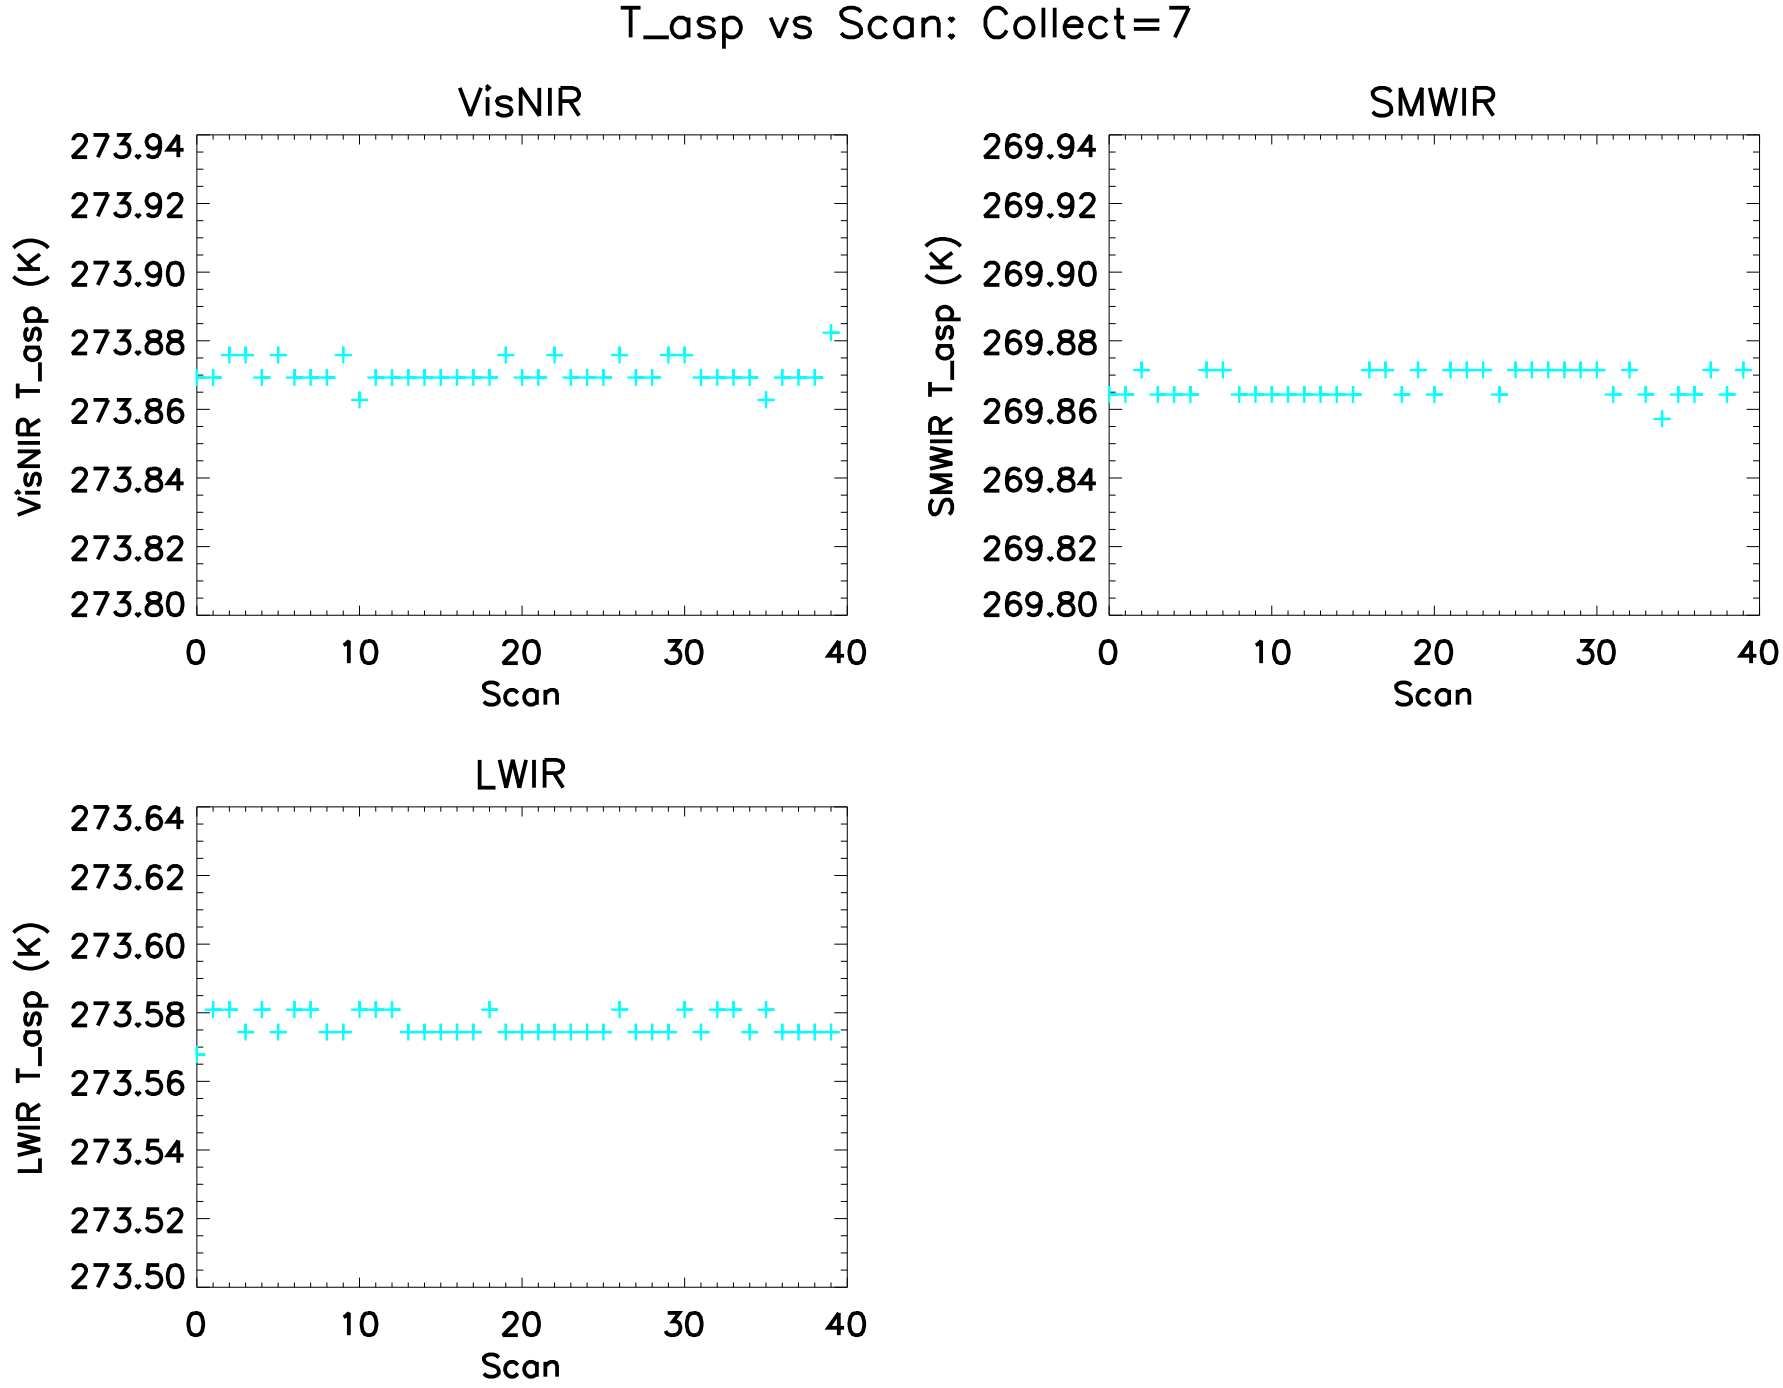
T_asp vs Scan: Collect=7
VisNIR
VisNIR T_asp (K)
273.94
273.92
273.90
273.88
273.86
273.84
273.82
273.80
0
10
20
30
40
Scan
SMWIR
SMWIR T_asp (K)
269.94
269.92
269.90
269.88
269.86
269.84
269.82
269.80
0
10
20
30
40
Scan
LWIR
LWIR T_asp (K)
273.64
273.62
273.60
273.58
273.56
273.54
273.52
273.50
0
10
20
30
40
Scan

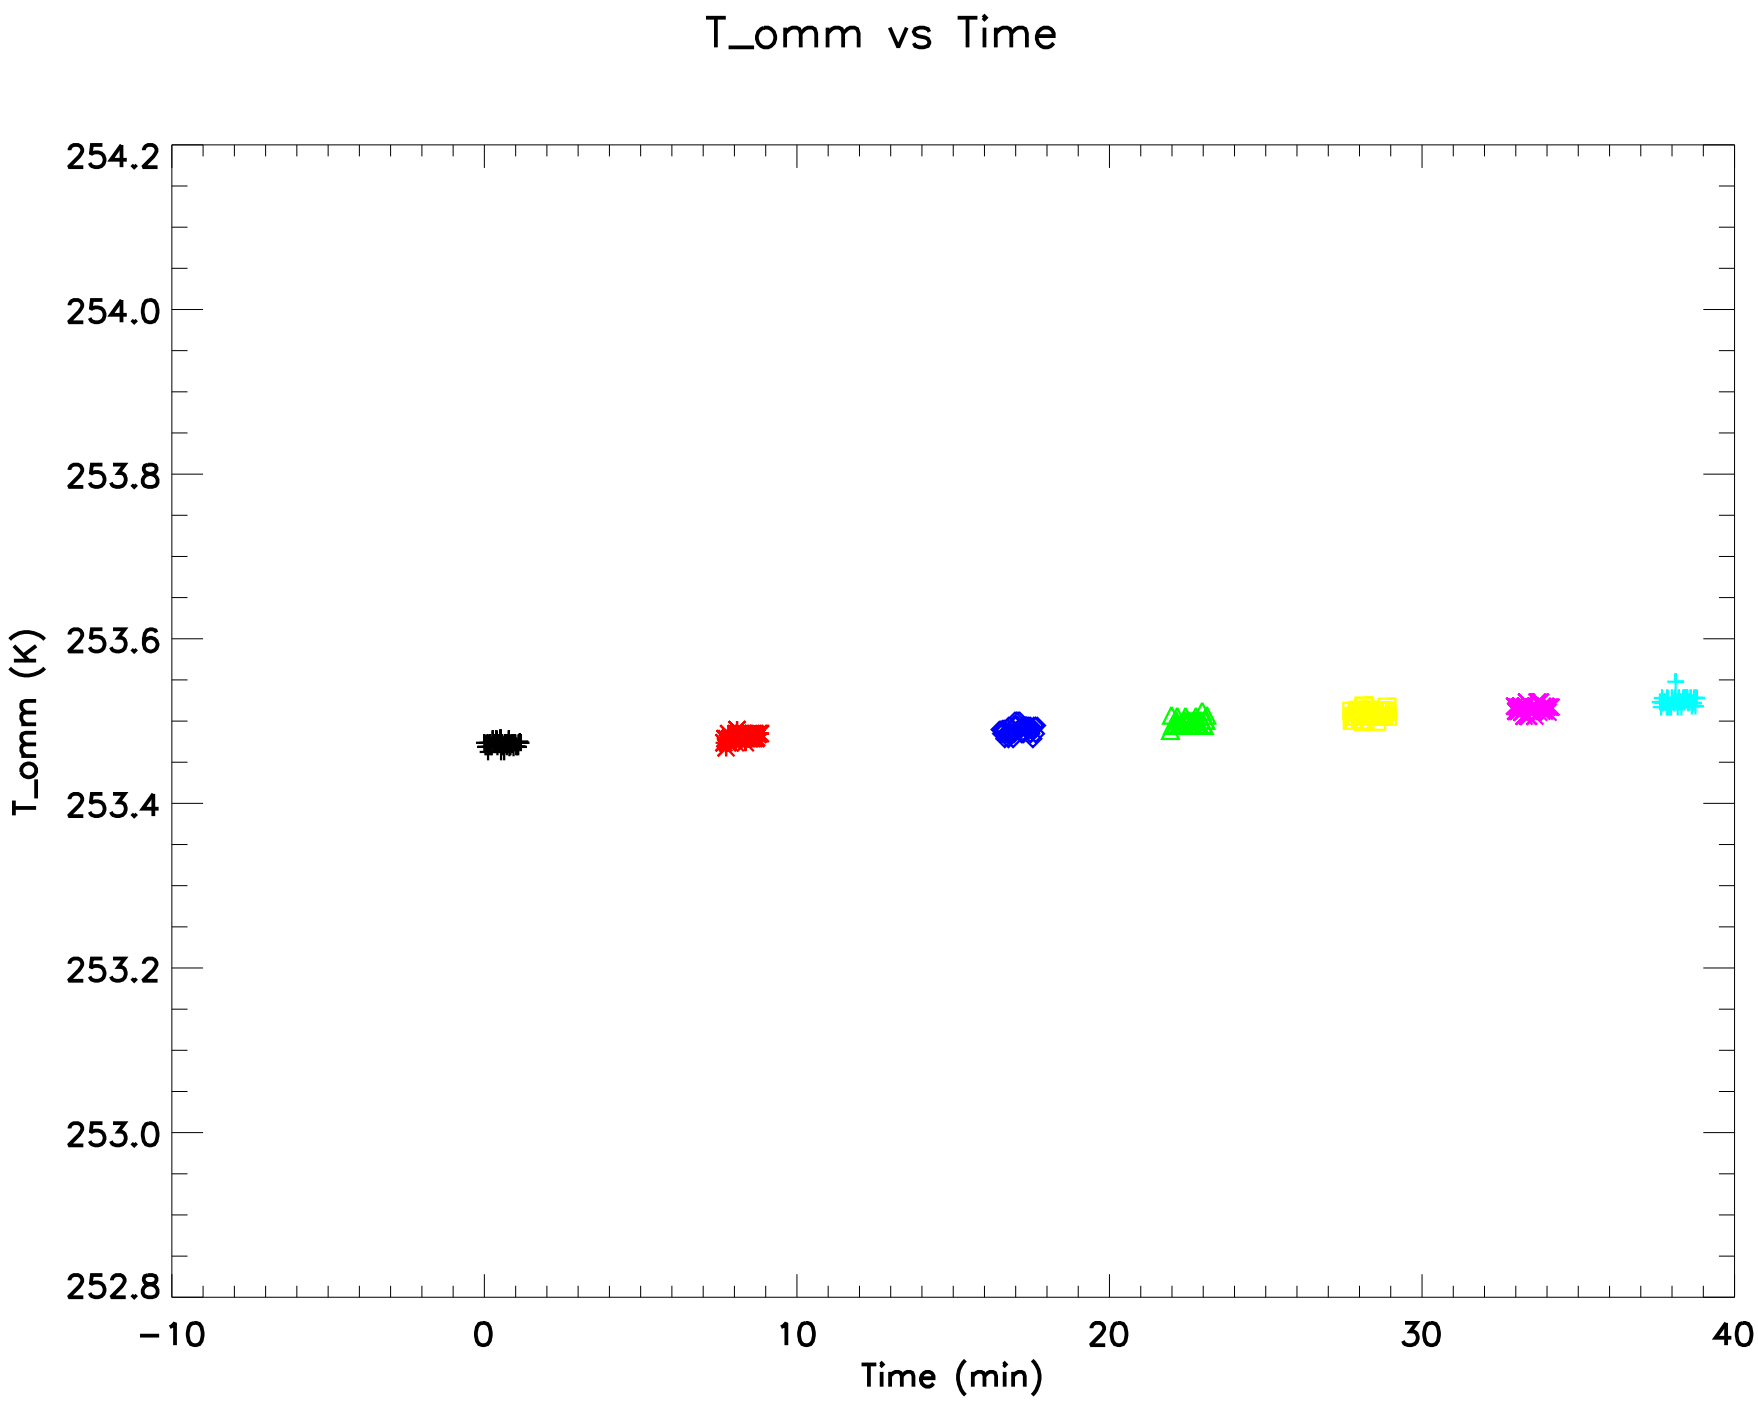
T_omm vs Time
254.2
254.0
253.8
253.6
253.4
253.2
253.0
252.8
T_omm (K)
−10
0
10
20
30
40
Time (min)

T_omm vs Scan

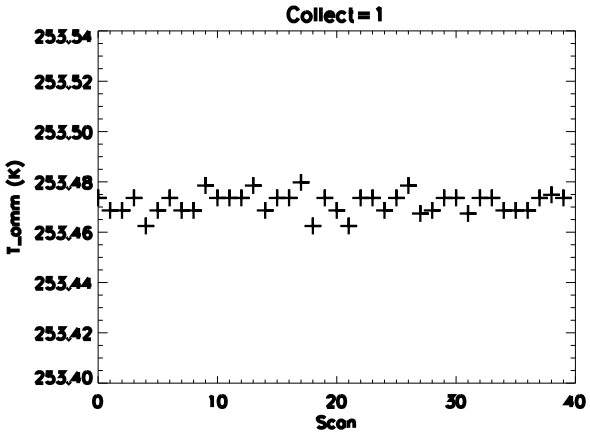
Collect=1
T_omm (K)
253.54
253.52
253.50
253.48
253.46
253.44
253.42
253.40
0
10
20
30
40
Scan

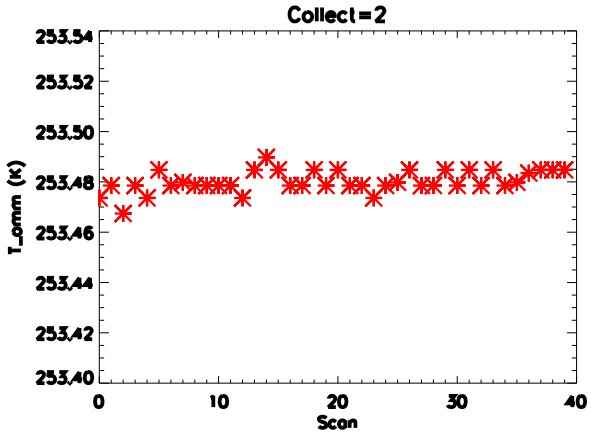
Collect=2
T_omm (K)
253.54
253.52
253.50
253.48
253.46
253.44
253.42
253.40
0
10
20
30
40
Scan

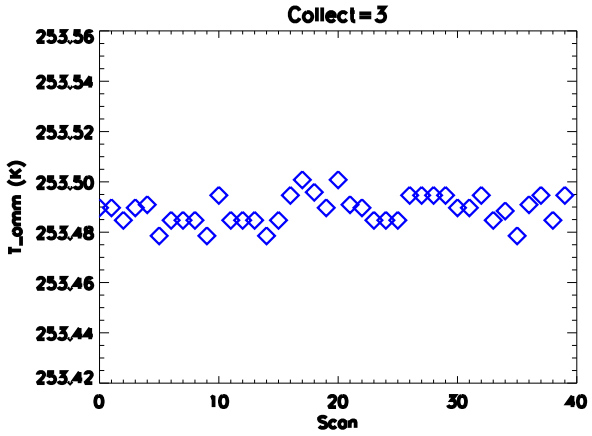
Collect=3
T_omm (K)
253.56
253.54
253.52
253.50
253.48
253.46
253.44
253.42
0
10
20
30
40
Scan

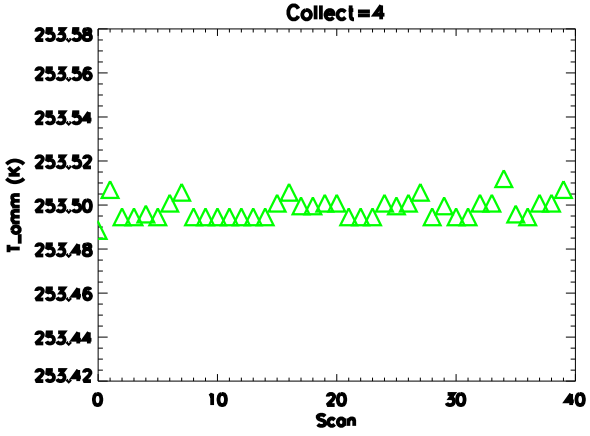
Collect=4
T_omm (K)
253.58
253.56
253.54
253.52
253.50
253.48
253.46
253.44
253.42
0
10
20
30
40
Scan

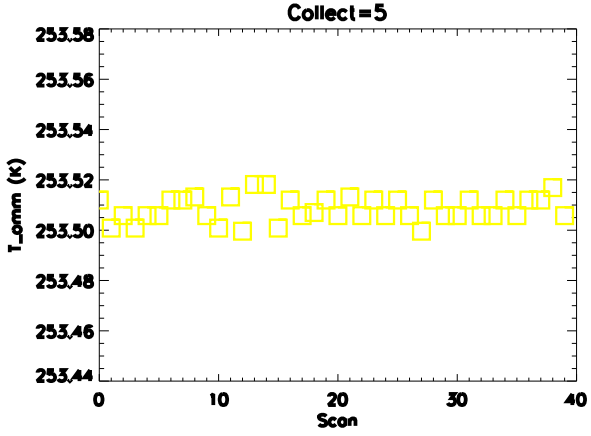
Collect=5
T_omm (K)
253.58
253.56
253.54
253.52
253.50
253.48
253.46
253.44
0
10
20
30
40
Scan

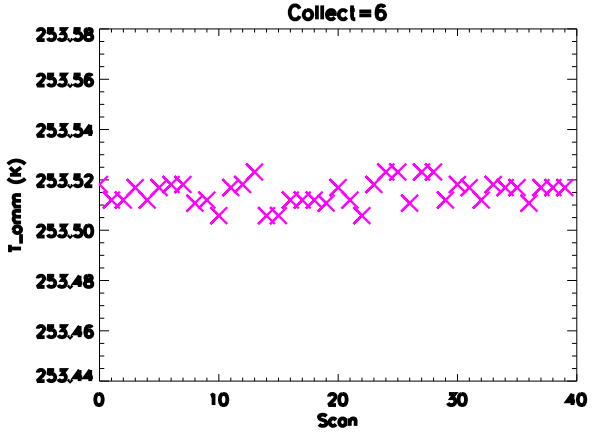
Collect=6
T_omm (K)
253.58
253.56
253.54
253.52
253.50
253.48
253.46
253.44
0
10
20
30
40
Scan

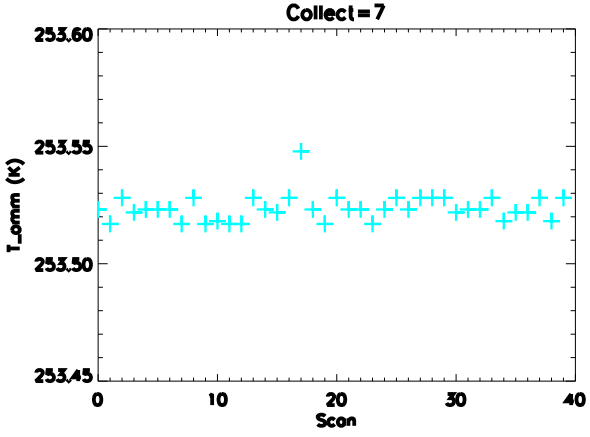
Collect=7
T_omm (K)
253.60
253.55
253.50
253.45
0
10
20
30
40
Scan