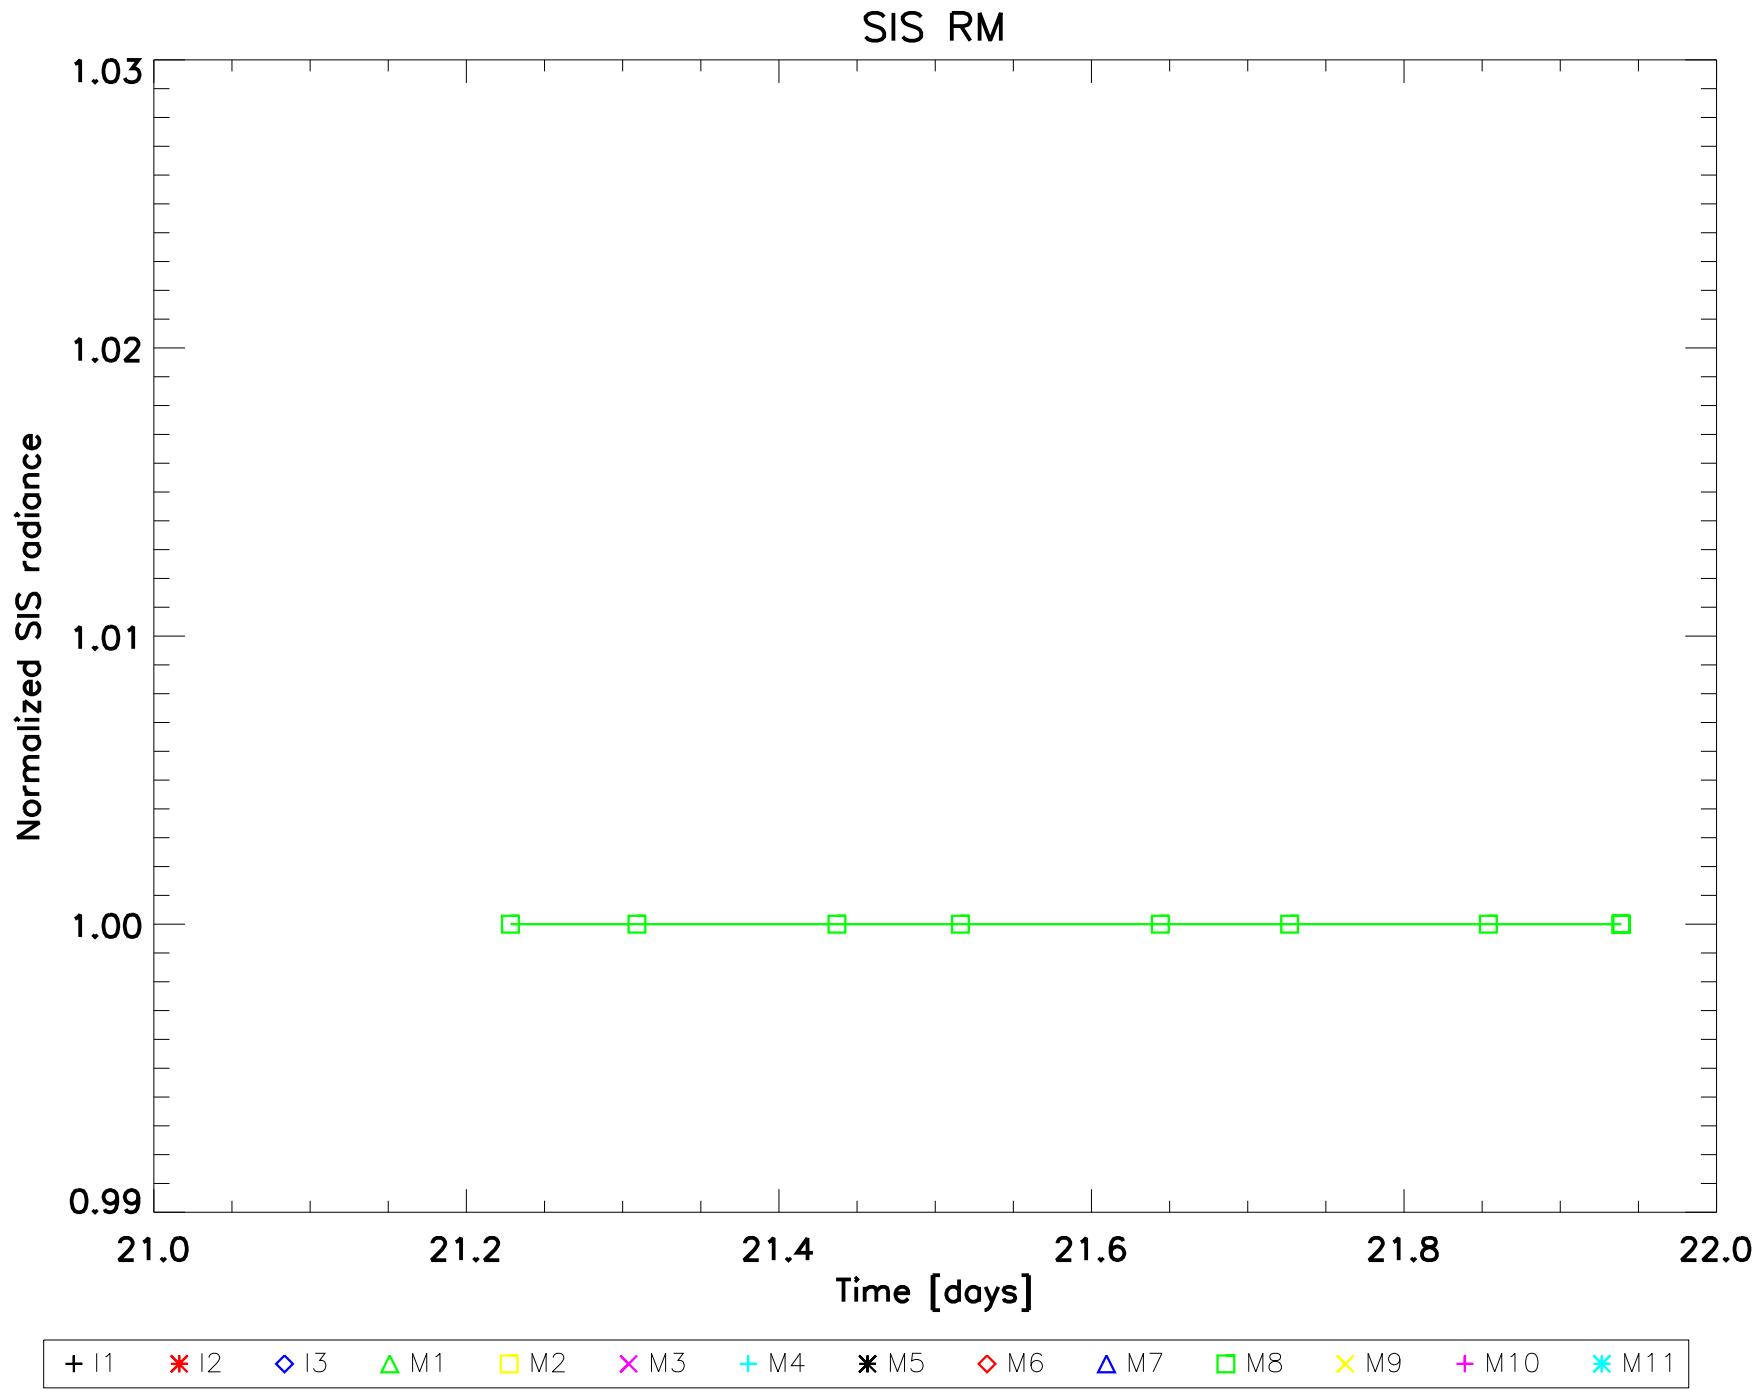
SIS RM
1.03
1.02
1.01
1.00
0.99
Normalized SIS radiance
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
Time [days]
I1
I2
I3
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11

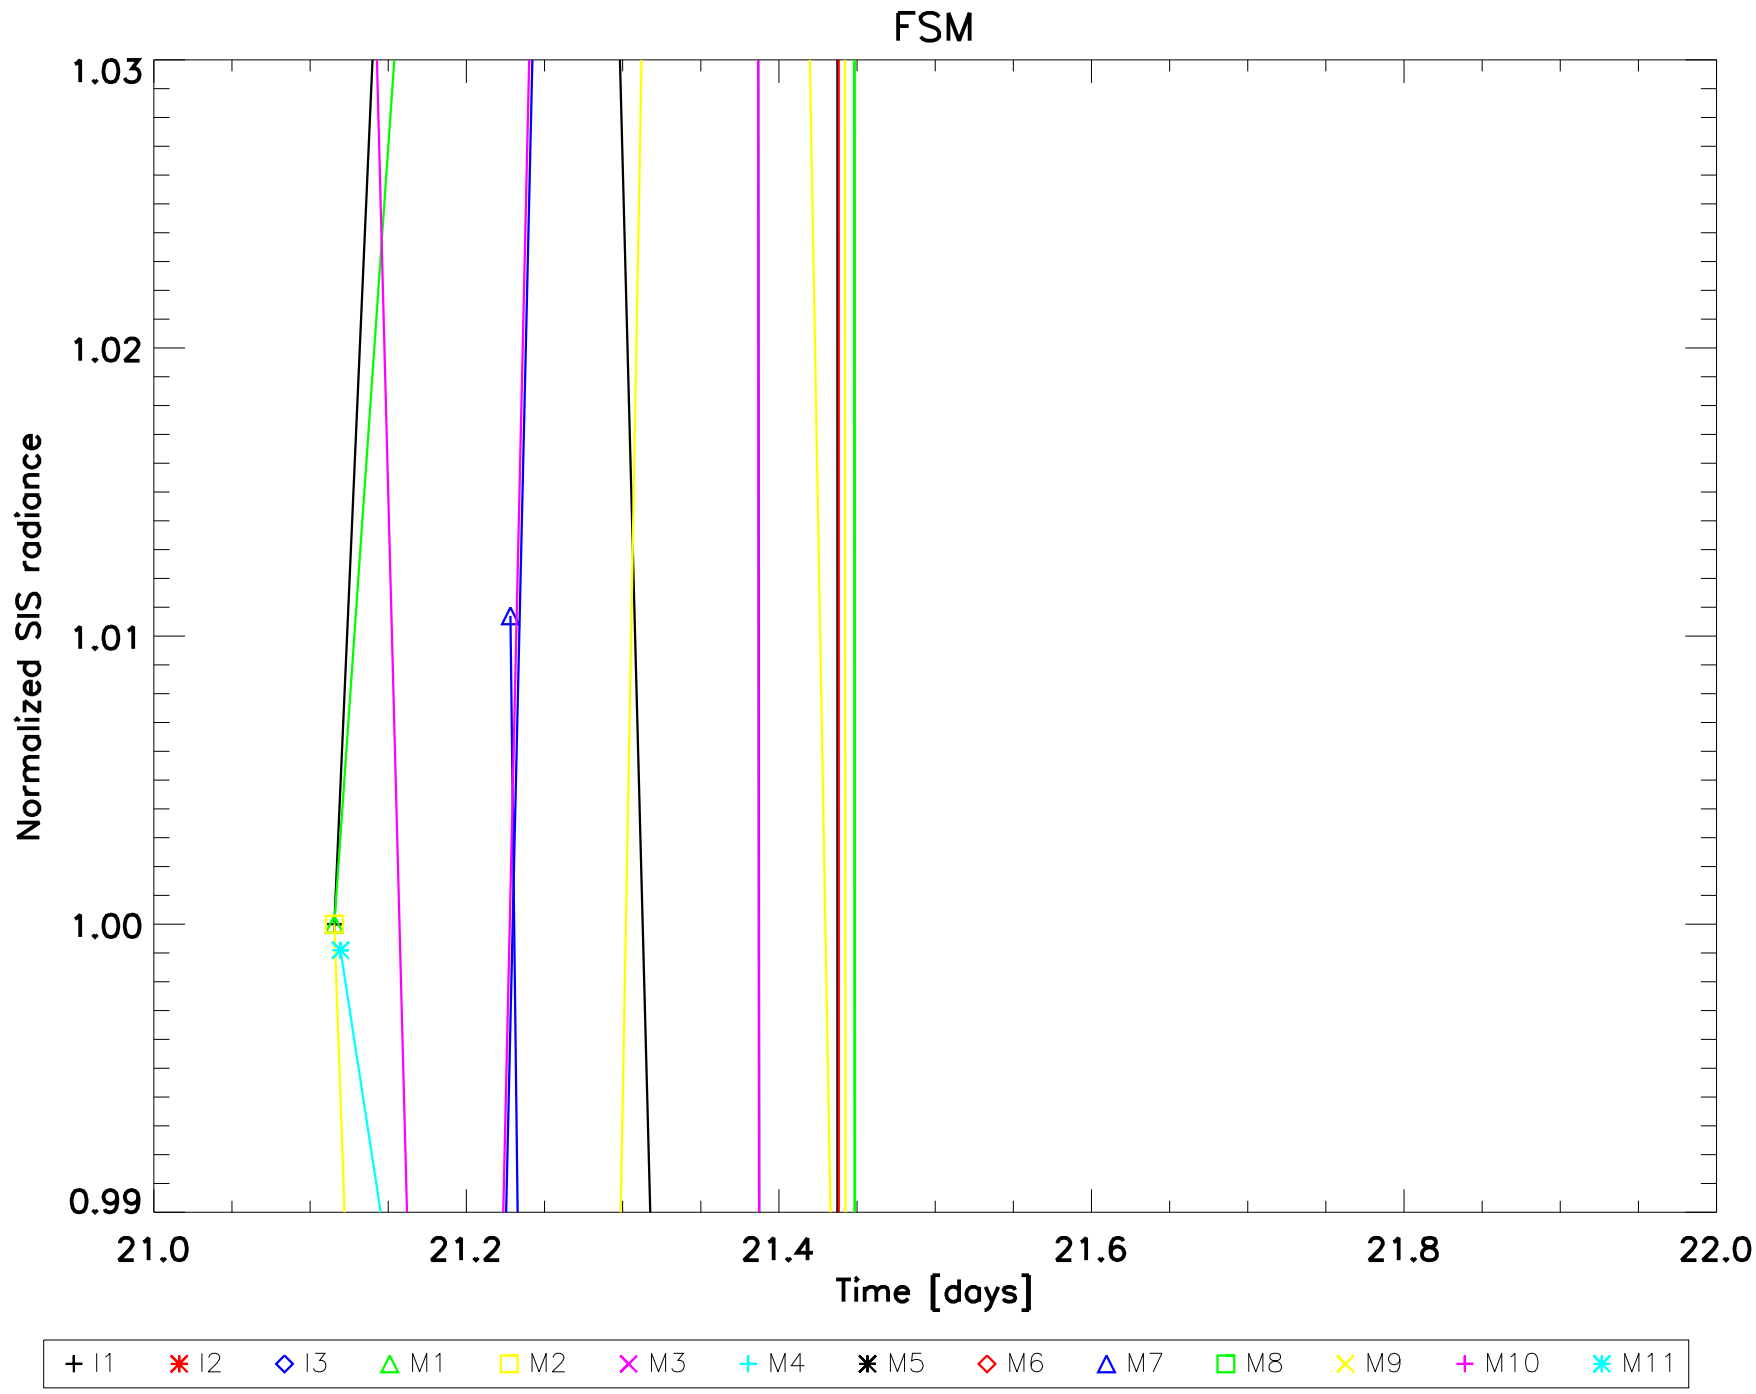
FSM
1.03
1.02
1.01
1.00
0.99
Normalized SIS radiance
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
Time [days]
I1
I2
I3
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11

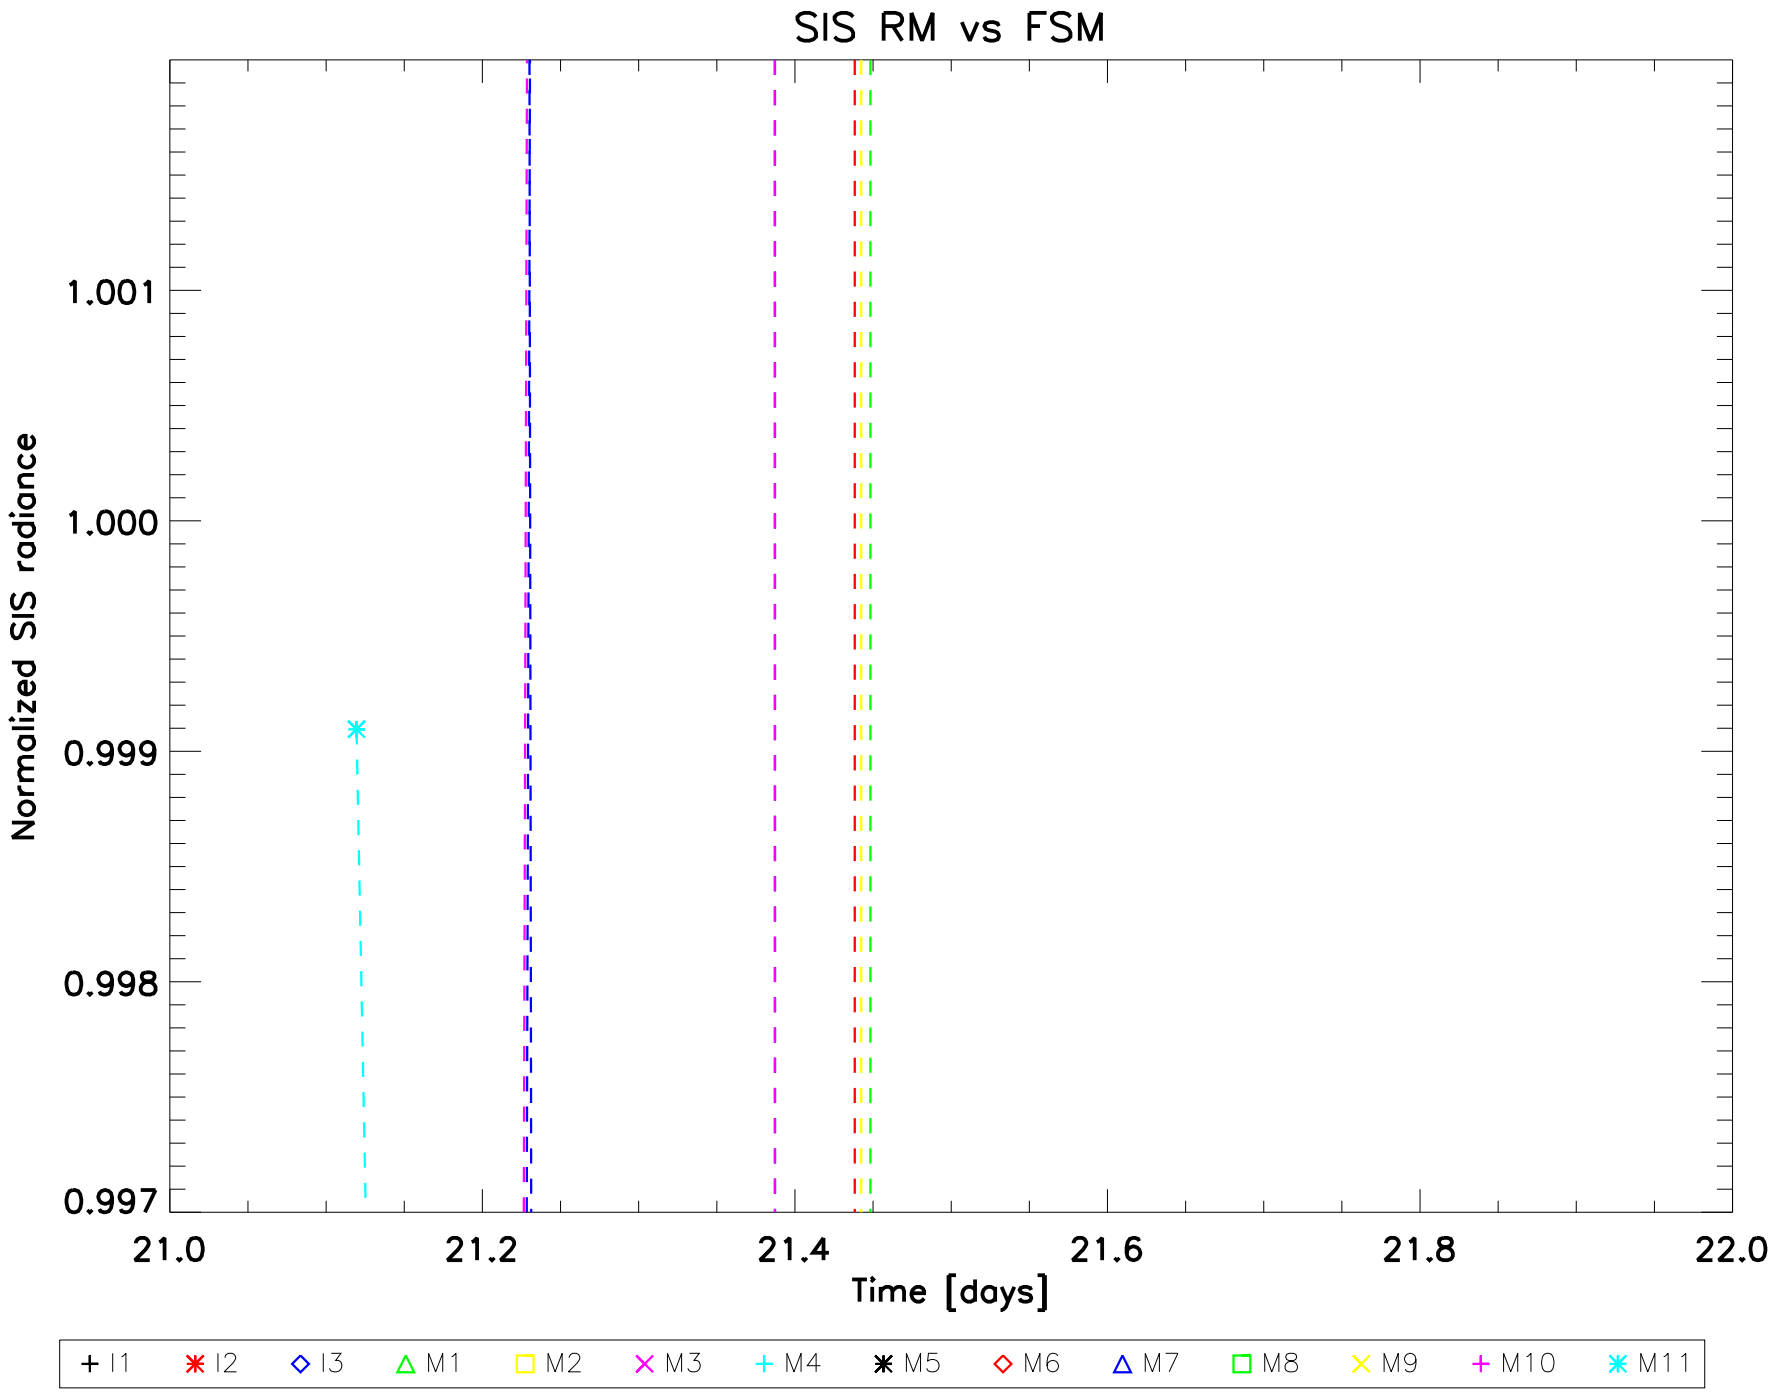
SIS RM vs FSM
Normalized SIS radiance
1.001
1.000
0.999
0.998
0.997
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
Time [days]
I1
I2
I3
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11

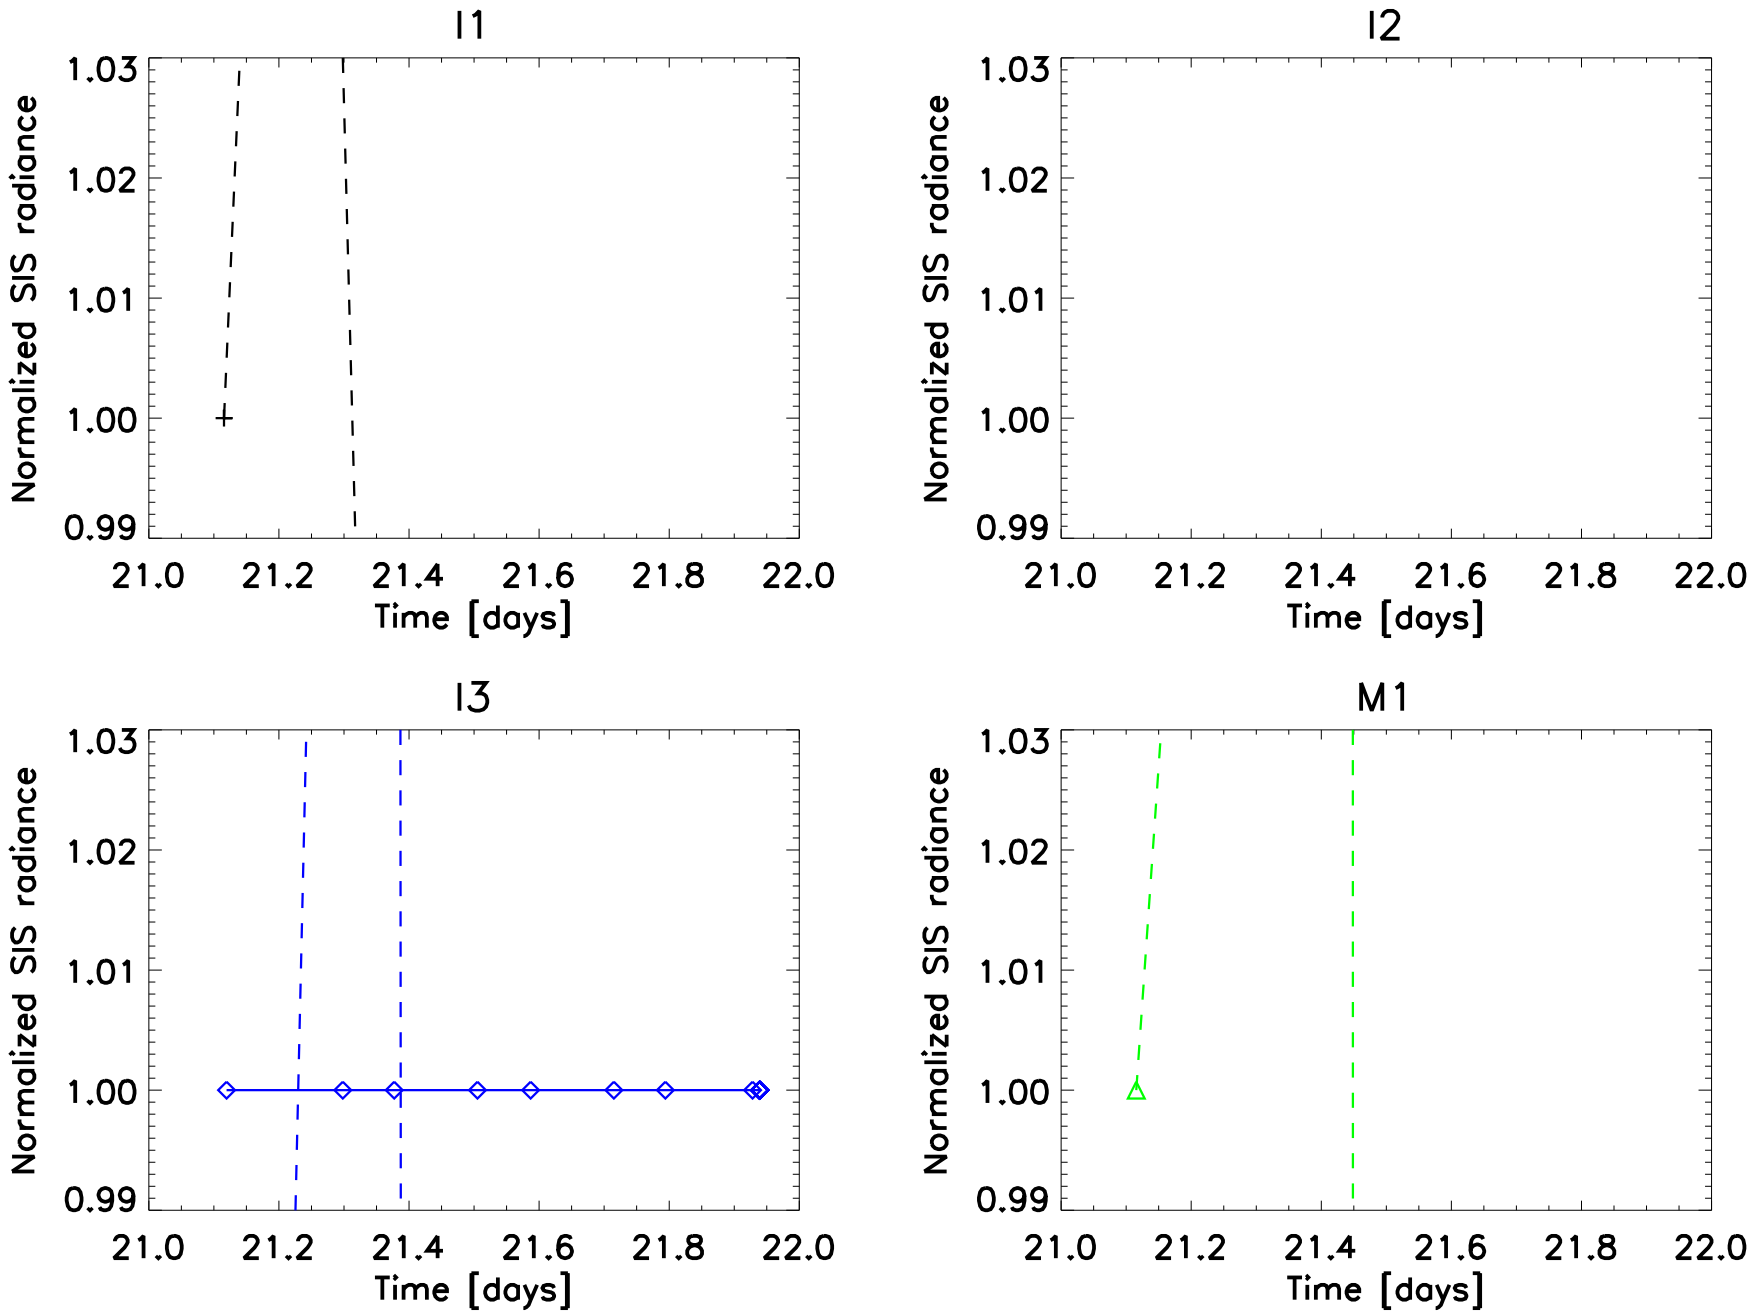
I1
I2
I3
M1
Normalized SIS radiance
1.03
1.02
1.01
1.00
0.99
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
Time [days]

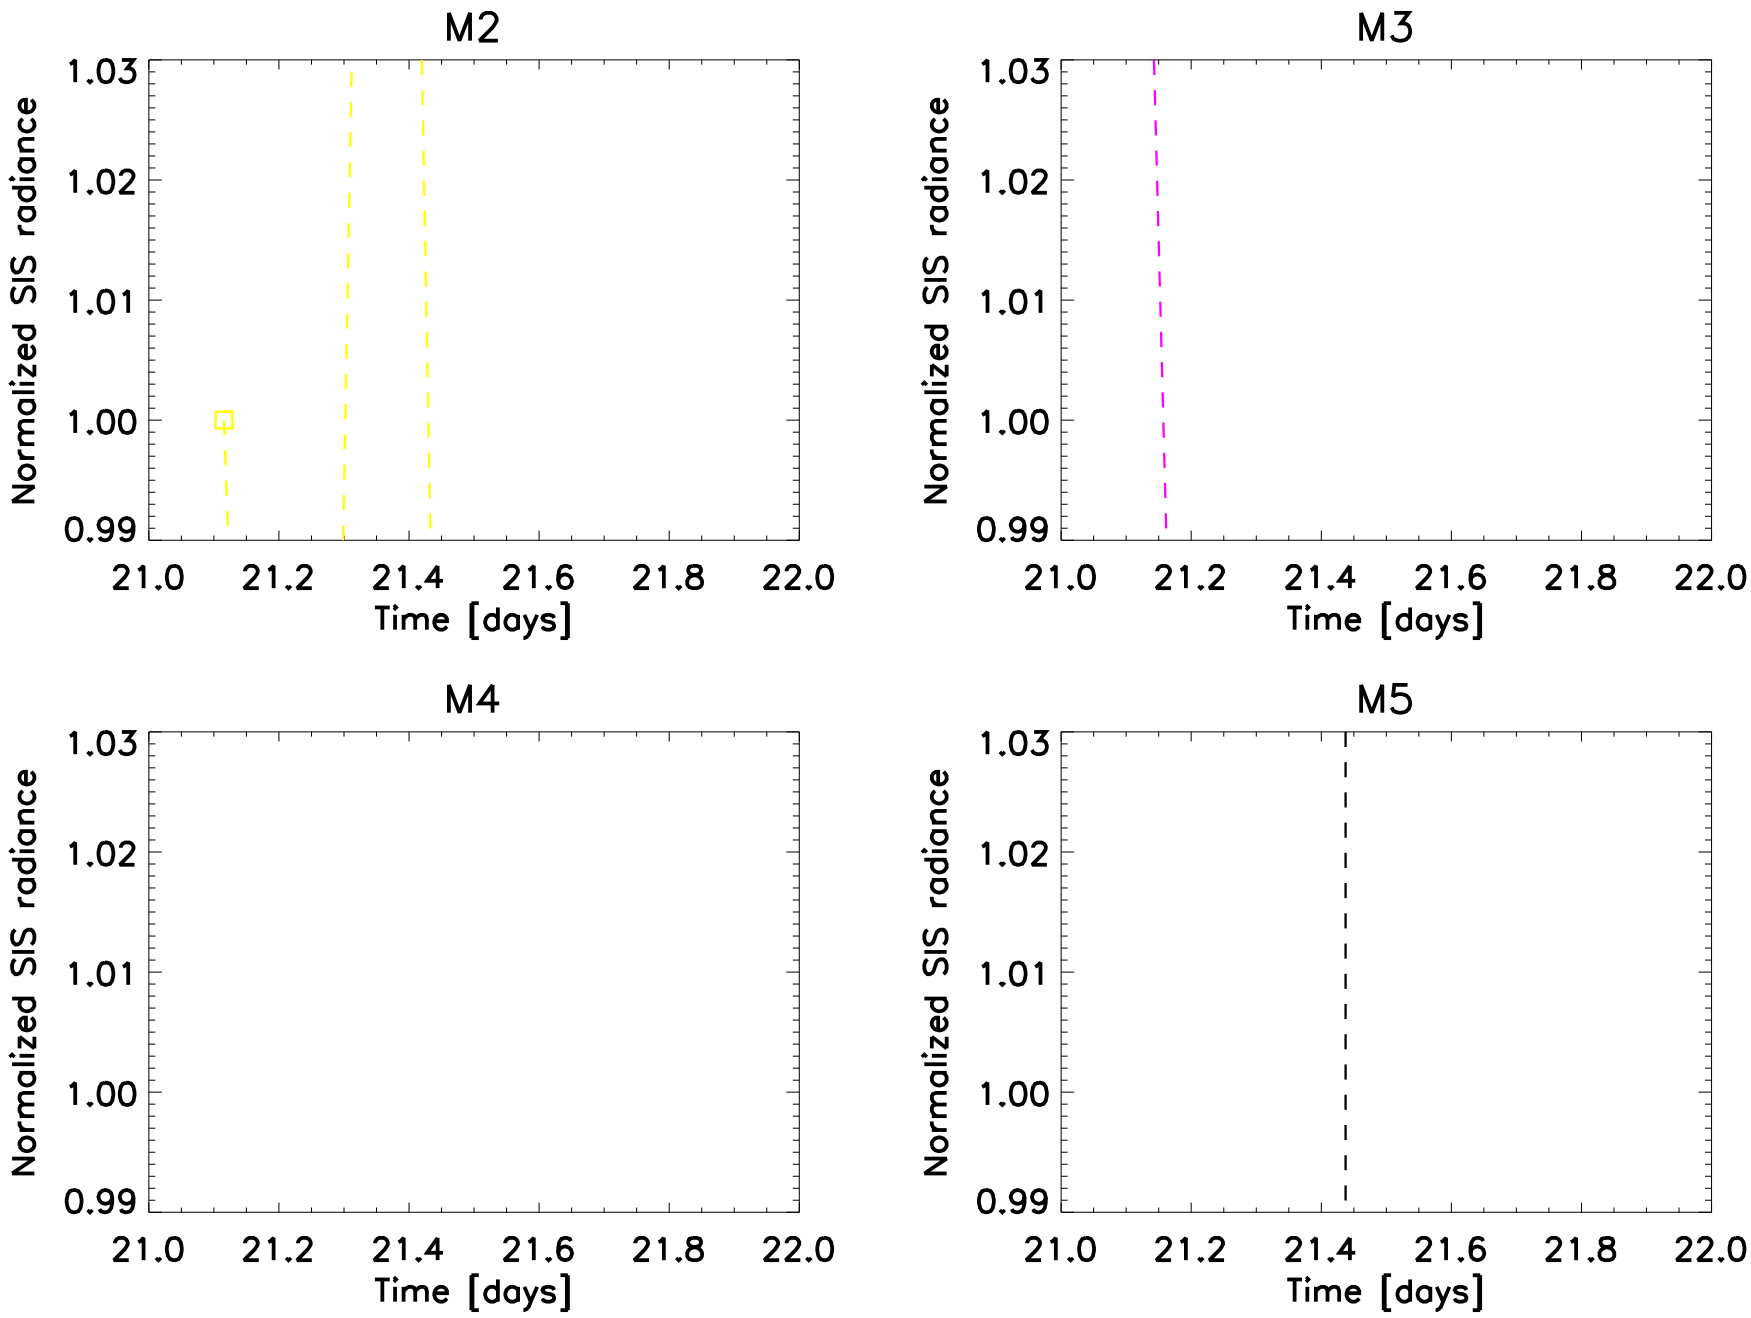
M2
M3
M4
M5
Normalized SIS radiance
1.03
1.02
1.01
1.00
0.99
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
Time [days]

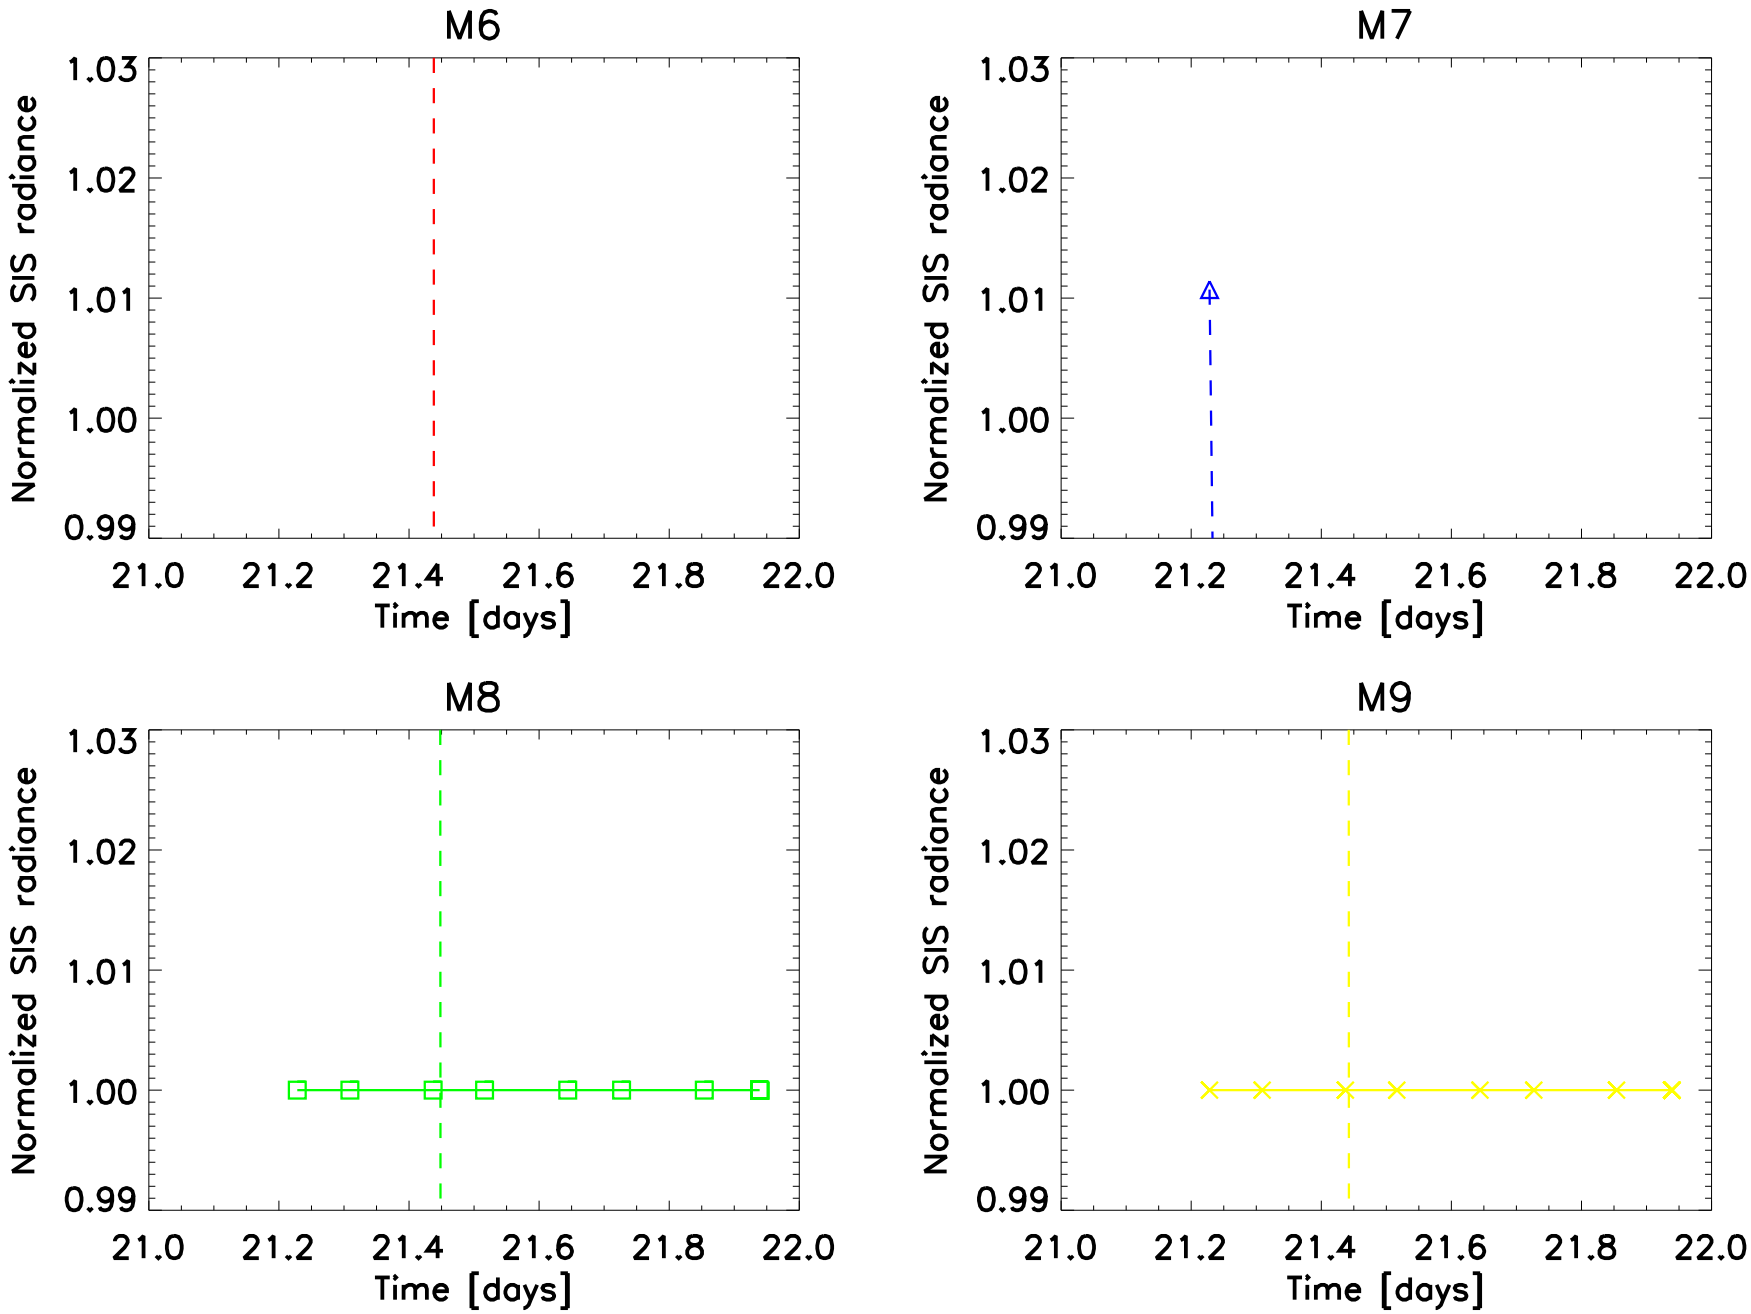
M6
M7
M8
M9
Normalized SIS radiance
Time [days]
1.03
1.02
1.01
1.00
0.99
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0

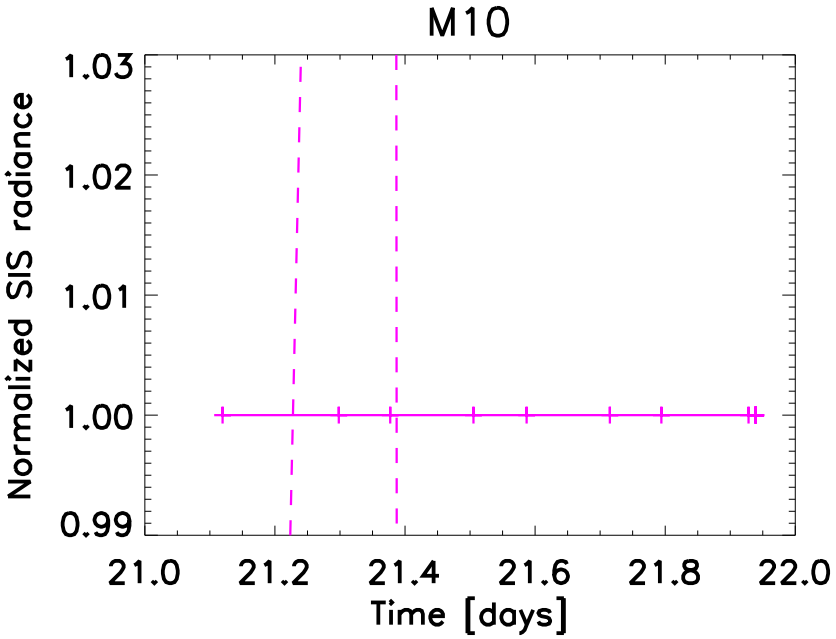
M10
Normalized SIS radiance
1.03
1.02
1.01
1.00
0.99
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
Time [days]

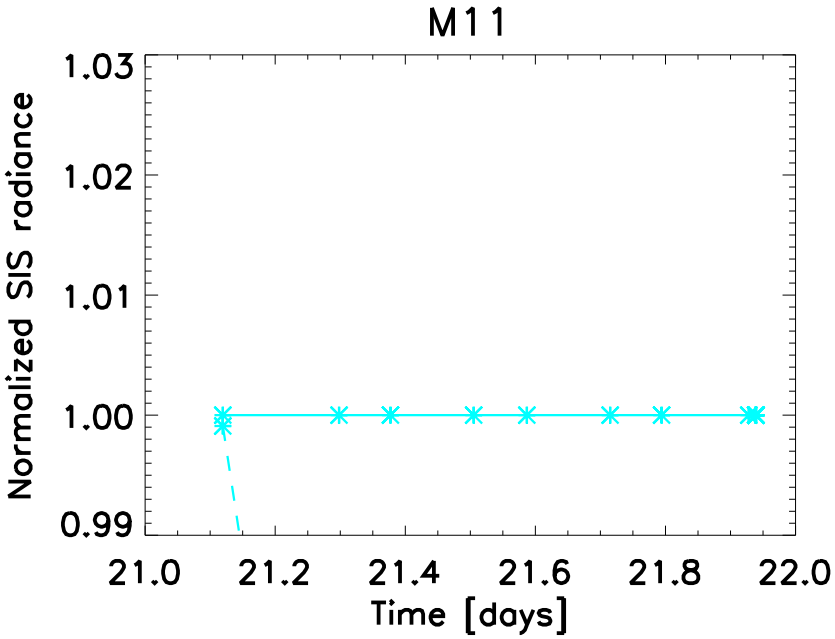
M11
Normalized SIS radiance
1.03
1.02
1.01
1.00
0.99
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
Time [days]